
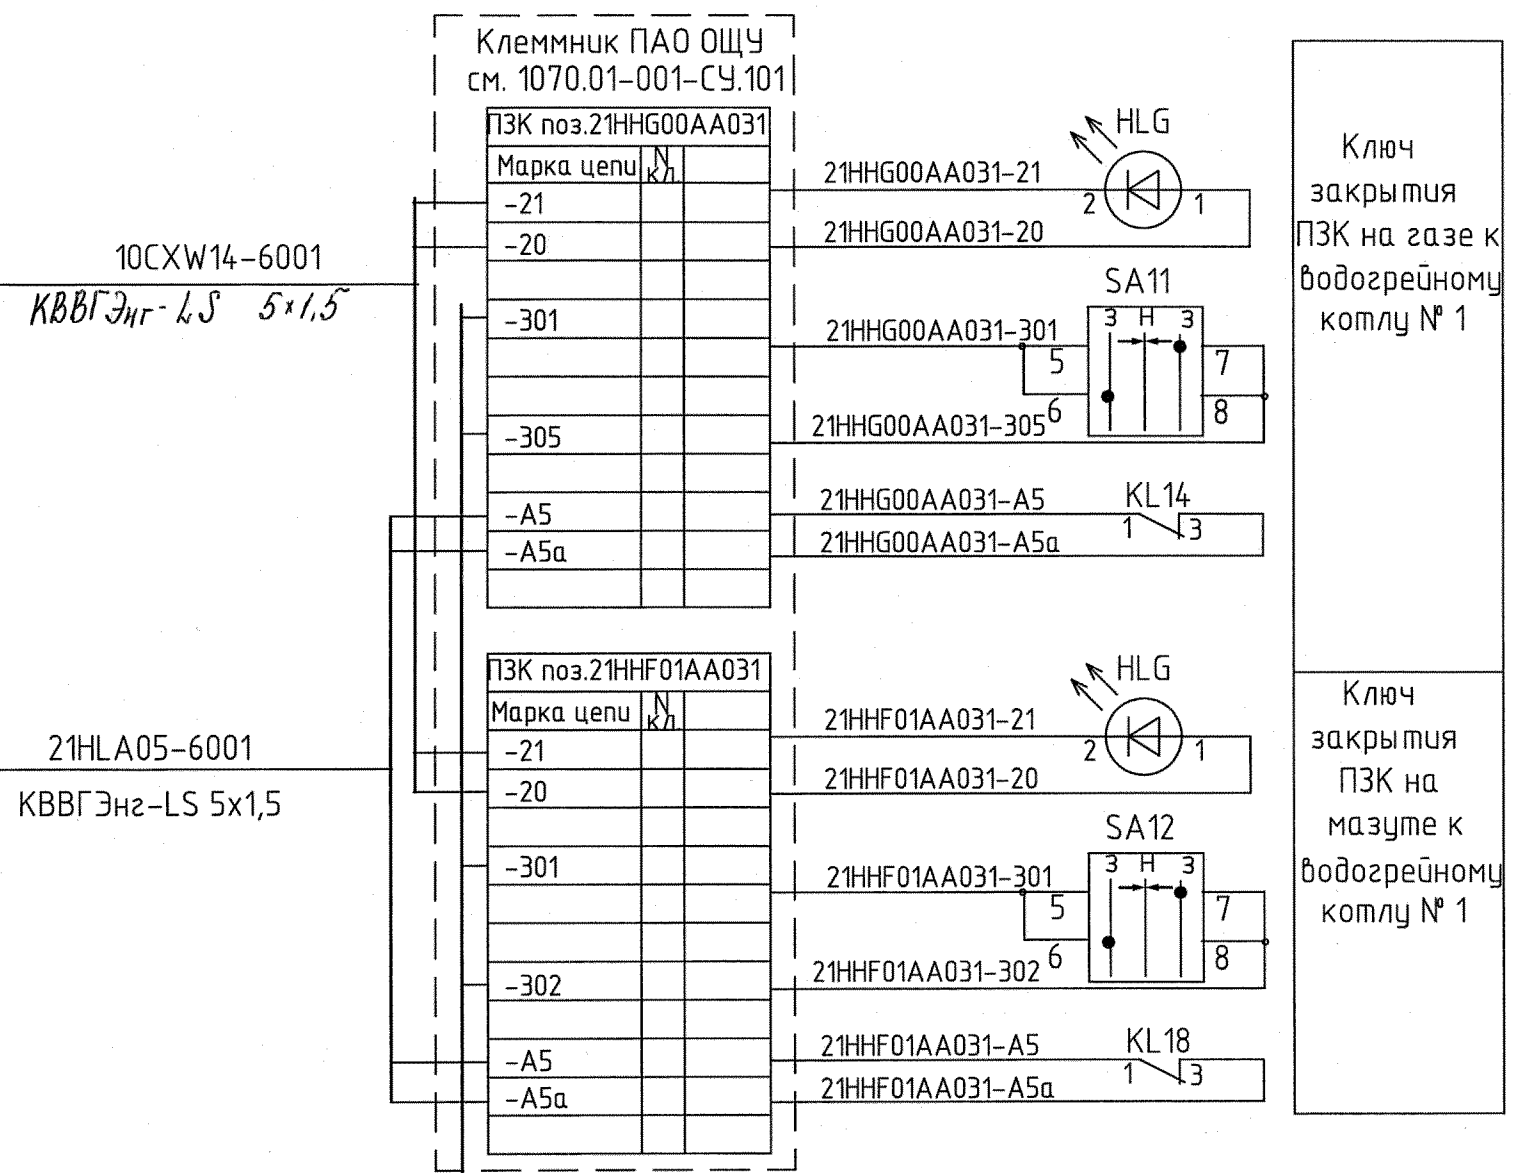
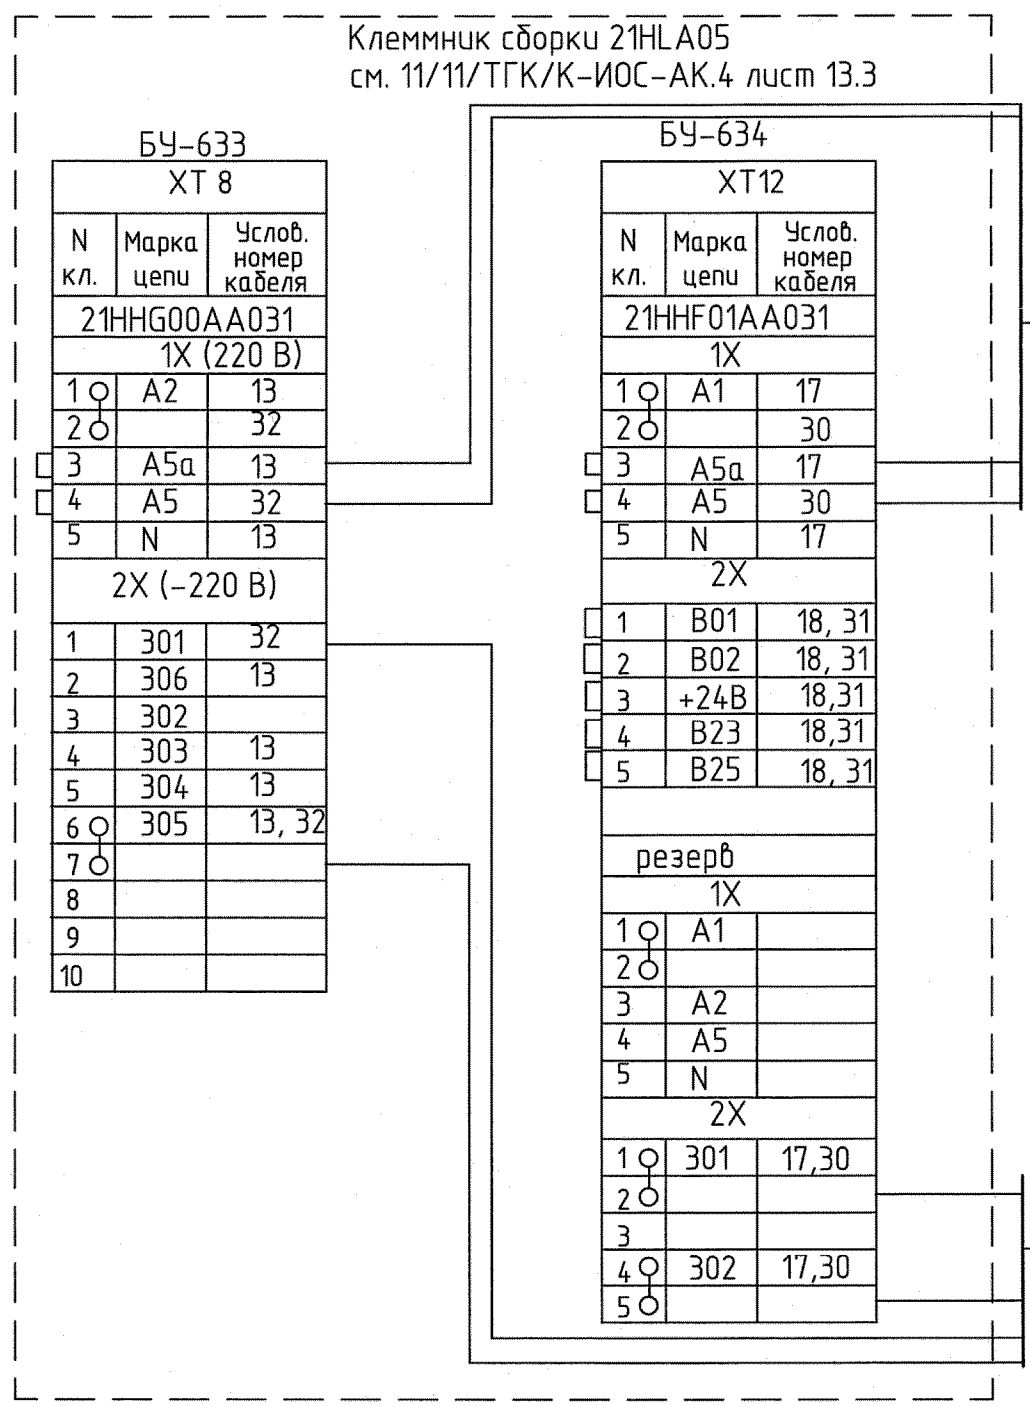
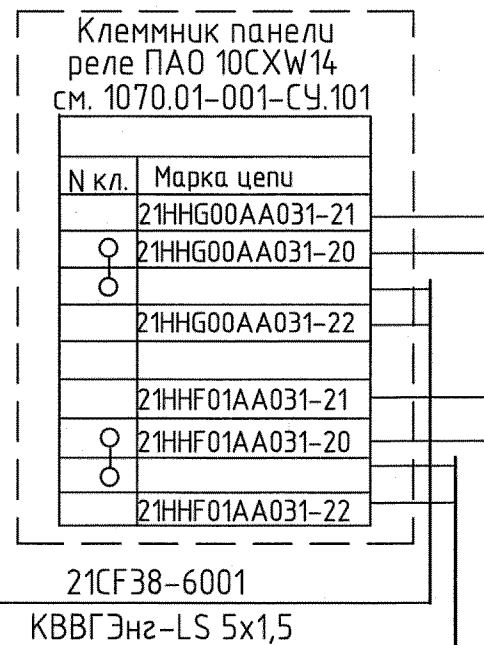


Инд. № подл. 1000/1000
Подп. и дата 25.12.14
Взам. инд. №

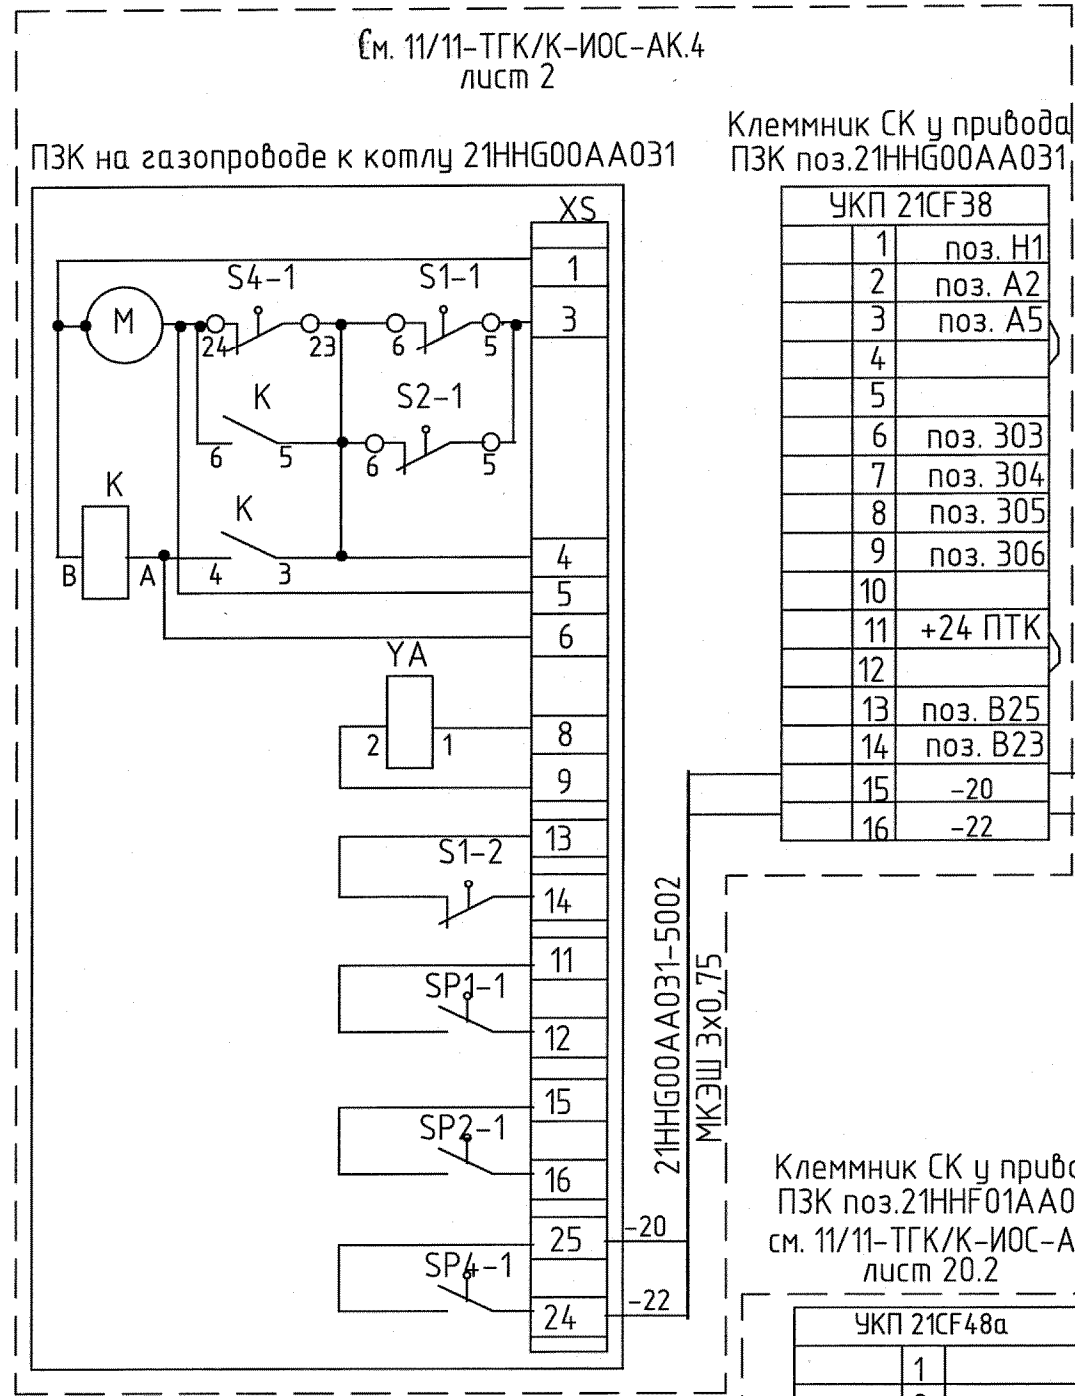

Поз. обозначение	Наименование	Кол.	Примечание
	Главный корпус. Помещение ОЩУ.		
	АРМ общестанционного оборудования и котельной		
SA11, SA12	Переключатель ПМОВ-22222/II-Д61	2	см. 1070.01-001-СЧ.100
HLG	Арматура светосигнальная КИПМ 23В-6Л -24 В цвет зеленый	2	лист 4
	Панель реле ПАО 10СХW14		
KL14, KL18	Реле РЭПЗ6-11, -220, 4з+2р	2	см. 1070.01-001-СЧ.100 лист 4

1 Кабели включены в кабельный журнал 1070.01-001-СЧ.101-ЖК и заказаны по спецификации 1070.01-001-СЧ.101-С

2 Произвести перемонтаж сборки 21НЛА05 согласно данного подключения. Условные номера кабелей 13, 17, 18, 30, 31, 32 см. 11/11-ТГК/К-ИОС-АК.4 лист 13.1

						1070.01-010-СЧ.12			
						Строительство ТЭЦ "Академическая". 2-й этап строительства (пусковой комплекс 2)			
Изм.	Колуч.	Лист	№ док.	Подп.	Дата				
Разраб.	Груздева	25.12.14	25.12.14			Водогрейная котельная Управление ПЗК на газе и мазуте ВК № 1 с ПАО ОЩУ	Стадия	Лист	Листов
Проверил	Груздева	25.12.14	25.12.14				Р	4	
Рук. гр.	Крупина	25.12.14	25.12.14						
Н. контр.	Кислицына	25.12.14	25.12.14			Схема электрическая подключения ключей закрытия ПЗК с ПАО ОЩУ главного корпуса	ОАО "ИНЖЕНЕРНЫЙ ЦЕНТР ЭНЕРГЕТИКИ УРАЛА" Дирекция по проектированию объектов генерации		
Нач. отд.	Вербякова	25.12.14	25.12.14						
						Формат А4х4			