


Ив. № подл. Подп. и дата Взам. инв. №  
10/01/10/10 10/01/10/10

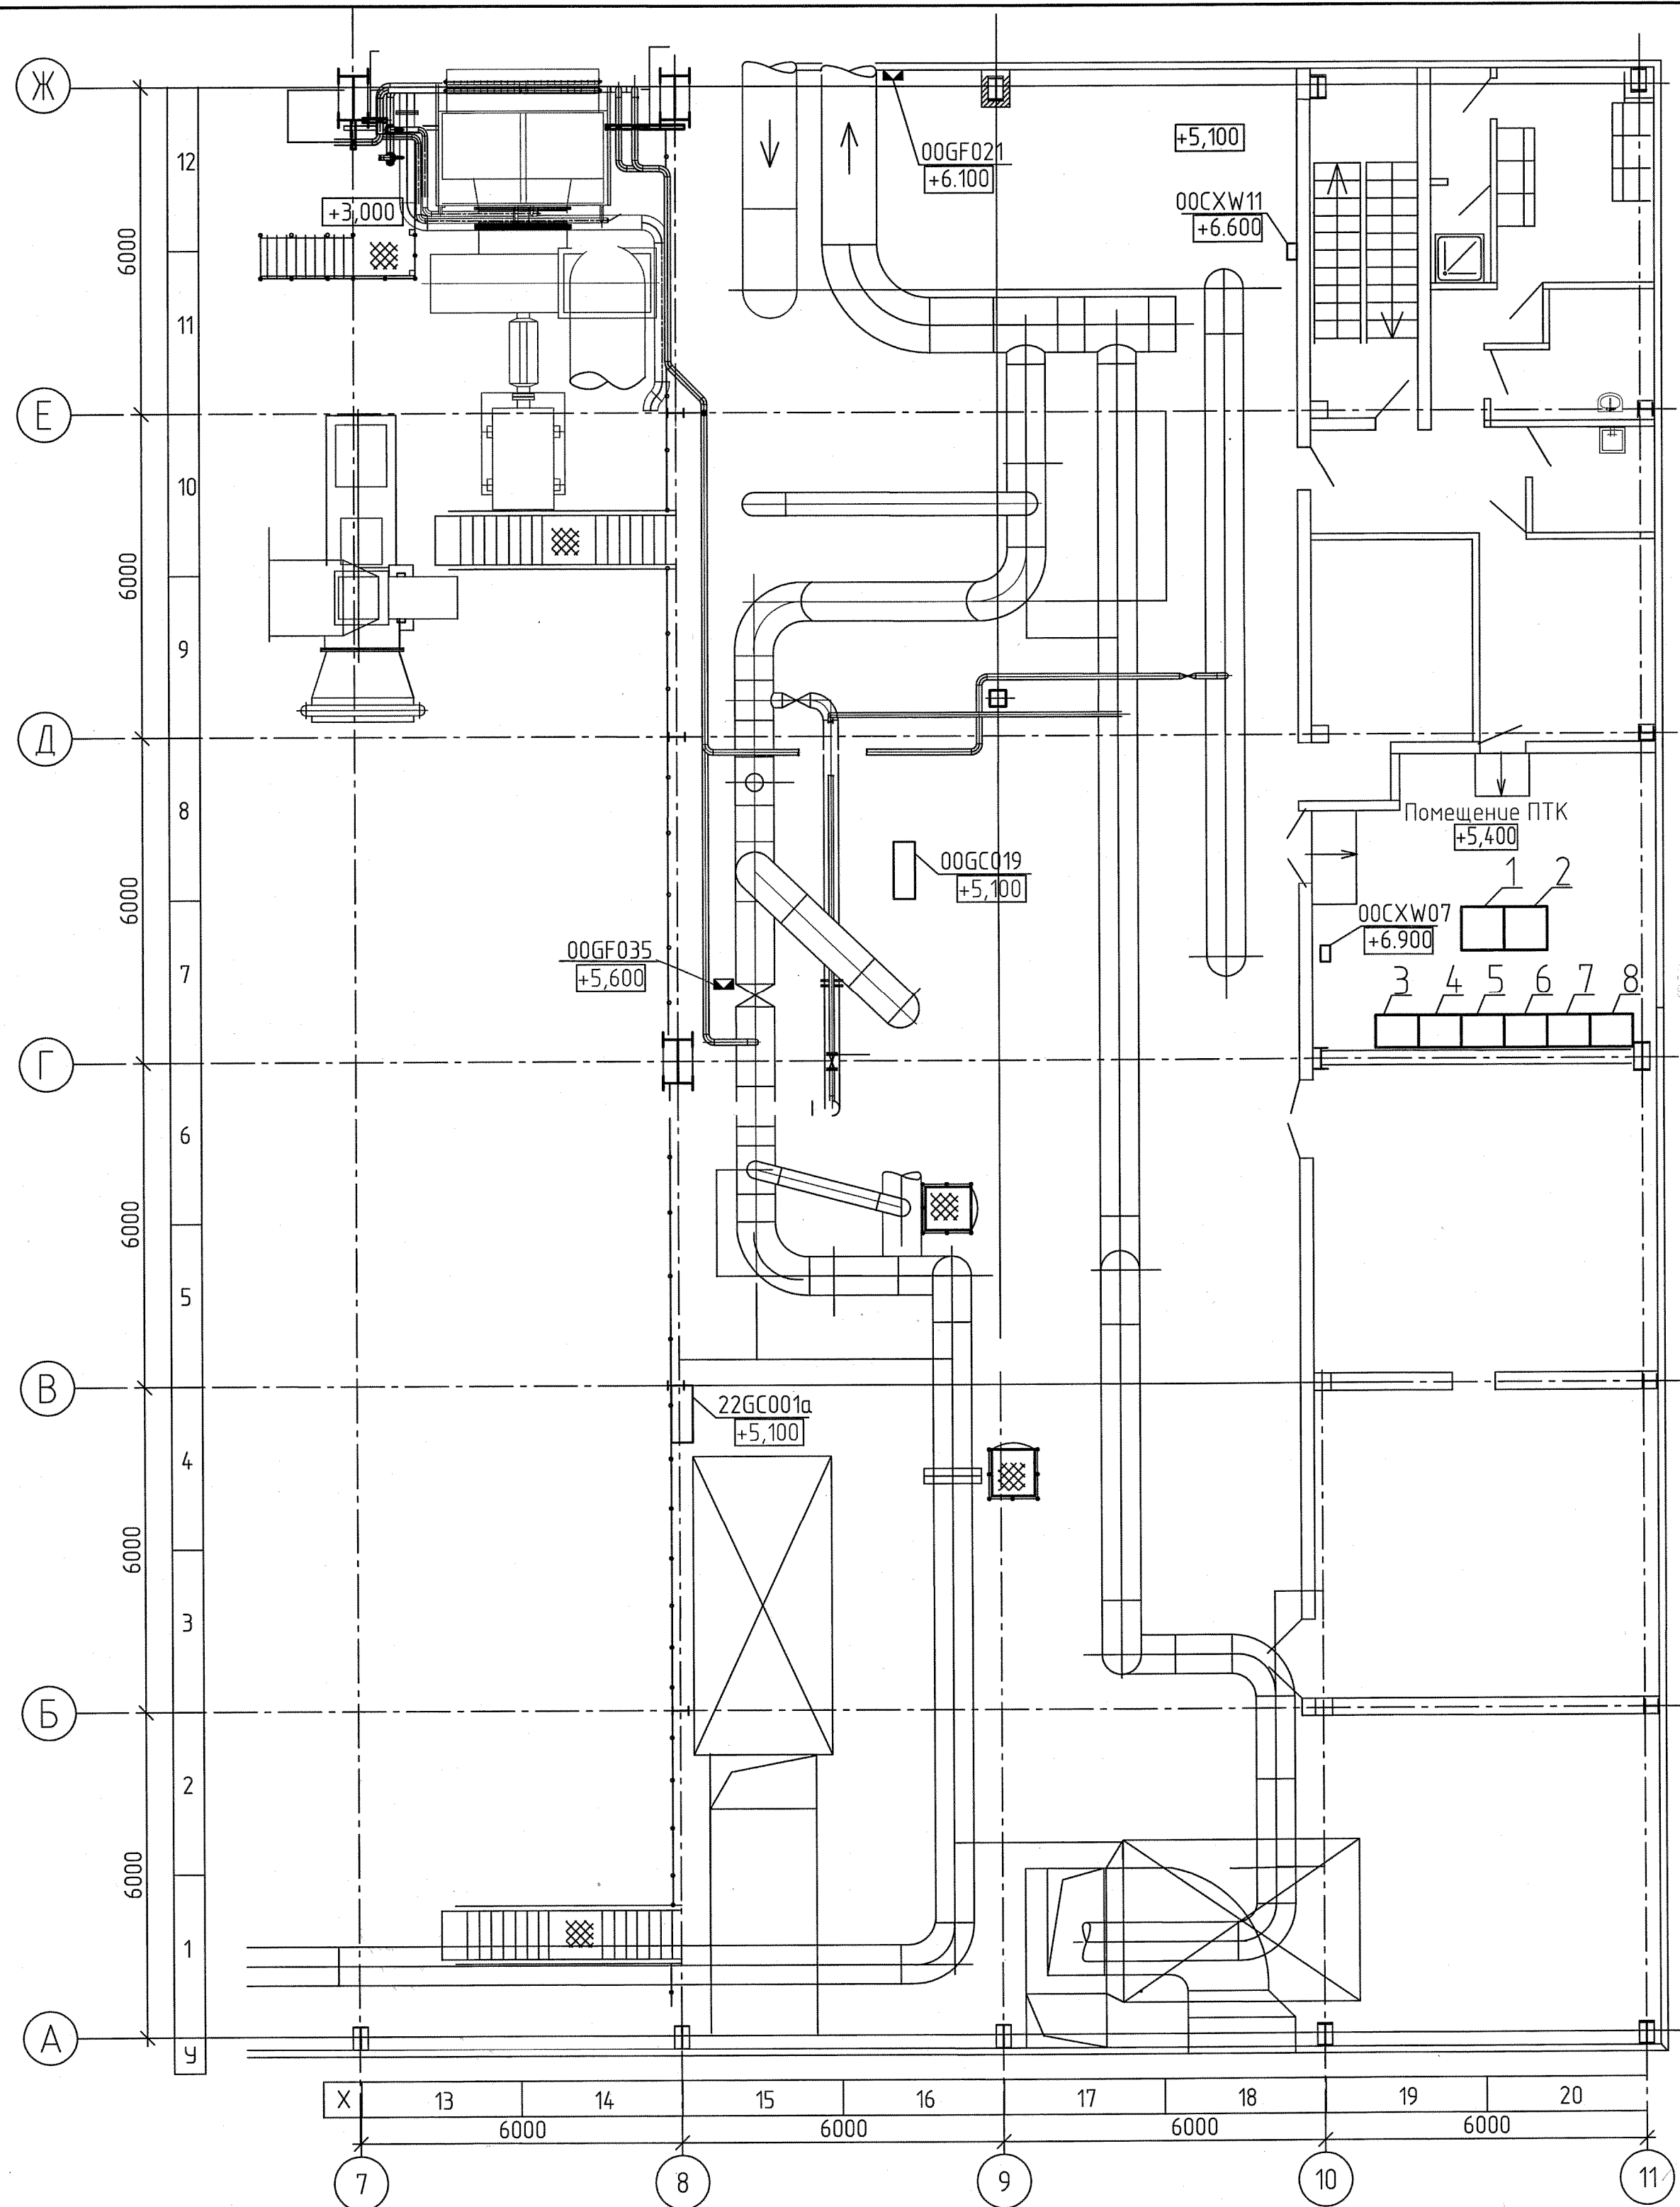

Поз. обозна-чение	Наименование	Кол.	Примечание
План на отм. +5,100			
00CXW07	Шкаф учета питьевой воды	1	500x300x180
00CXW11	Шкаф расхода подпитки теплосети	1	500x300x180
22GC001a, 00GC019	Стенд датчиков ММ-05 1050x400x1600	2	
00GF021	Коробка зажимов КЗ-16	1	
00GF035	Коробка зажимов КЗ-32	1	
Помещение ПТК			
1	Шкаф БУПов 22CXW01	1	2200x800x800
2	Шкаф сетевой 21CJF00	1	2200x800x800
3	Шкаф питания 21CMA01	1	2200x800x600
4	Шкаф ПТК 22CJF02	1	2200x800x600
5	Шкаф ПТК 22CJF01	1	2200x800x600
6	Шкаф ПТК 21CJF03	1	2200x800x600
7	Шкаф ПТК 21CJF02	1	2200x800x600
8	Шкаф ПТК 21CJF01	1	2200x800x600

Условные обозначения

Обозначение	Наименование
■	Соединительная коробка
□	Стенд датчиков
□	Шкаф КИП

1070.01-010-С.У.05					
Строительство ТЭЦ "Академическая"					
2-й этап строительства (пусковой комплекс 2)					
Изм.	Кол.уч.	Лист	№ док.	Подп.	Дата
Разраб	Скосярева	10/01/10	10/01/10	10/01/10	10/01/10
Проверил	Груздева	10/01/10	10/01/10	10/01/10	10/01/10
Гл. спец	Груздева	10/01/10	10/01/10	10/01/10	10/01/10
Н. контр.	Кислицына	10/01/10	10/01/10	10/01/10	10/01/10
Нач. отд.	Вербякова	10/01/10	10/01/10	10/01/10	10/01/10
Водогрейная котельная				Стадия	Лист
Кабельный журнал. Планы				Р	3
расположения оборудования КИП и А				Листов	
План расположения оборудования				ОАО "ИНЖЕНЕРНЫЙ ЦЕНТР	
КИП и А на отм.+5,100				ЭНЕРГЕТИКИ УРАЛА"	
				Дирекция по проектированию	
				объектов генерации	

Формат А2