


MAM поз.22HHF10AA031

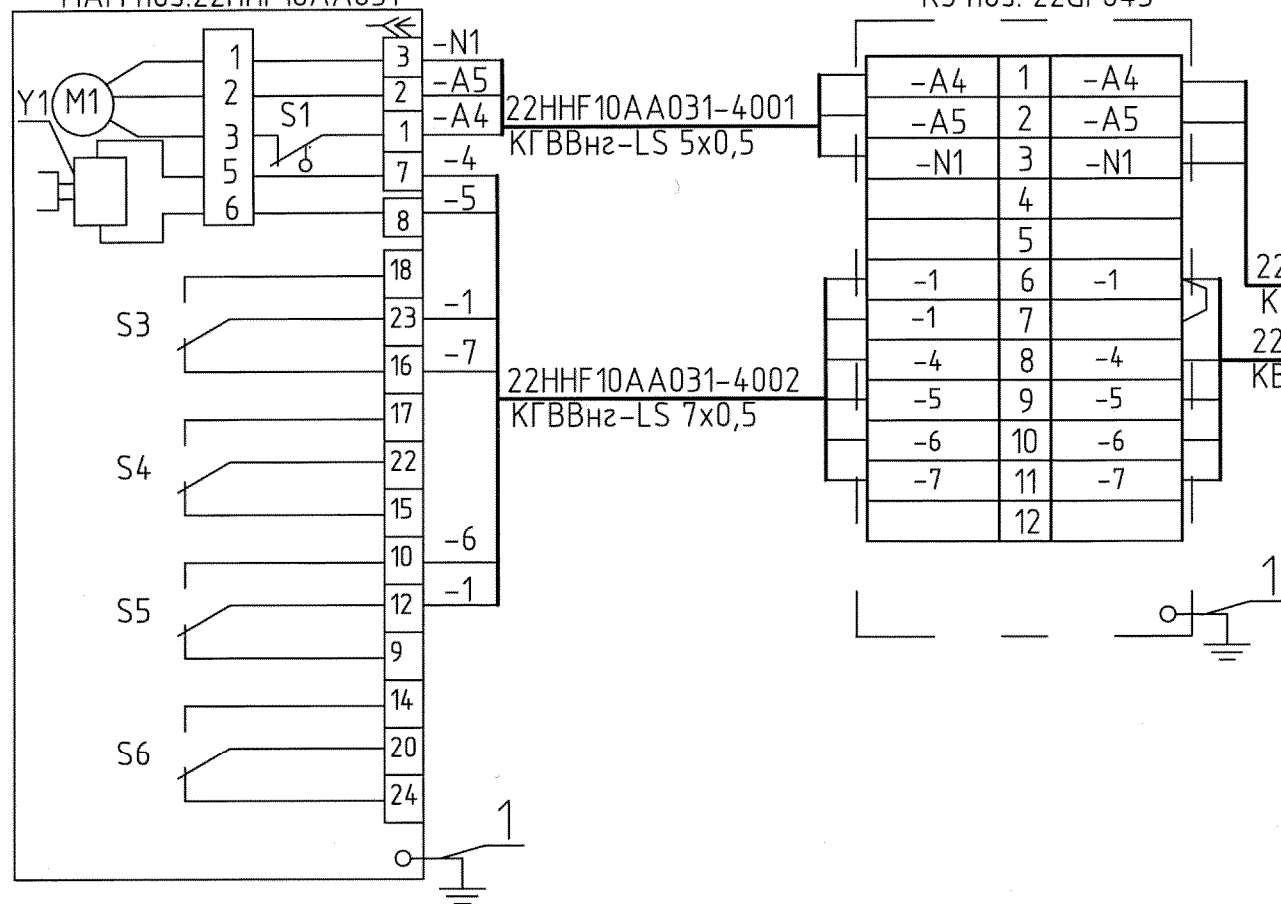

Шкаф БУПоВ 22СХW01

2 Кабель от электропривода быстродействующего клапана до коробки зажимов проложить в металлорукаве РЗ-Ц-Х, d 15.

Инв. № подл.	Подпись и дата	Взам. инв. №
1040/639	<i>С.С.С. 04.14</i>	

						1070.01-010-СУ.04		
						Строительство ТЭЦ "Академическая". 2-й этап строительства (пусковой комплекс 2)		
Изм.	Кол.уч.	Лист	№ док	Подп.	Дата			
Разраб.	Киямова				28.04.14	Водогрейная котельная	Стадия	Лист
Проверил	Груздева				28.04.14	Документация по привязке ПТК к полевому урбню	Р	17
Гл. спец.	Груздева				28.04.14			
						Клапан отсечной быстродавствующий на мазуте к котлу.	ОАО "ИНЖЕНЕРНЫЙ ЦЕНТР ЭНЕРГЕТИКИ УРАЛА" Дирекция по проектированию объектов генерации	
Н. контр.	Кислицына				28.04.14			
Нач. отд.	Вербьякова				28.04.14	Схема электрическая подключения		