


Согласовано:		Гл. спец. ТО	Геллер
		л. спец. ТМО	Курис
Инф. № прогн.	Подп. и дата	Взам. инб. №	
00000000	00.00.00	00.00.00	

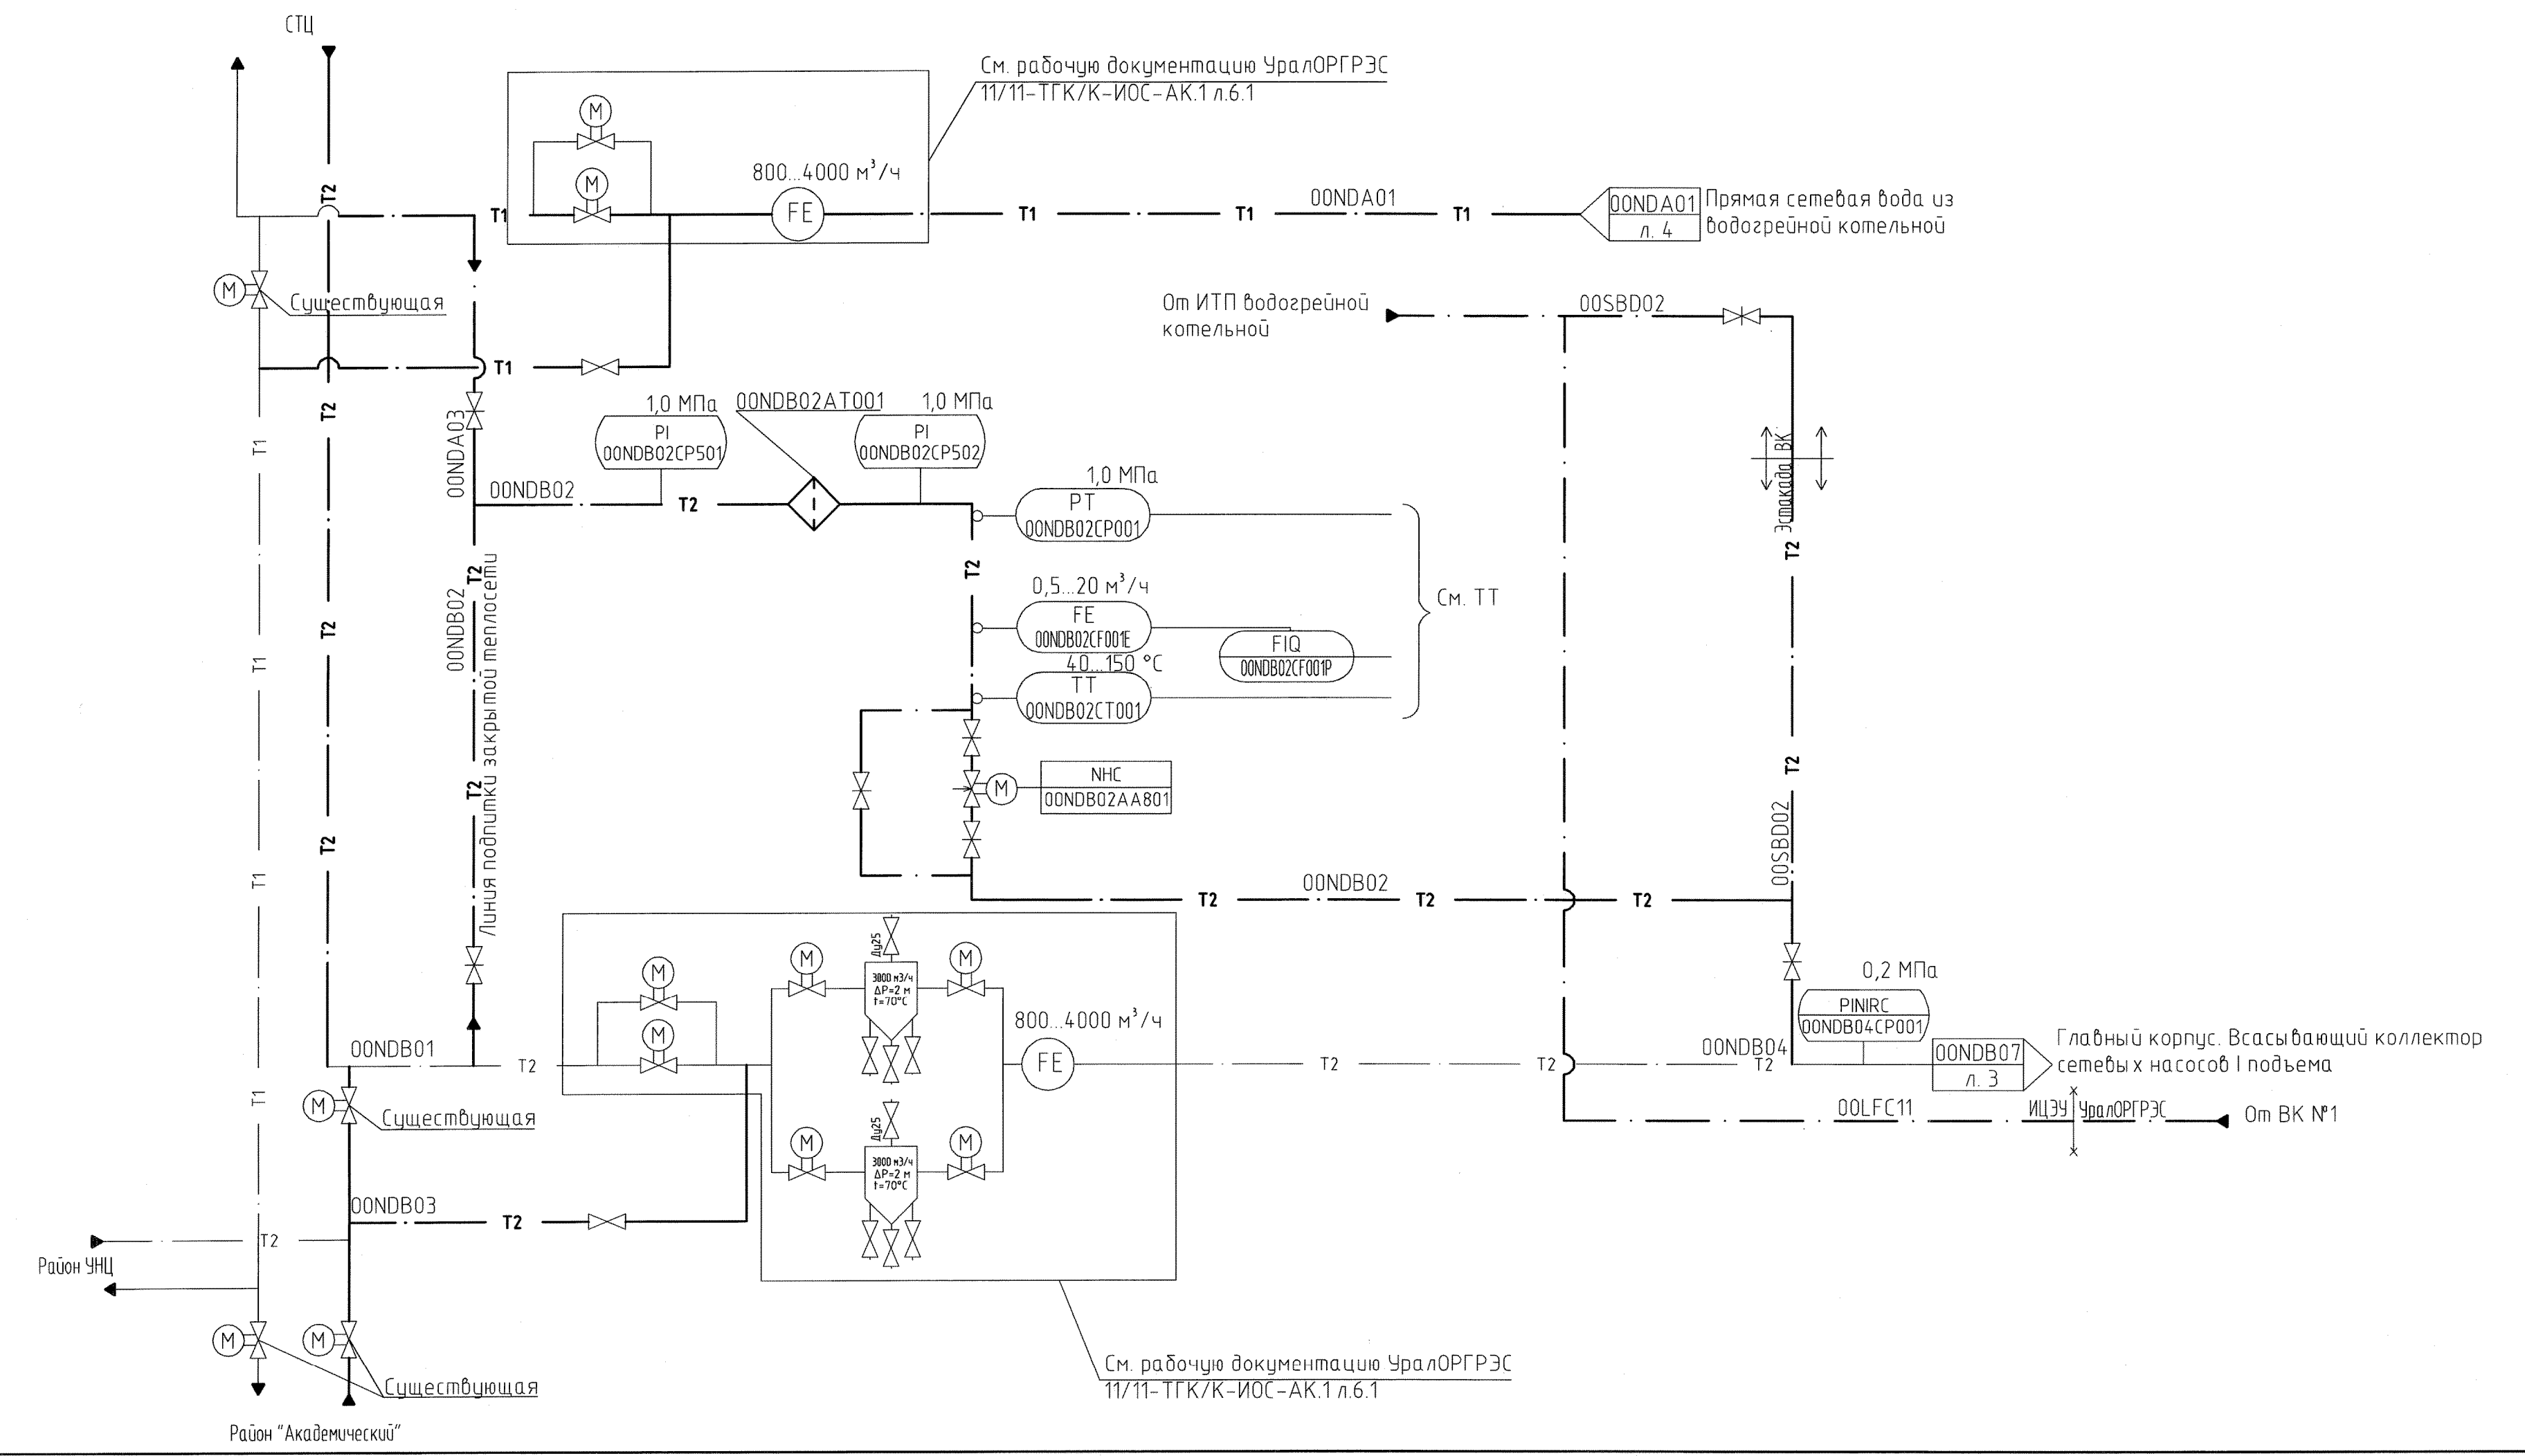

Условные обозначения

- T1 — Прямая сетевая вода
- T2 — Обратная сетевая вода
- — Схема в объеме 1 ПК
- — Схема в объеме 2 ПК

Информация по узлу учета тепла на трубопроводе подпитки закрытой теплосети от преобразователя давления поз. 00NDB02CP001, термопреобразователя сопротивления поз. 00NDB02CT001, расходомера-счетчика ультразвукового поз. 00NDB02CF001P заводится в теплоконтроллер учета тепловой энергии прямой и обратной сетевой воды, разработанный в рабочей документации УралОРГРЭС по первому пусковому комплексу водогрейной котельной.

						1070.01-010-СЧ.06			
						Строительство ТЭЦ "Академическая"			
						2-й этап строительства (пусковой комплекс 2)			
Изм.	Колуч.	Лист	№ док.	Подп.	Дата				
Разраб.	Киямова	Лаврова	Лаврова	Лаврова	01.08.08	Водогрейная котельная. Общестанционное оборудование. Схемы функциональные автоматизации	Стадия	Лист	Листов
Проверила	Лаврова	Лаврова	Лаврова	Лаврова	01.08.08		Р	2	
Гл. спец.	Лаврова	Лаврова	Лаврова	Лаврова	01.08.08				
						Узел подпитки обратной сетевой воды	ОАО "ИНЖЕНЕРНЫЙ ЦЕНТР ЭНЕРГЕТИКИ УРАЛА" Дирекция по проектированию объектов генерации		
Н. контр.	Кислицына	Лаврова	Лаврова	Лаврова	01.08.08	Схема функциональная автоматизации			
Нач. отд.	Вербякова	Лаврова	Лаврова	Лаврова	01.08.08				