


Инв. № подл.	Подп. и дата	Взам. инв. №
1070.01-010-СЧ.04	19.12.14	

Характеристика электроприемника	Номинальное напряжение	24 В DC	
	Потребляемый ток	45 мА (24 В DC)	
	Наименование	Терминальные резисторы для шины 1 лист 28.1	Терминальные резисторы для шины 4 лист 28.2
	Тип	PSI TERMINATOR-PB	
Место установки	Коробка зажимов 22GF046		Коробка зажимов 22GF047

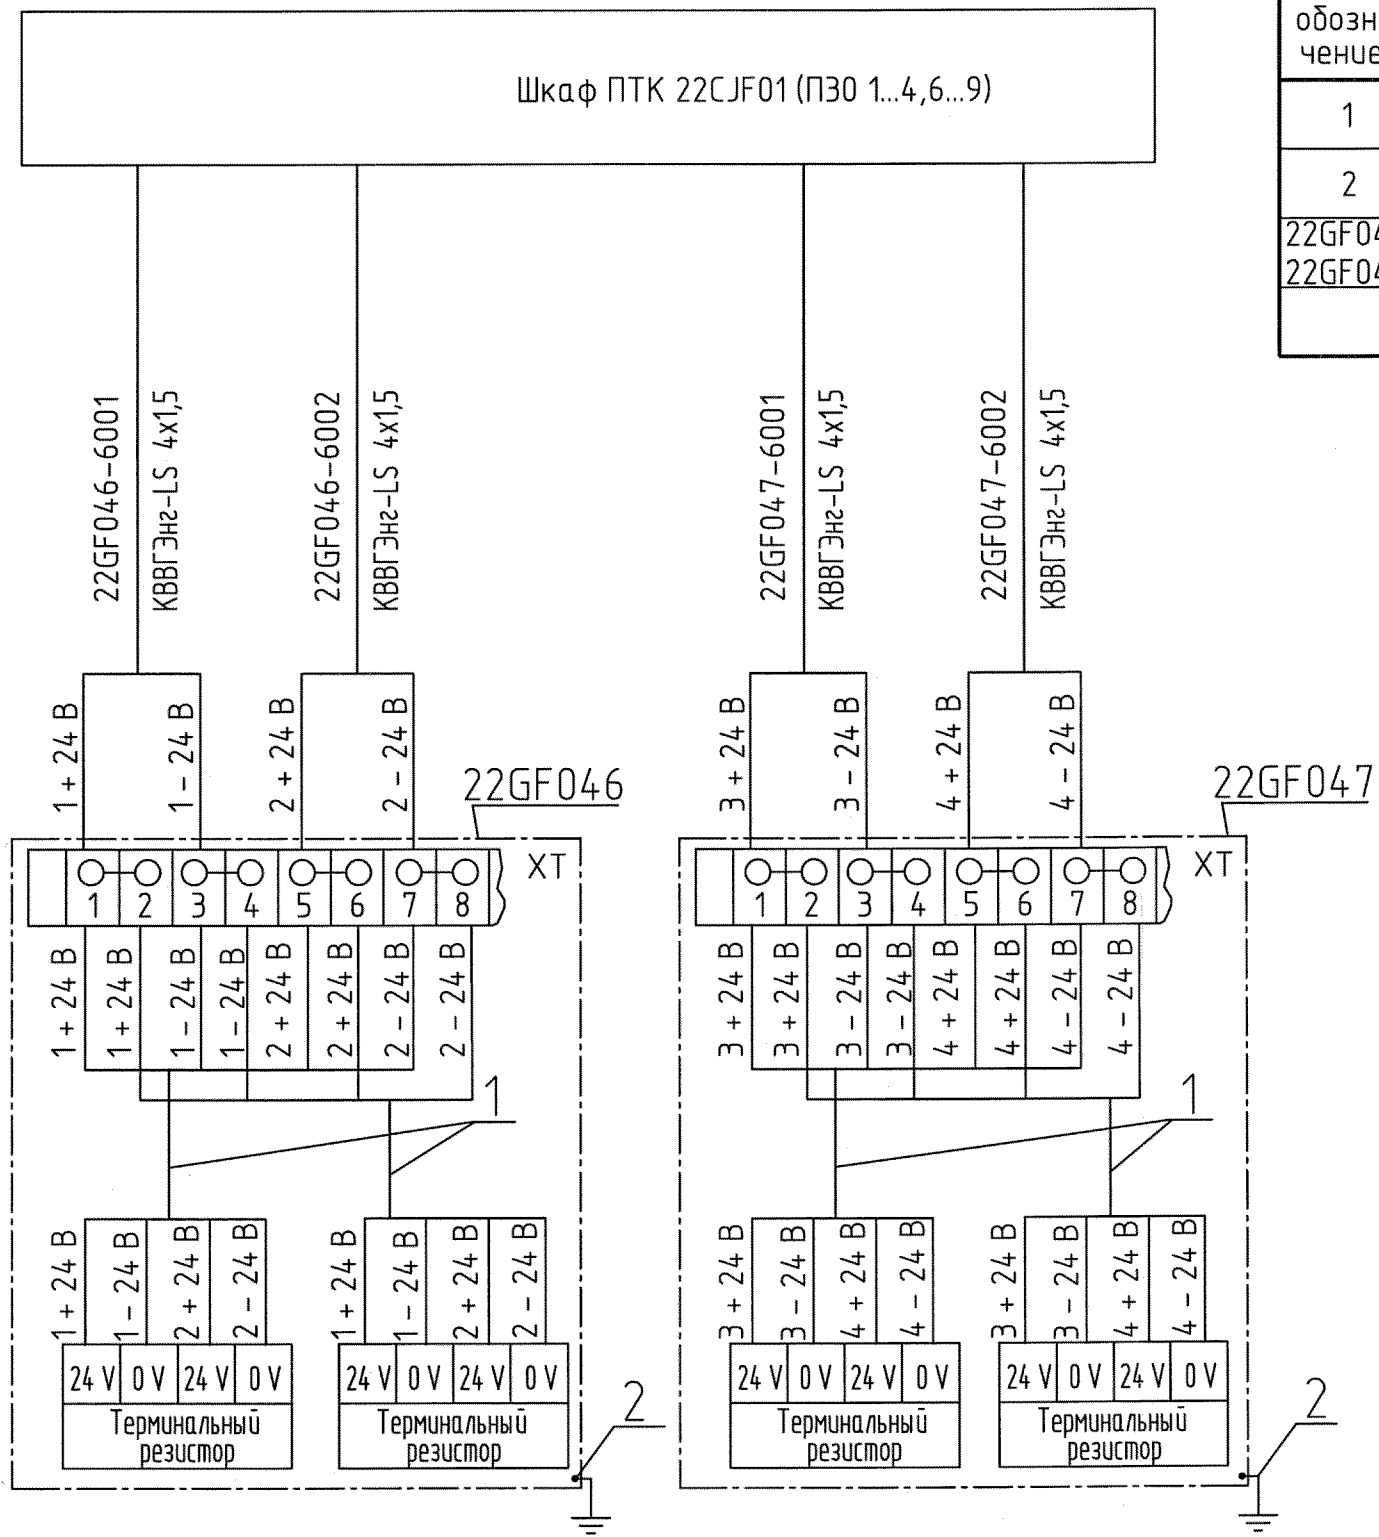

Поз. обозначение	Наименование	Кол.	Примечание
1	Кабель МКЭШ нг 5х 0,75 мм ²	2	м
2	Провод ПВЗ 4,0 ГОСТ 6323-79	2	м, для заземления
22GF046, 22GF047	Коробка зажимов КЗ-32	2	

						1070.01-010-СЧ.04				
						Строительство ТЭЦ "Академическая"				
						2-й этап строительства (пусковой комплекс 2)				
6	-	Ноб.	1574-14	<i>СЧ</i>	19.12.14	Водогрейная котельная Документация по привязке ПТК к полевым цровню		Стадия	Лист	Листов
Изм.	Колуч.	Лист	№ док.	Подп.	Дата			Р	39	
Разраб.	Скосырева			<i>СЧ</i>	19.12.14					
Проверил	Груздева			<i>СЧ</i>	19.12.14					
Гл. спец.	Груздева			<i>СЧ</i>	19.12.14	Питание терминальных резисторов. Схема электрическая подключения		ОАО "ИНЖЕНЕРНЫЙ ЦЕНТР ЭНЕРГЕТИКИ УРАЛА" Дирекция по проектированию объектов генерации		
Н. контр.	Кислицына			<i>СЧ</i>	19.12.14					
Нач. отд.	Вербнякова			<i>СЧ</i>	19.12.14					