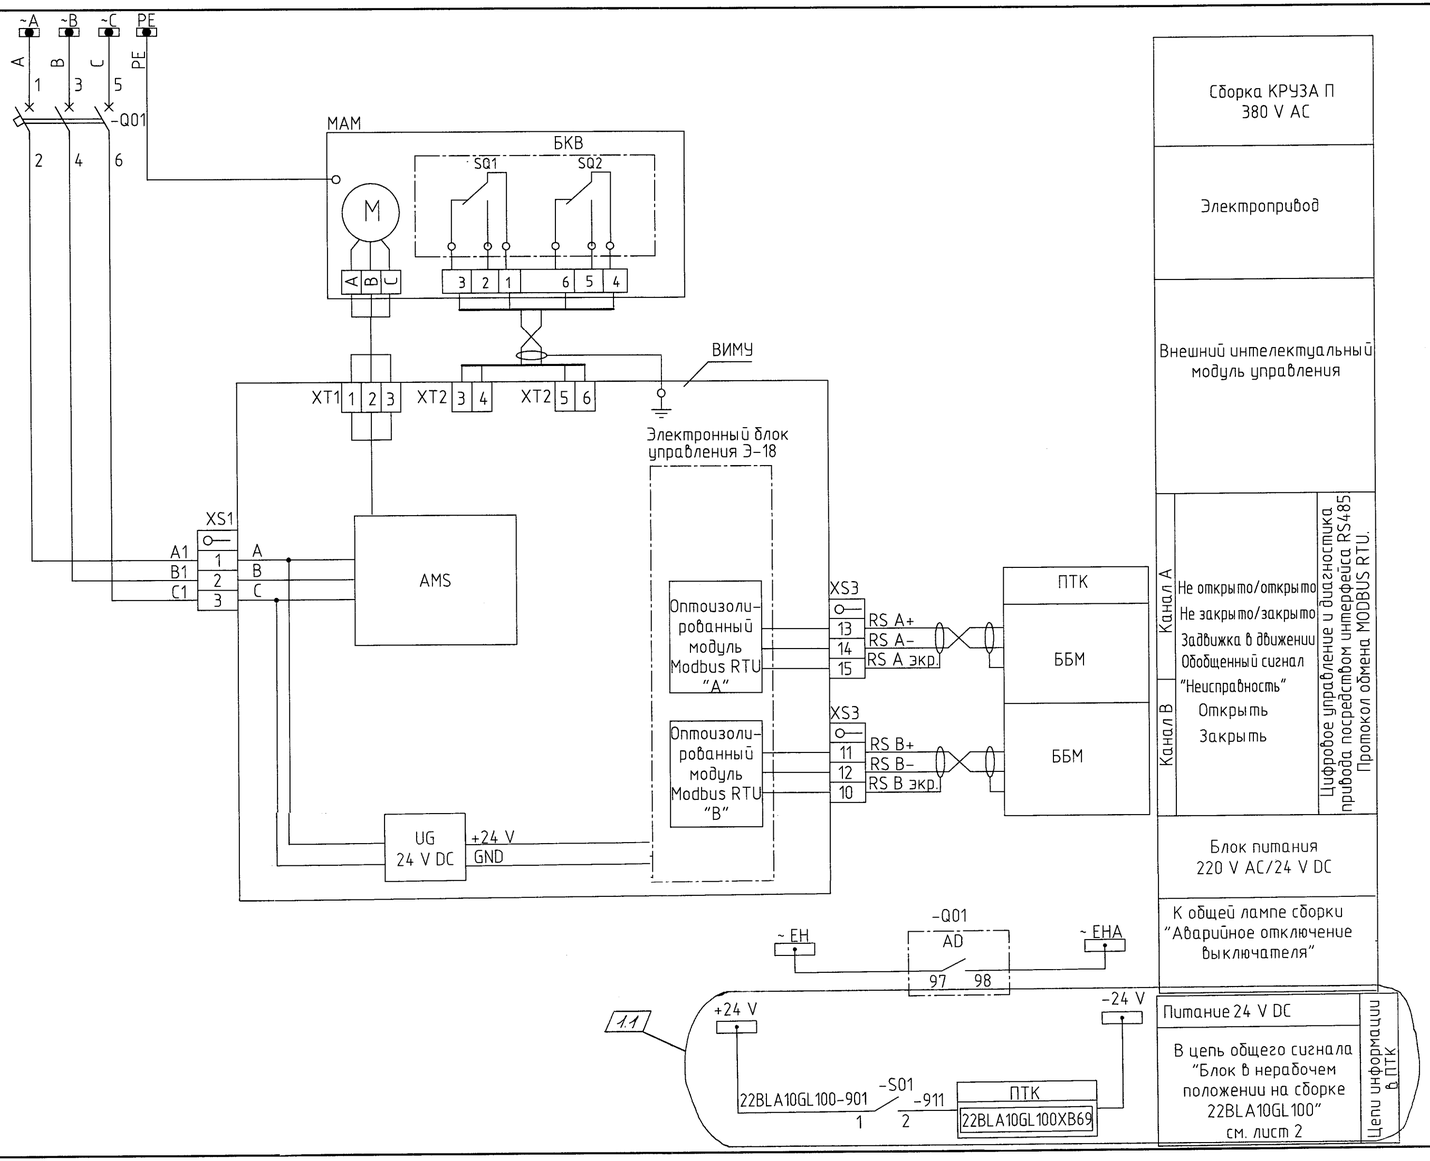

Поз. обозначение	Наименование	Кол.	Примечание
	Сборка КРУЗА П		
-Q01	Выключатель автоматический GV2-P	1	
AD	Блок-контакт мгновенного действия и индикации аварийного срабатывания GV-AD1001	1	
-S01	Выключатель положения тележки выдвижного блока	1	1.2
	По месту		
МАМ	Электропривод неполнооборотный В-ПК-50-С-3-1 У1	1	
М	Двигатель	1	Комплектно с электроприводом
БКВ	Блок конечных выключателей	1	
ВИМУ	Внешний интелектуальный модуль управления	1	
AMS	Реверсивный пускатель	1	В комплекте с ВИМУ
UG	Блок питания 220 V AC/ 24 V DC	1	
–	Электронный блок управления исполнения Э18	1	
		1	

Настоящую схему рассматривать совместно с таблицей выбора запорной арматуры см. Л.23.

ДПОГ ТЕХАРХИВ

Изм.	Кол.уч.	Лист	№док.	Подп.	Дата
1	2	–	1147-13		20.12.13

1070.01-010-СУ.02

Строительство ТЭЦ "Академическая". 2-й этап строительства (пусковой комплекс 2)

Разраб.	Коркин		29.08.13
Проверил	Белоносова		29.08.13
Рук. гр.	Плюснина		29.08.13
Н. контр.	Кислицына		29.08.13
Нач. отд.	Вербнякова		29.08.13

Водогрейная котельная
Схемы электрические принципиальные

Стадия	Лист	Листов
Р	15	

Управление электроприводом В-ПК с ВИМУ по цифровой связи с ПТК. Схема электрическая принципиальная

ОАО "ИНЖЕНЕРНЫЙ ЦЕНТР ЭНЕРГЕТИКИ УРАЛА" Дирекция по проектированию объектов генерации

Формат А4х3

Инв. № подл. | Подп. и дата | Взам. инв. №

Изм. 1, и. конф. 29.12.13