


Характеристика электроприемника	Номинальное напряжение	24 В DC	
	Потребляемый ток	45 мА (24 В DC)	
	Наименование	Терминальные резисторы для шины 21 лист 7.1	Терминальные резисторы для шины 23 лист 7.1
	Тип	PSI TERMINATOR-PB	
	Место установки	Коробка зажимов 00GF035	Коробка зажимов 00GF036

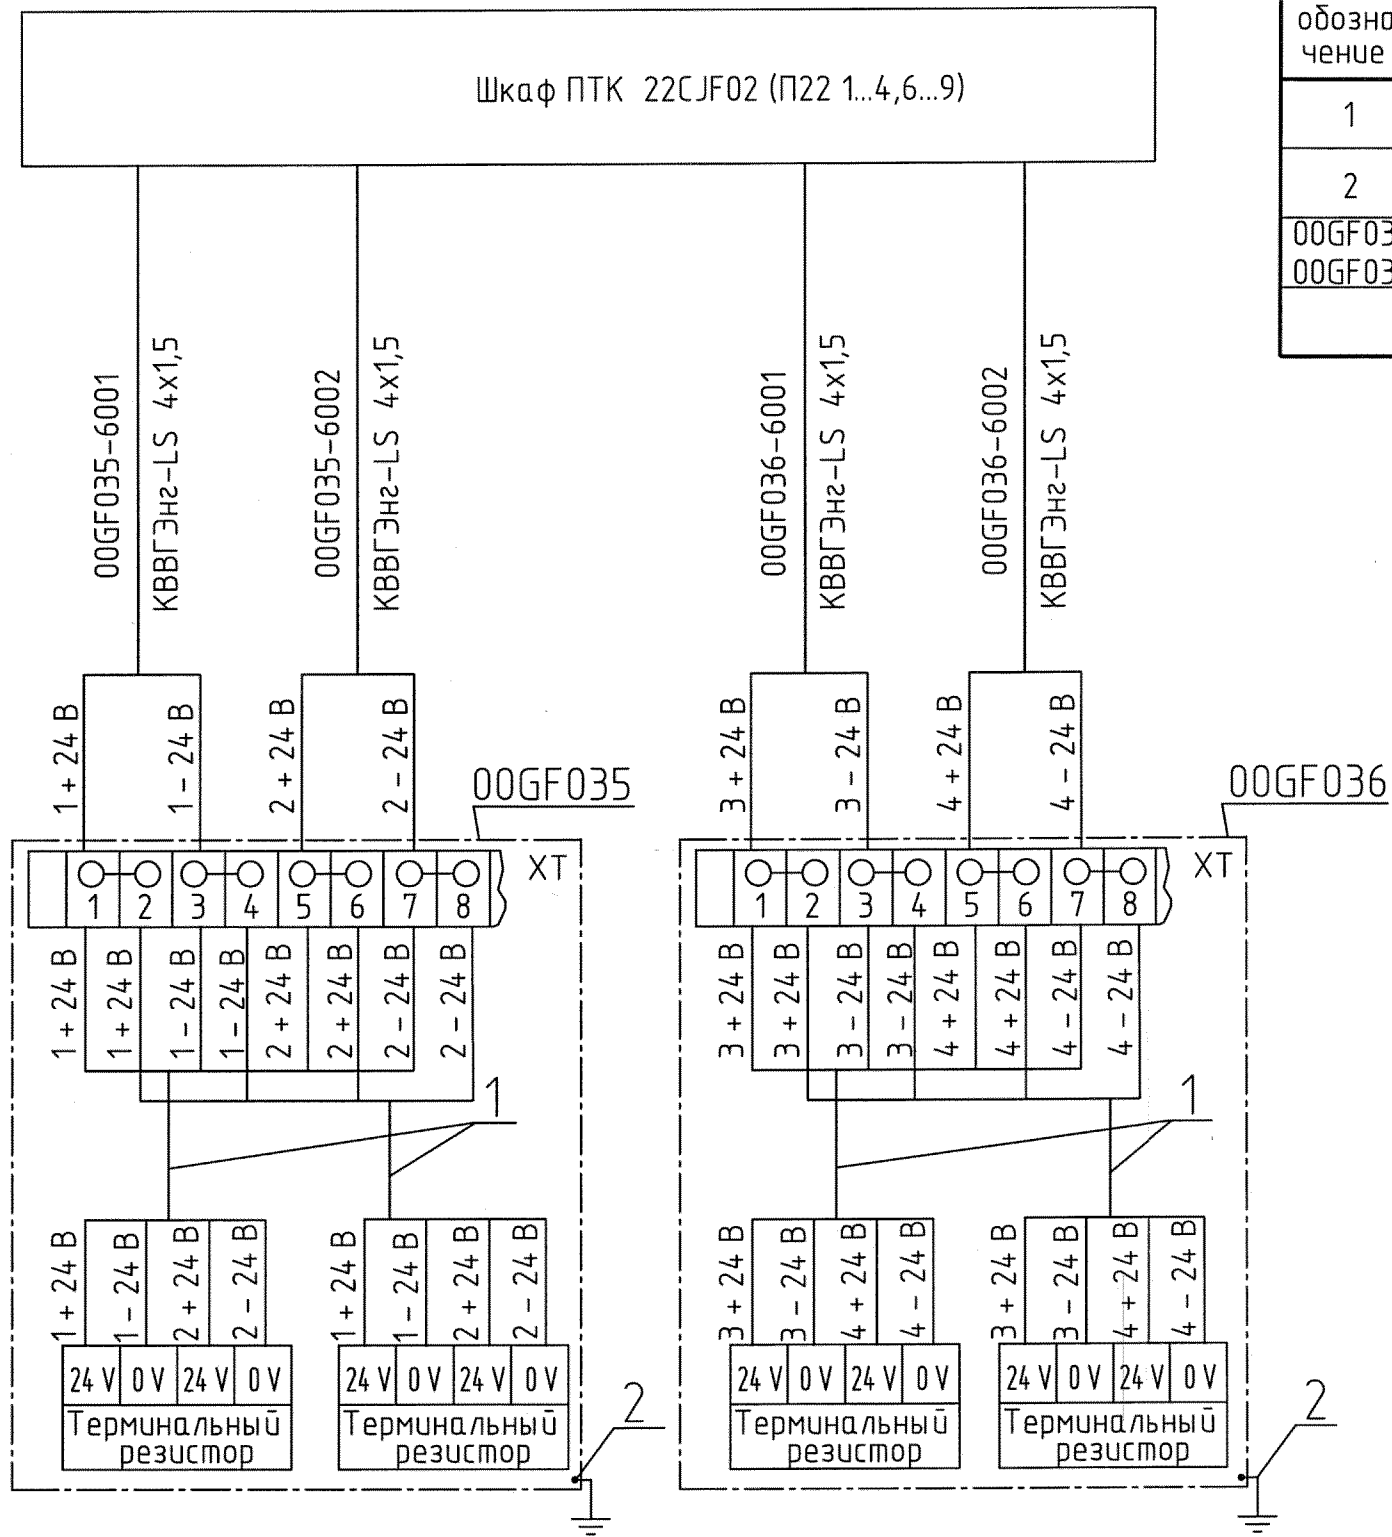

Поз. обозна-чение	Наименование	Кол.	Примечание
1	Кабель МКЭШ нг 5х 0,75 мм <sup>2</sup>	2	м
2	Провод ПВЗ 4,0 ГОСТ 6323-79	2	м, для заземления
00GF035, 00GF036	Коробка зажимов КЗ-32	2	

1070.01-010-СУ.09					
Строительство ТЭЦ "Академическая". 2-й этап строительства (пусковой комплекс 2)					
З	-	Нов.	1578-14	19.12.14	
Изм.	Колуч.	Лист	№ док.	Подп.	Дата
Разраб.	Скосырева	19.12.14			
Проверил	Груздева	19.12.14			
Гл. спец.	Груздева	19.12.14			
Общестанционное оборудование.					
Водогрейная котельная. Документация по привязке ПТК к полевым цровню					
Питание терминальных резисторов					
Схема электрическая подключения					
Н. контр.	Кислицына	19.12.14			
Нач. отд.	Вербнякова	19.12.14			
ОАО "ИНЖЕНЕРНЫЙ ЦЕНТР ЭНЕРГЕТИКИ УРАЛА" Дирекция по проектированию объектов генерации					