


Инв. № подл. Подп. и дата. Взам. инв. №

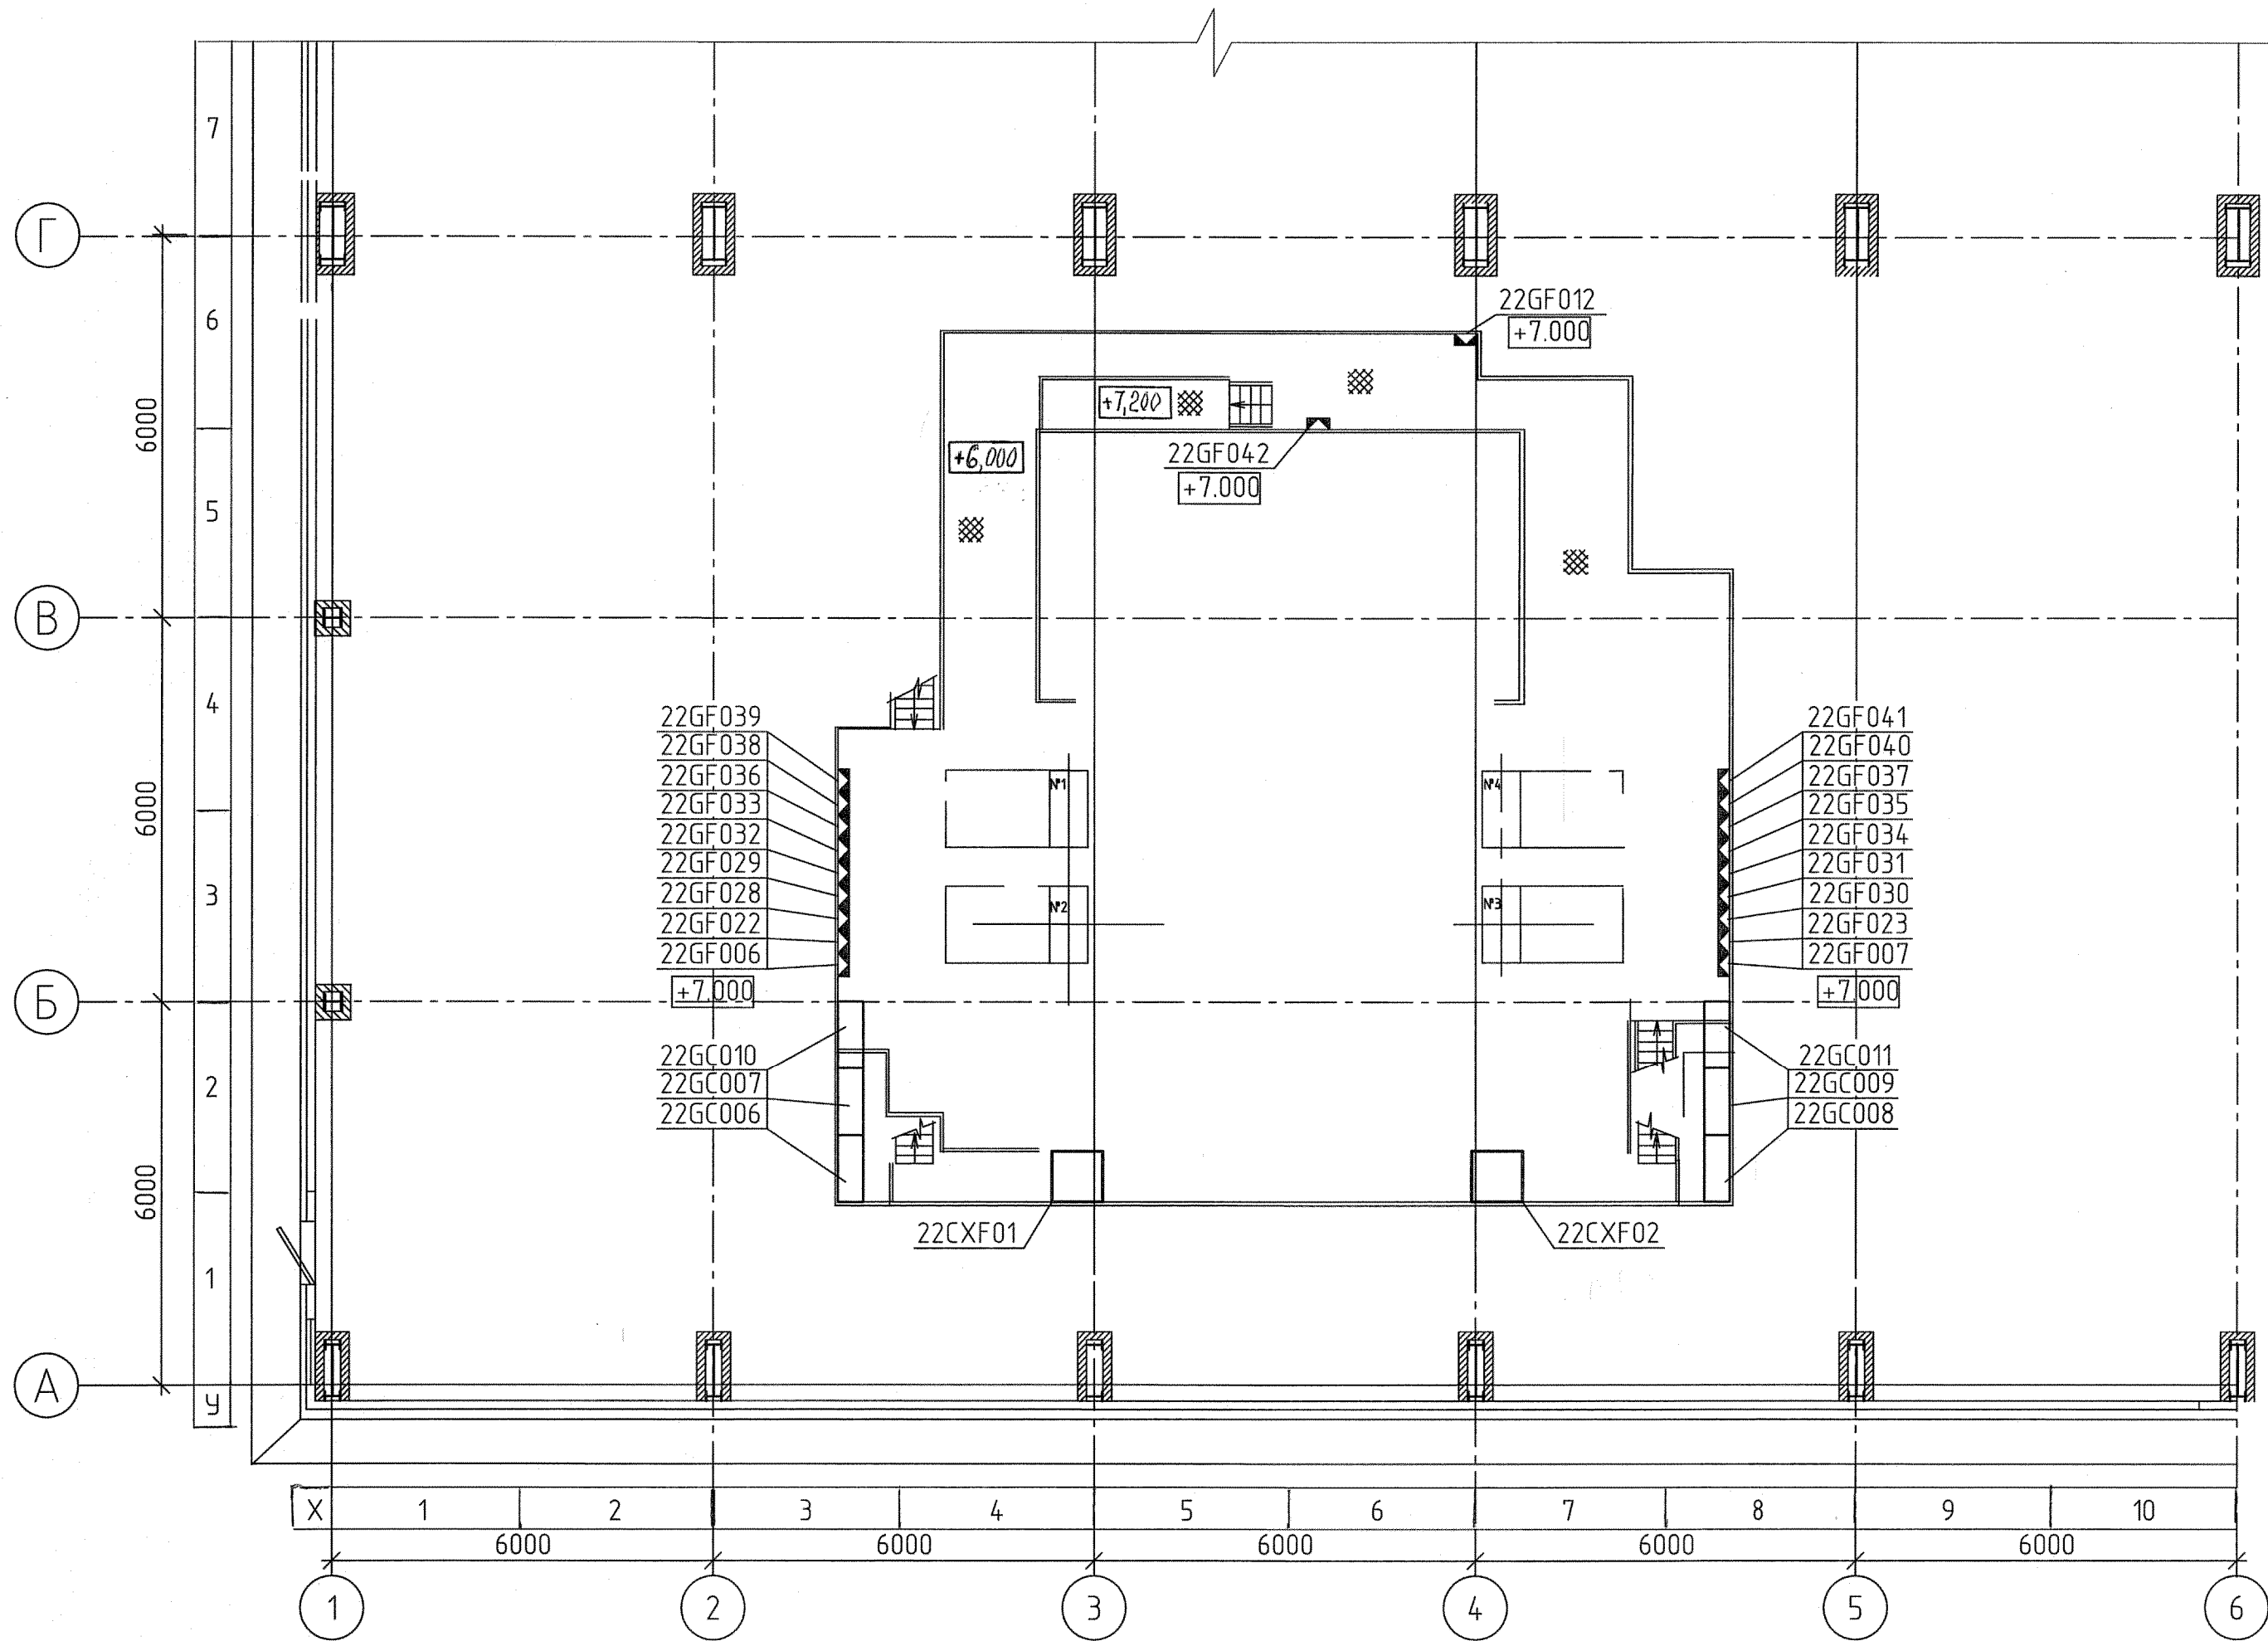

Поз. обозначение	Наименование	Кол.	Примечание
	Отм. +6,000		
22CXF01	Местный щит горелок №1,2 2200x800x800	1	
22CXF02	Местный щит горелок №3,4 2200x800x800	1	
22GC006, 22GC011	Стенд датчиков ММ-05 1050x400x1600	6	
22GF006, 22GF007, 22GF036, 22GF037	Коробка зажимов КЗ-24	4	
22GF012	Коробка зажимов КЗ-8	1	
22GF022, 22GF023, 22GF032, 22GF035	Коробка зажимов КЗ-16	6	
22GF028, 22GF031	Коробка зажимов КЗ-40	4	
22GF038, 22GF041	Коробка зажимов КЗ-32	4	
22GF042	Коробка зажимов КЗ-12	1	

Условные обозначения

Обозначение	Наименование
⊞	Соединительная коробка
▬	Стенд датчиков
□	Шкаф КИП

1070.01-010-СЧ.05					
Строительство ТЭЦ "Академическая"					
2-й этап строительства (пусковой комплекс 2)					
Изм.	Кол.уч.	Лист № док.	Подп.	Дата	Водогрейная котельная
Разраб	Киямова	21.04.14	21.04.14	21.04.14	Кабельный журнал. Планы
Проверил	Груздева	21.04.14	21.04.14	21.04.14	расположения оборудования КИП и А
Гл. спец	Груздева	21.04.14	21.04.14	21.04.14	Р
Н. контр.	Кислицына	21.04.14	21.04.14	21.04.14	Ч
Нач. отд.	Вербыякова	21.04.14	21.04.14	21.04.14	План расположения оборудования
КИП и А на отм.+6,000					ОАО "ИНЖЕНЕРНЫЙ ЦЕНТР ЭНЕРГЕТИКИ УРАЛА"
					Дирекция по проектированию объектов генерации
Формат А2					