


Соединение электроривов посредством интерфейса RS485 с дублированием каналов

ОПЛОДНУТИ

Улунд 2

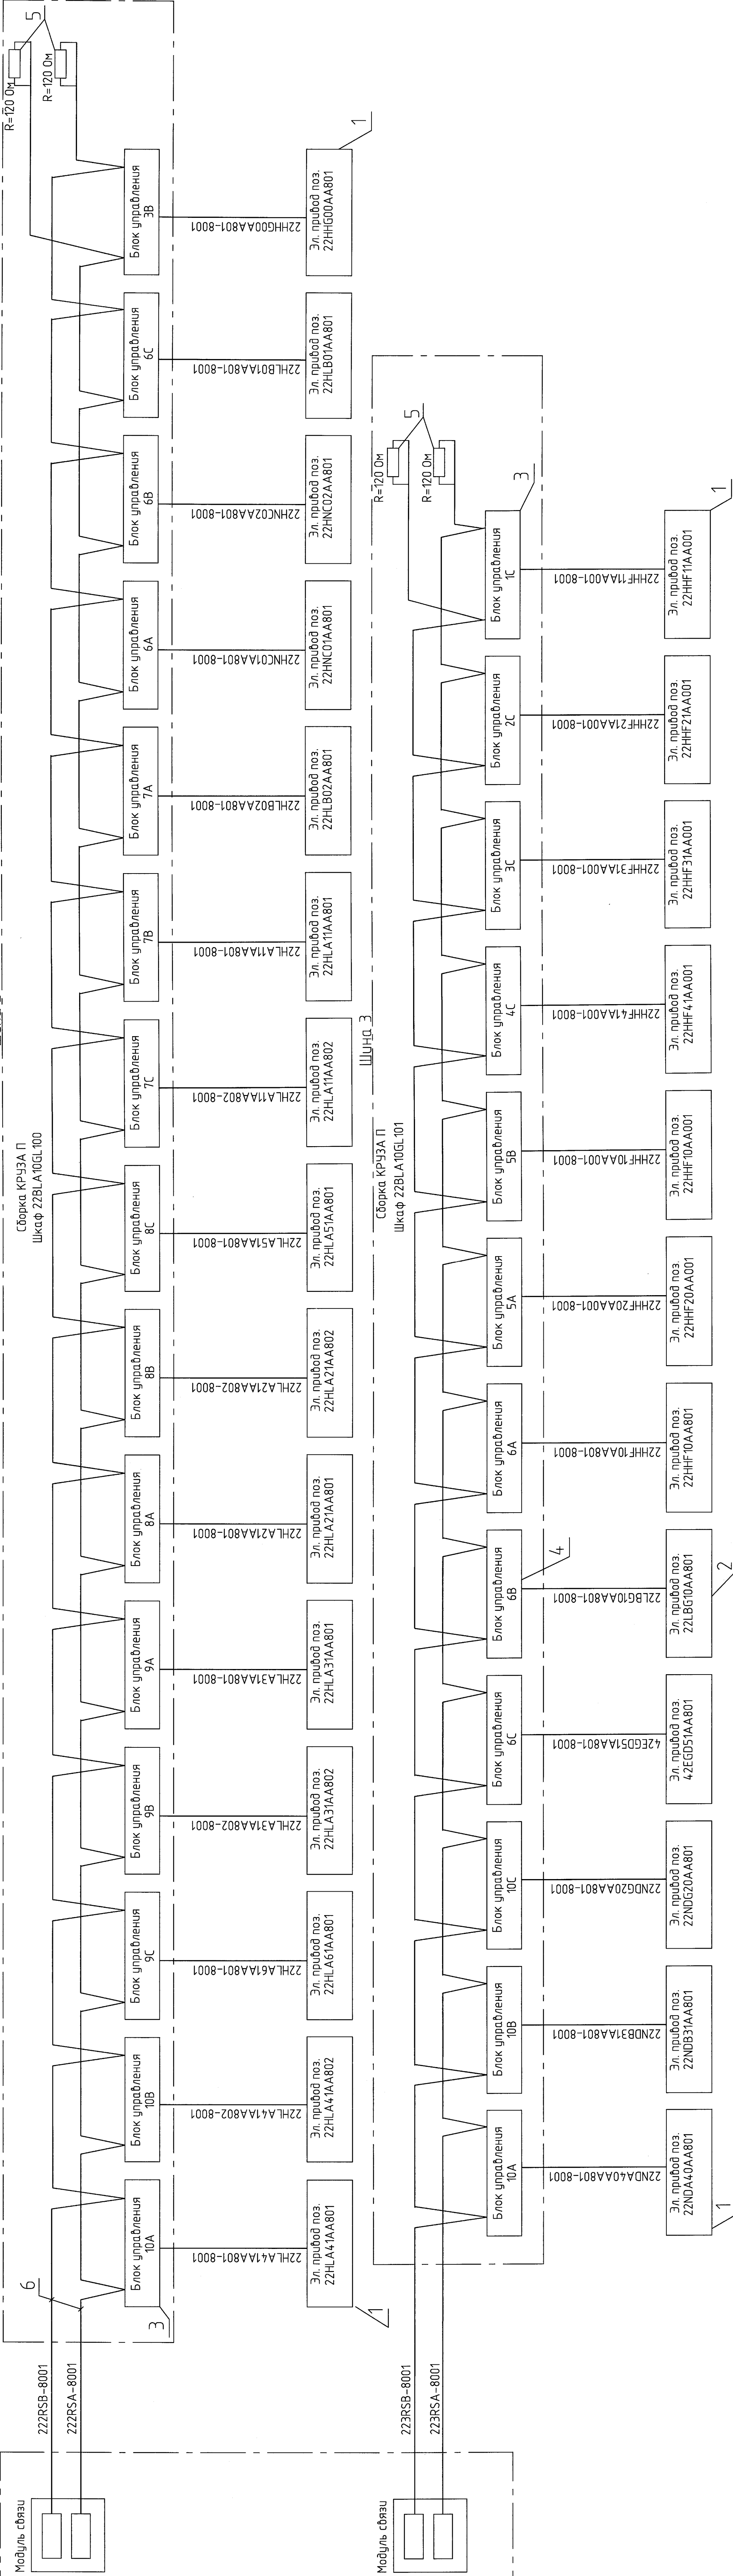

Поз. обозначение	Наименование	Кол.	Примечание
	По месту		
1	Привод МЭО(Ф)-ЦС2	26	
2	Привод МЭПК-ЦС2-99	1	
6	Кабель Вelden 9841LS 1x2x0,2		См. ТТ п. 3
5	Согласующий резистор R=120 Ом	4	См. ТТ п. 1
	Сборка задающих КРУЗА П		
3	Блок сборки с пускателем ПБР-ЭИМ-БД-9-2С	26	
4	Блок сборки с пускателем ПБР-ЭИМ-БД-2С	1	

1070.01-010-СУ.02									
Строительство ТЭЦ "Академическая". 2-й этап строительства (пусковой комплекс 2)									
1	эк.	консульт.	лист	№ док.	лист	дата			
1	Зам.	14.7.13	20/13	20/13	20/13	20/13			
2	Нормин	Григорьев	20/13	20/13	20/13	20/13			
3	Григорьев	20/13	20/13	20/13	20/13	20/13			
4	и. спец.	Григорьев	20/13	20/13	20/13	20/13			
Возлегретная котельная. Схема электрические принципиальные							лист	лист	лист
							Р	22	
Соединение электроприборов по дублированным шифрованным кабинам. Схема электрическая принципиальная объекта							ОАО "ИНЖЕНЕРНЫЙ ЦЕНТР НЕФТЕКИМЗ "АКАДЕМИЧЕСКАЯ" Дивизион "Электроснабжение" Сектор "Электроснабжение" Сектор "Электроснабжение"		
1	консульт.	Кулишова	20/13	20/13	20/13	20/13			
2	д.ч. от	Верейников	20/13	20/13	20/13	20/13			