


Согласовано:					
Инв. № подл.	Подп. и дата	Взам. инв. №	Гл. спец. ТО	Гл. спец. ТМО	Курс
100/1004	20.05.13.		Г.С.Д.	Г.С.Д.	Курс

Узм. 3, и.м.м.м.м. 30.06.14

От компрессорной
сжатого воздуха

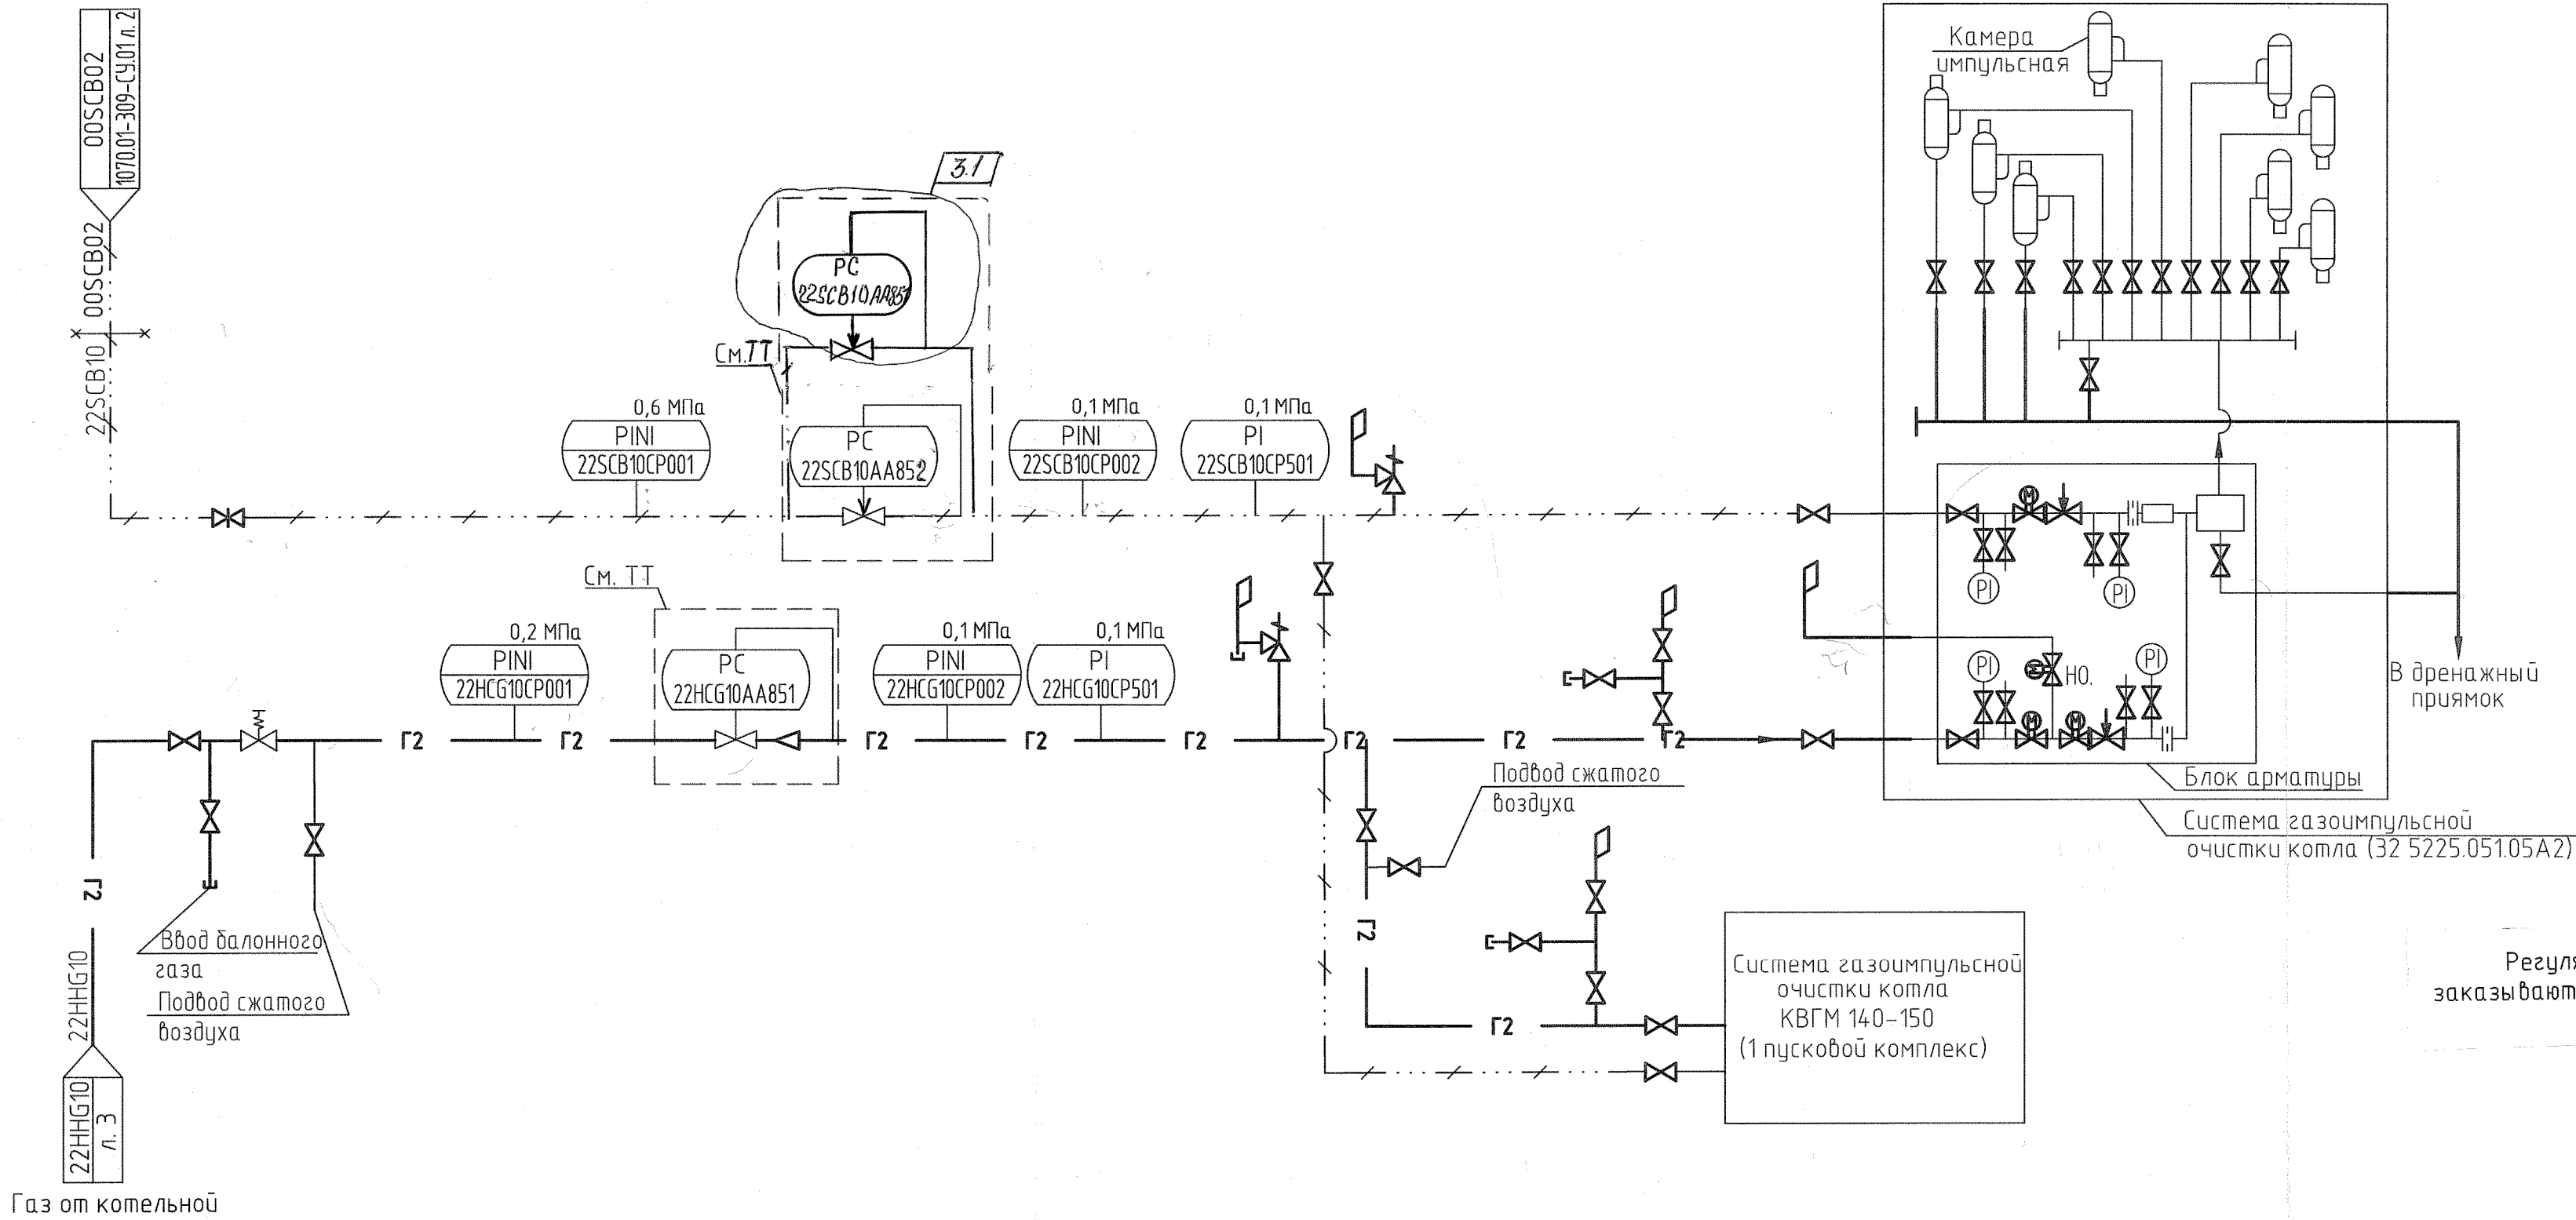

Условные обозначения

Г2 — Газ среднего давления
 — Сжатый воздух
 x — Граница смены кода KKS

Регуляторы давления "после себя" 22SCB10AA851, 22SCB10AA852 и 22HCG10AA851
 заказываются в рабочей документации теплотехнической части проекта.

ДПО
ТЕХАРХИВ

						1070.01-010- СУ.01			
						Строительство ТЭЦ "Академическая"			
3	2	-	864-14	21.06.14	21.06.14	2-й этап строительства (пусковой комплекс 2)			
Изм.	Кол.уч.	Лист	№ док.	Подп.	Дата	Водогрейная котельная Схемы функциональные автоматизации	Стадия	Лист	Листов
Разраб.	Киямова						Р	6	
Проверила	Белоногова								
Рук. гр.	Плюшина					Газоимпульсная очистка котла Схема функциональная автоматизации	ОАО "ИНЖЕНЕРНЫЙ ЦЕНТР ЭНЕРГЕТИКИ УРАЛА" Дирекция по проектированию объектов генерации		
Н. контр.	Кислицына								
Нач. отд.	Вердякова								