


Шкаф питания 22СМХ01 Питание 220 V AC	Устройство индикации наличия факела в топке котла "Луч-1АМ" поз. 22ННА01СВ001 (тыл котла)
Контроль напряжения на сигнализаторе "Луч-1АМ"	
Контроль факела в топке	
Переключатель топлива "Газ-мазут"	
Датчик ФД-05ГМ Топка со стороны тыла котла	





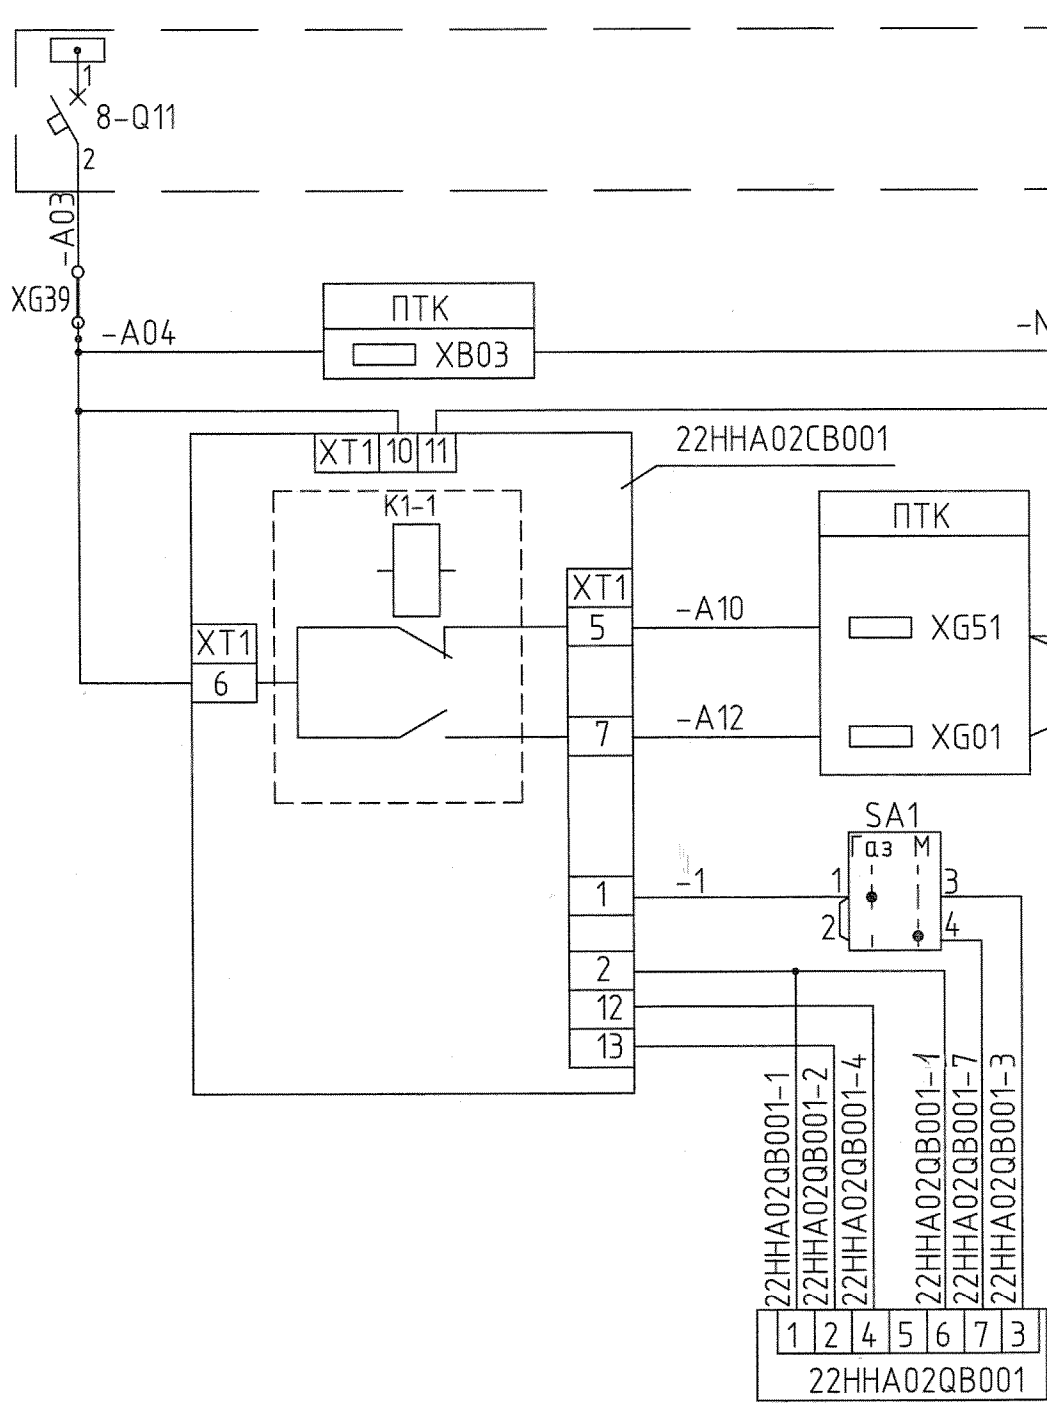



Шкаф питания 22СМХ01 Питание 220 V AC	Устройство индикации наличия факела в топке котла "Луч-1АМ" поз. 22ННА02СВ001 (фронт котла)
Контроль напряжения на сигнализаторе "Луч-1АМ"	
Контроль факела в топке	
Переключатель топлива "Газ-мазут"	
Датчик ФД-05ГМ Топка со стороны фронта котла	

Диаграмма переключателей SA1 типа МКФ-11/МХI-с

Назначение положений	Исходное положение контактов	N контакт	Положение рукоятки			
			1-3	2-4	5-7	6-8
"Газ"	0°	↑	×	—	×	—
"Мазут"	90°-0°	←	—	×	—	×

Поз. обозначение	Наименование	Кол.	Примечание
	Местный щит горелки 22СХF01		
22ННА01СВ001	Устройство индикации наличия факела в топке котла	1	
	"Луч-1АМ", 220 V AC		
SA1	Переключатель МКФ-11/МХI-с	1	Заказан в спецификации 1070.01-010-СЧ.01-С
	Местный щит горелки 22СХF02		
22ННА02СВ001	Устройство индикации наличия факела в топке котла	1	
	"Луч-1АМ", 220 V AC		
SA1	Переключатель МКФ-11/МХI-с	1	Заказан в спецификации 1070.01-010-СЧ.01-С
	По месту		
22ННА01QB001, 22ННА02QB001	Фотодатчик ФД-05ГМ	2	В комплекте с "Луч-1АМ"

Переключатель SA1 установить в местные щиты горелок на монтаже.

						1070.01-010-СЧ.02			
9	-	Зам.	877-15		25.12.15	Строительство ТЭЦ "Академическая". 2-й этап строительства (пусковой комплекс 2)			
Изм.	Колуч.	Лист	№ док.	Подп.	Дата				
Разраб.	Груздева				25.12.15	Водогрейная котельная Схемы электрические принципиальные	Стадия	Лист	Листов
Проверил	Груздева				25.12.15		P	19	
Гл. спец.	Груздева				25.12.15				
						Контроль факела в топке Схема электрическая принципиальная	ОАО "ИНЖЕНЕРНЫЙ ЦЕНТР ЭНЕРГЕТИКИ УРАЛА" Дирекция по проектированию объектов генерации		
Н. контр.	Кислицына				16.12.15				
Нач. отд.	Вербнякова				25.12.15				