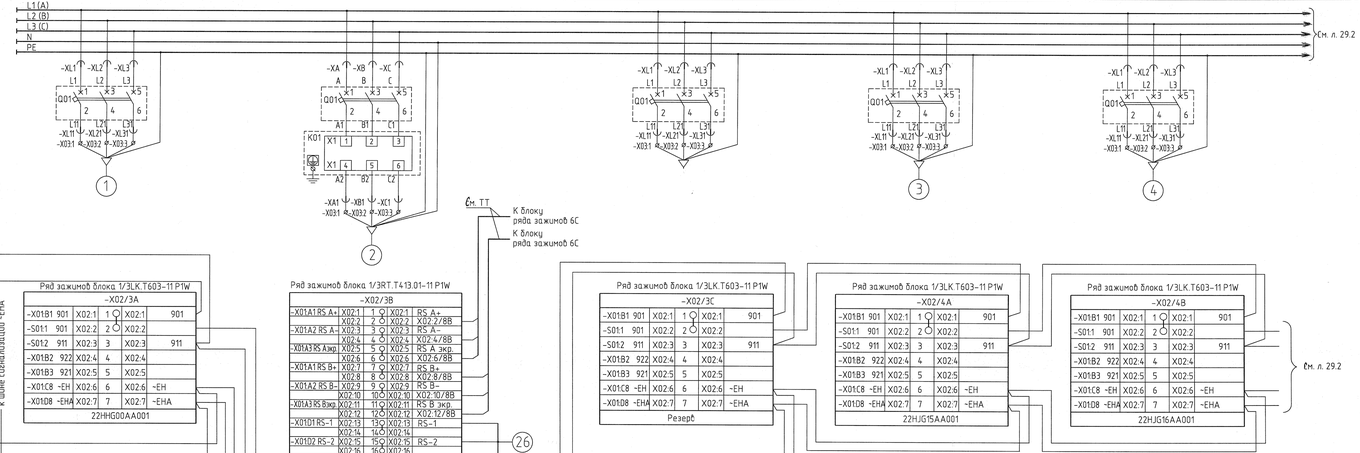

Условный номер кабеля	Марка кабеля по журналу	Куда поступает	Тип и жильность	Количество шлейфов в кабеле
21	22BLA10GL100-6001	Шкаф ПТК 22CJF01 (П2)	КВВГЭнг-LS 5х1,5	4
24	222RSA-8001	Шкаф ПТК 22CJF01	Belden 9841LS 1х2х0,2 мм²	2
25	222RSB-8001	Шкаф ПТК 22CJF01	Belden 9841LS 1х2х0,2 мм²	2
26	22HHG00AA801-8001	Привод клапана поз. 22HHG00AA801	Belden 9841LS 1х2х0,2 мм²	2
27	22HNC01AA801-8001	Привод клапана поз. 22HNC01AA801	Belden 9841LS 1х2х0,2 мм²	2
28	22HNC02AA801-8001	Привод клапана поз. 22HNC02AA801	Belden 9841LS 1х2х0,2 мм²	2
29	22HLB01AA801-8001	Привод клапана поз. 22HLB01AA801	Belden 9841LS 1х2х0,2 мм²	2
30	22HLB02AA801-8001	Привод клапана поз. 22HLB02AA801	Belden 9841LS 1х2х0,2 мм²	2
31	22HLA11AA801-8001	Привод клапана поз. 22HLA11AA801	Belden 9841LS 1х2х0,2 мм²	2
32	22HLA11AA802-8001	Привод клапана поз. 22HLA11AA802	Belden 9841LS 1х2х0,2 мм²	2
33	22HLA21AA801-8001	Привод клапана поз. 22HLA21AA801	Belden 9841LS 1х2х0,2 мм²	2
34	22HLA21AA802-8001	Привод клапана поз. 22HLA21AA802	Belden 9841LS 1х2х0,2 мм²	2
35	22HLA51AA801-8001	Привод клапана поз. 22HLA51AA801	Belden 9841LS 1х2х0,2 мм²	2
36	22HLA31AA801-8001	Привод клапана поз. 22HLA31AA801	Belden 9841LS 1х2х0,2 мм²	2
37	22HLA31AA802-8001	Привод клапана поз. 22HLA31AA802	Belden 9841LS 1х2х0,2 мм²	2
38	22HLA61AA801-8001	Привод клапана поз. 22HLA61AA801	Belden 9841LS 1х2х0,2 мм²	2
39	22HLA41AA801-8001	Привод клапана поз. 22HLA41AA801	Belden 9841LS 1х2х0,2 мм²	2
40	22HLA41AA802-8001	Привод клапана поз. 22HLA41AA802	Belden 9841LS 1х2х0,2 мм²	2
41	223LA10GL100-6002	Сборка 22BLA10GL100	КВВГЭнг-LS 4х1,5	2
42	226LA10GL100-4401	МЩГ № 1,2 22CXF01	КВВГЭнг-LS 7х1,5	6
43	226LA10GL100-4402	МЩГ № 1,2 22CXF01	КВВГЭнг-LS 7х1,5	6
44	226LA10GL100-4403	МЩГ № 3,4 22CXF02	КВВГЭнг-LS 7х1,5	6
45	226LA10GL100-4404	МЩГ № 3,4 22CXF02	КВВГЭнг-LS 7х1,5	6

21

Условный номер кабеля	Марка кабеля по журналу	Куда поступает	Тип и жильность кабеля	Количество шлейфов в кабеле
1	22HHG00AA001-4001	Двигатель задвижки поз. 22HHG00AA001	КВВГнг-LS 5х2,5	4
2	22HHG00AA801-4001	Двигатель клапана поз. 22HHG00AA801	КВВГнг-LS 7х1,5	5
3	22HJG15AA001-4001	ВИМУ задвижки поз. 22HJG15AA001	КВВГнг-LS 5х2,5	4
4	22HJG16AA001-4001	ВИМУ задвижки поз. 22HJG16AA001	КВВГнг-LS 5х2,5	4
5	22HHG50AA001-4001	ВИМУ задвижки поз. 22HHG50AA001	КВВГнг-LS 5х2,5	4
6	22HHG60AA001-4001	ВИМУ задвижки поз. 22HHG60AA001	КВВГнг-LS 5х2,5	4
7	22HNC01AA801-4001	Двигатель клапана поз. 22HNC01AA801	КВВГнг-LS 7х1,5	5
8	22HNC02AA801-4001	Двигатель клапана поз. 22HNC02AA801	КВВГнг-LS 7х1,5	5
9	22HLB01AA801-4001	Двигатель клапана поз. 22HLB01AA801	КВВГнг-LS 7х1,5	5
10	22HLB02AA801-4001	Двигатель клапана поз. 22HLB02AA801	КВВГнг-LS 7х1,5	5
11	22HLA11AA801-4001	Двигатель клапана поз. 22HLA11AA801	КВВГнг-LS 7х1,5	5
12	22HLA11AA802-4001	Двигатель клапана поз. 22HLA11AA802	КВВГнг-LS 7х1,5	5
13	22HLA21AA801-4001	Двигатель клапана поз. 22HLA21AA801	КВВГнг-LS 7х1,5	5
14	22HLA21AA802-4001	Двигатель клапана поз. 22HLA21AA802	КВВГнг-LS 7х1,5	5
15	22HLA51AA801-4001	Двигатель клапана поз. 22HLA51AA801	КВВГнг-LS 7х1,5	5
16	22HLA31AA801-4001	Двигатель клапана поз. 22HLA31AA801	КВВГнг-LS 7х1,5	5
17	22HLA31AA802-4001	Двигатель клапана поз. 22HLA31AA802	КВВГнг-LS 7х1,5	5
18	22HLA61AA801-4001	Двигатель клапана поз. 22HLA61AA801	КВВГнг-LS 7х1,5	5
19	22HLA41AA801-4001	Двигатель клапана поз. 22HLA41AA801	КВВГнг-LS 7х1,5	5
20	22HLA41AA801-4001	Двигатель клапана поз. 22HLA41AA801	КВВГнг-LS 7х1,5	5

Перемычки проложить кабелем Belden 9841LS 1х2х0,2 мм²

ТЕХАРХИВ

8	1	–	113-14			1070.01-010-СЧ.04	
Изм.	Кол.уч.	Лист	№док.	Подп.	Дата	Строительство ТЭЦ "Академическая" 2-й этап строительства (пусковой комплекс 2)	
Разраб.		Любимова			28.04.14	Водогрейная котельная. Документация по привязке ПТК к полевому уровню	Стадия / Лист / Листов: Р / 29.1 / 4
Проверил		Грудева			28.04.14		
Гл. спец.		Грудева			28.04.14		
Н. контр.		Кислицина			28.04.14	Сборка КРУЗЛ П 22BLA10GL100. Схема электрическая подключения	ОАО "ИНЖЕНЕРНЫЙ ЦЕНТР ЭНЕРГЕТИКИ ЗРАДА" Дирекция по проектированию объектов генерации
Нач.отд.		Вербников			28.04.14		

Формат А4х6

Инв.№ подл. | Подп. и дата | Взам. инв. №

Изм. 8 и измотр. 113-14 28.04.14