

Ряд зажимов блока 1LA.T121-12 P1W, 1LA.T122-12 P1W

-X02/1, 2					
-S12:1 901	X02:1	1	○	X02:1	X00x2
-X11:B1 901	X02:2	2	○	X02:2	22CMX01-901
-X21:B1 901	X02:3	3	○	X02:3	
-K01:66 950	X02:4	4		X02:4	22CMX01-950
-X11:B2 934	X02:5	5	○	X02:5	
-X21:B3 934	X02:6	6	○	X02:6	
-S12:2 911-1	X02:7	7	○	X02:7	
-X21:B4 933	X02:8	8	○	X02:8	22CMX01-950
-X11:B5 951	X02:9	9	○	X02:9	
-S22:2 911-2	X02:10	10	○	X02:10	
-X21:B5 952	X02:11	11	○	X02:11	
-X11:C8 ~EH	X02:26	26	○	X02:26	~EH
-X21:C8 ~EH	X02:27	27	○	X02:27	
-X21:D6 N	X02:28	28	○	X02:28	N
-X11:D6 N	X02:29	29	○	X02:29	
-X11:D8 ~EHA	X02:30	30	○	X02:30	~EHA
-X21:D8 ~EHA	X02:31	31	○	X02:31	

Ряд зажимов блока 1/3LK.T612-11 P1W

-X02/3A					
-X01:B1 901	X02:1	1	○	X02:1	901
-S01:1 901	X02:2	2	○	X02:2	
-S01:2 911	X02:3	3		X02:3	911
-X01:B2 922	X02:4	4		X02:4	
-X01:B3 921	X02:5	5		X02:5	
-X01:C8 ~EH	X02:6	6		X02:6	~EH
-X01:D8 ~EHA	X02:7	7		X02:7	~EHA
Питание на ИБП					

Ряд зажимов блока 1LK.T609-11P1F


-X00/4						Условный номер кабеля
-Q01:11 901	X00:1	1	○	X00:1		
	X00:2	2	○	X00:2		
-Q01:12 922-Q01	X00:3	3		X00:3		
-Q01:91 ~EH	X00:15	15		X00:15	~EH	
-Q01:94 ~EHA	X00:16	16		X00:16	~EHA	
		30				
-X01/10						Условный номер кабеля
Q01:2 L11-Q01	X01:1	1	X01:1	22HHG10AA031-1A03		
Q02:2 L11-Q02	X01:2	2	X01:2	22HHG10AA031-2A03		
Q03:2 L11-Q03	X01:3	3	X01:3	22HHG13AA031-1A03		
Q04:2 L11-Q04	X01:4	4	X01:4	22HHG13AA031-2A03		
Q05:2 L21-Q05	X01:5	5	X01:5	22HHG14AA031-1A03		
Q06:2 L21-Q06	X01:6	6	X01:6	22HHG14AA031-2A03		
Q07:2 L21-Q07	X01:7	7	X01:7	22HHG11AA031-A03		
Q08:2 L21-Q08	X01:8	8	X01:8	22HHG11AA032-A03		
Q09:2 L31-Q09	X01:9	9	X01:9	22HHG12AA031-A03		
Q10:2 L31-Q10	X01:10	10	X01:10	22HHG00AA031-A03		
Q11:2 L31-Q10	X01:11	11	X01:11	22HHF10AA031-A03		
Q12:2 L31-Q10	X01:12	12	X01:12	12A03		

Ряд зажимов шинок сигнализации

-X00					
-F11:91 901	X00:1	1	○		22CMX01-901
-K01:12 901	X00:2	2	○		X02x1
-F11:94 923	X00:3	3	○		22CMX01-923
-K01:8 923	X00:4	4	○		

19

К шине сигнализации ~EH  
К шине N  
К шине сигнализации ~EHA

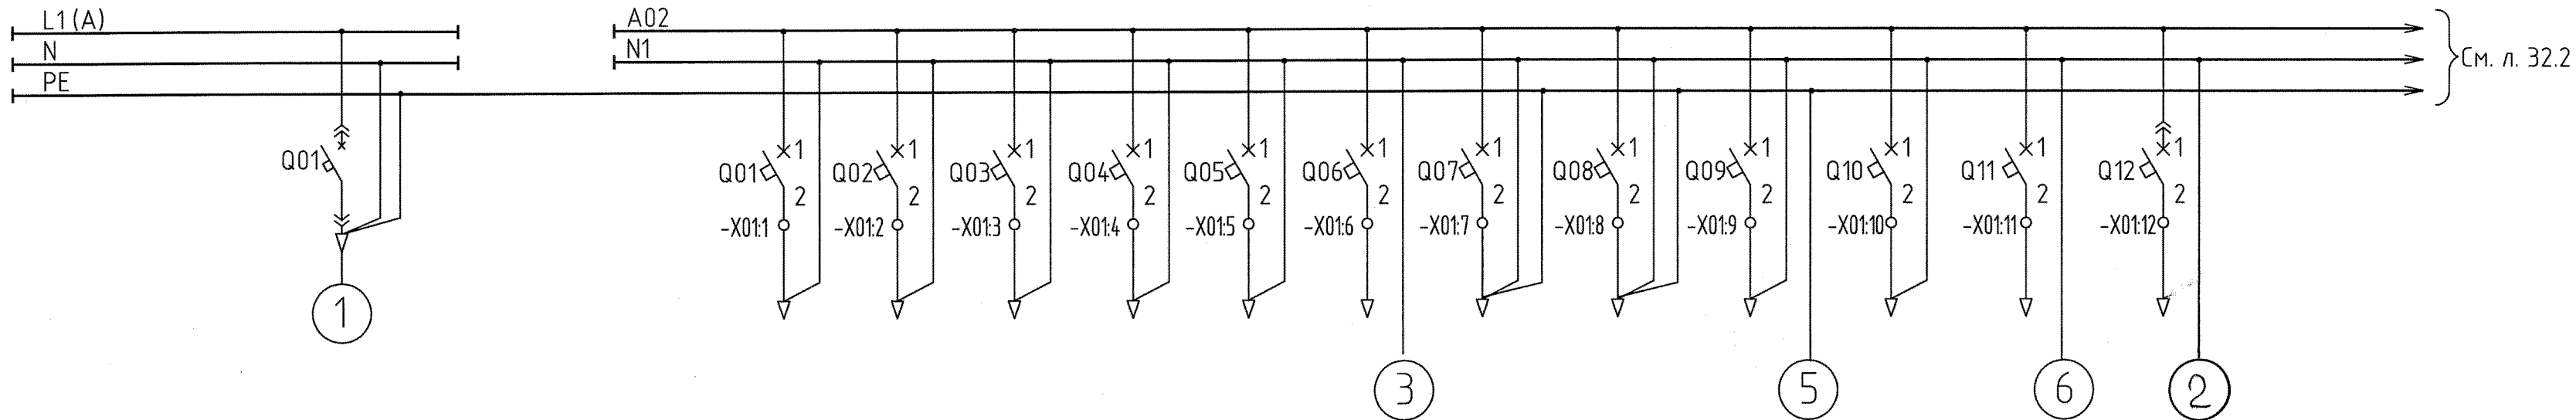

						1070.01-010-СЧ.04				
						Строительство ТЭЦ "Академическая"				
						2-й этап строительства (пусковой комплекс 2)				
7	-	Зам.	244-15	<i>С.С.С.</i>	13.04.15	Водогрейная котельная.		Стандия	Лист	Листов
Изм.	Колуч.	Лист	№ док.	Подп.	Дата	Документация по привязке ПТК к полевому уровню		Р	32.1	3
Разраб.		Скосьереба		<i>С.С.С.</i>	13.04.15					
Проверил		Груздеба		<i>С.С.С.</i>	13.04.15					
Гл. спец.		Груздеба		<i>С.С.С.</i>	13.04.15	Шкаф питания 22СМХ01		ОАО "ИНЖЕНЕРНЫЙ ЦЕНТР ЭНЕРГЕТИКИ УРАЛА" Дирекция по проектированию объектов генерации		
Н. контр.		Кислицына		<i>С.С.С.</i>	13.04.15	Схема электрическая подключения				
Нач. отд.		Вердякова		<i>С.С.С.</i>	13.04.15					