Позиция прибора	1-UG	22HHA11CB002	22HHA11CB001	22HHA21CB001	2-UG	22HHA21CB002	3-UG	22HHA31CB002	22HHA31CB001	22HHA41CB001	4-UG	22HHA41CB002
Измеряемый параметр	Контроль факела						Контроль факела					
Измеряемая среда												
Место установки датчика	ЗЗУ горелки № 1		Горелка № 1	Горелка № 2	ЗЗУ горелки № 2		ЗЗУ горелки № 3		Горелка № 3	Горелка № 4	ЗЗУ горелки № 4	
Назначение измерения		КИП, защита	КИП, защита	КИП, защита		КИП, защита		КИП, защита	КИП, защита	КИП, защита		КИП, защита
Тип прибора	БИР-6	Ионизационный	ФДСА-03М-01	ФДСА-03М-01	БИР-6	Ионизационный	БИР-6	Ионизационный	ФДСА-03М-01	ФДСА-03М-01	БИР-6	Ионизационный
Тип модуля	КЗ-24						КЗ-24					
Номер стенда или коробки	22GF006						22GF007					

Условное обозначение

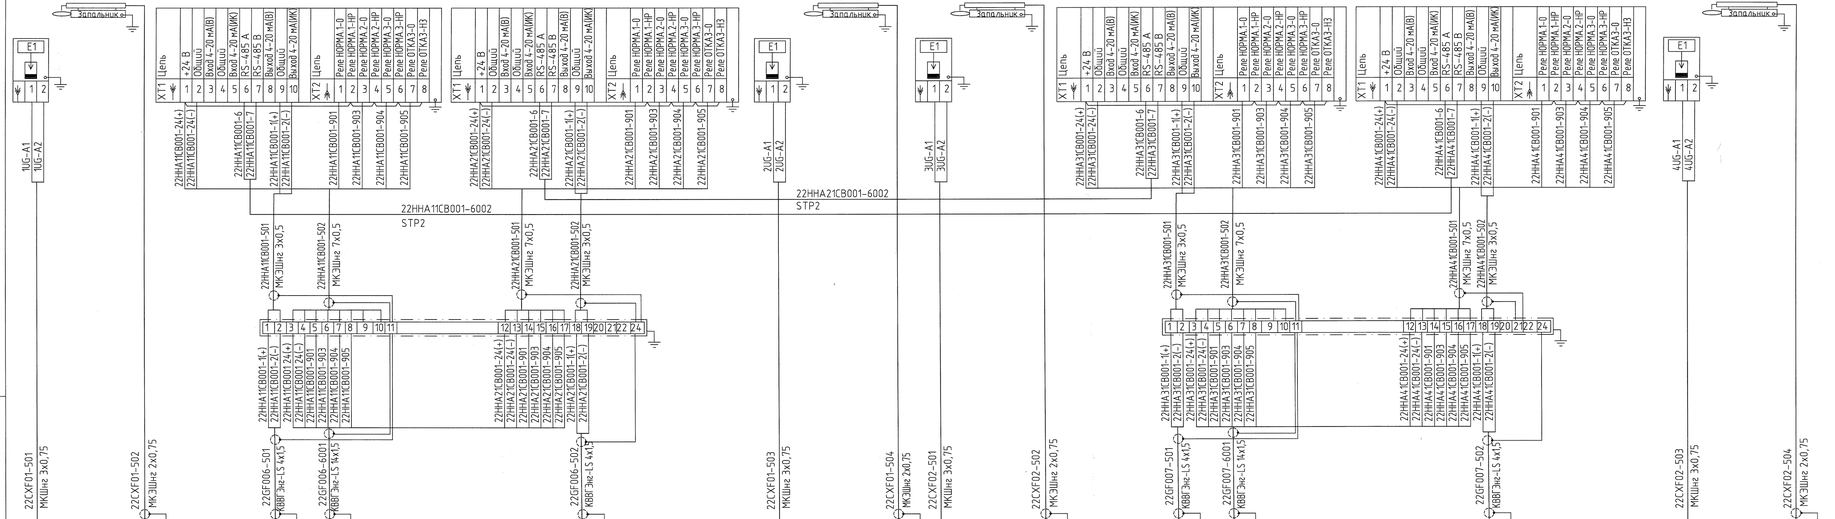

Маркировка кабеля

Место присоединения	Местный щит горелок № 1, 2 22CXF01	П3 1...4, П4 1...4, П25,26 Шкаф 22CJF01	Местный щит горелок № 1, 2 22CXF01	Местный щит горелок № 3, 4 22CXF02	П5 1...4, П6 1...4, П27,28 Шкаф 22CJF01	Местный щит горелок № 3, 4 22CXF02

Инв. № подл.	Подп. и дата	Взам. инв. №
17.06.14	03.06.14	

1.	-	Зам	Т36-14		03.06.14	1070.01-010-СУ.04
Изм.	Кол.уч.	Лист	N°док.	Подп.	Дата	

Строительство ТЭЦ "Академическая". 2-й этап строительства (пусковой комплекс 2)

Разраб.	Гузаирова		03.06.14
Проверил	Грудева		03.06.14
Гл. спец.	Грудева		03.06.14
Н. контр.	Коглишина		03.06.14
Нач. отд.	Веробикова		03.06.14

Водогрейная котельная
Документация по привязке ПТК к полевому уровню

Стадия	Лист	Листов
Р	7	

Факел горелок.
Схема подключения внешних проводок

ОАО "ИНЖЕНЕРНЫЙ ЦЕНТР ЭНЕРГЕТИКИ УРАЛА"
Дирекция по проектированию объектов генерации

Формат А4х5