


|   |
|---|
| Сборка КРУЗА П<br>380 V AC  |
| Пускатель<br>бесконтактный  |
| Электропривод   |
| Электродвигатель  |
| Интерфейсная связь  |
| Положение<br>регулирующего<br>клапана<br>Обобщенный сигнал<br>"Неисправность"<br>Больше<br>Меньше |
| Команда "Закрыть"<br>по защите с ПТК  |

| Поз.<br>обозна-<br>чение | Наименование  | Кол. | Примечание                   |
|--------------------------|---|------|------------------------------|
| Сборка КРУЗА П           |   |      |                              |
| -Q01                     | Выключатель автоматический GV2-P  | 1    |                              |
| AD                       | Блок-контакт мгновенного действия и индикации аварийного срабатывания GV-AD1001 | 1    |                              |
| AMS                      | Реверсивный бесконтактный пускатель ПБР-ЗИМ-БД-2СУ                              | 1    |                              |
| UG1                      | Блок питания 24 V   | 1    | Комплектно с ПБР             |
| -S01                     | Выключатель положения тележки выдвигного блока                                  | 1    |                              |
| По месту                 |   |      |                              |
| MAM                      | Электропривод однооборотный МЭО-ЦС2-99K   | 1    |                              |
| M                        | Электродвигатель  | 1    | Комплектно с электроприводом |

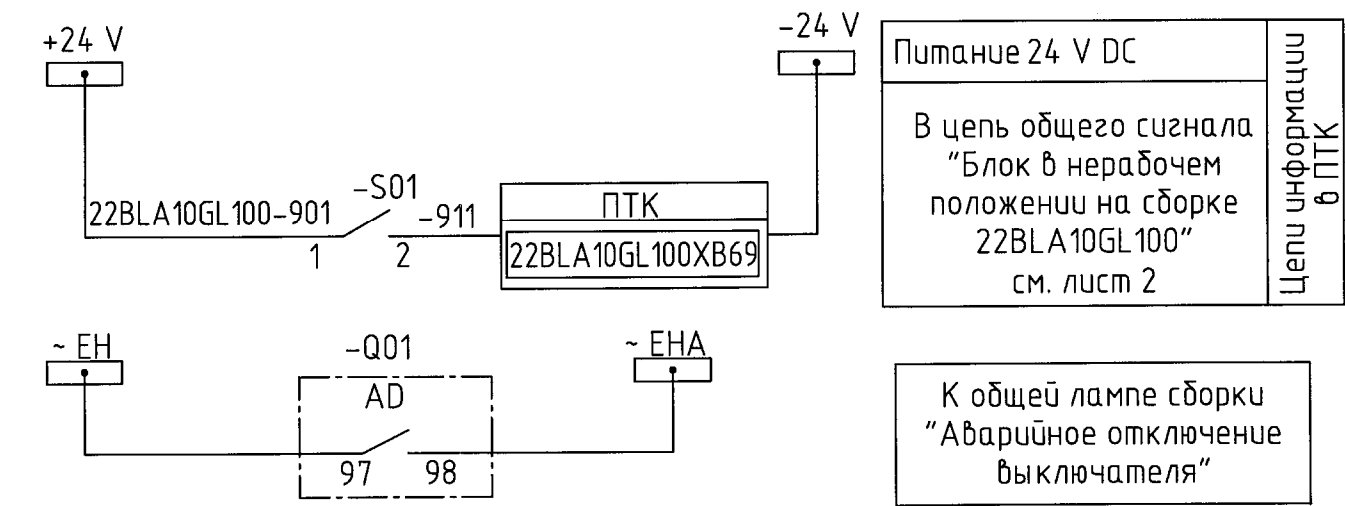

Настоящую схему рассматривать совместно с таблицей выбора запорной арматуры см. лист 23

|   |          |      |         |          |      |
|---|----------|------|---------|----------|------|
| 1070.01-010-СУ.02   |          |      |         |          |      |
| Строительство ТЭЦ "Академическая".<br>2-й этап строительства (пусковой комплекс 2)        |          |      |         |          |      |
| 1   | -        | Зам. | 1147-13 | 20.12.13 |      |
| Изм.  | Колуч.   | Лист | № док.  | Подп.    | Дата |
| Разраб.   | Норкин   |      |         | 20.12.13 |      |
| Проверил  | Груздева |      |         | 20.12.13 |      |
| Гл. спец.   | Груздева |      |         | 20.12.13 |      |
| Управление ИМ МЭО с ПБР-ЗИМ-2С по цифровой связи и дискретному сигналу на закрытие с ПТК. |          |      |         |          |      |
| Н. контр. Кислицына   |          |      |         |          |      |
| Нач. отд. Вербякова   |          |      |         |          |      |
| Схема электрическая принципиальная  |          |      |         |          |      |
| Водогрейная котельная   |          |      |         |          |      |
| Схемы электрические принципиальные  |          |      |         |          |      |
| Стадия Р  |          |      |         |          |      |
| Лист 13   |          |      |         |          |      |
| Листов  |          |      |         |          |      |
| ОАО "ИНЖЕНЕРНЫЙ ЦЕНТР ЭНЕРГЕТИКИ УРАЛА"   |          |      |         |          |      |
| Дирекция по проектированию объектов генерации   |          |      |         |          |      |