


Ум. А. И. Ковалев. 11.07.12.15

Согласовано:		Гл. спец. ТО	Геллер
Взам. инв. №		Гл. спец. ТМО	Курис
Инв. № подл.	Подп. и дата	13.05.13	
М.П. 13.05.13	М.П. 13.05.13		

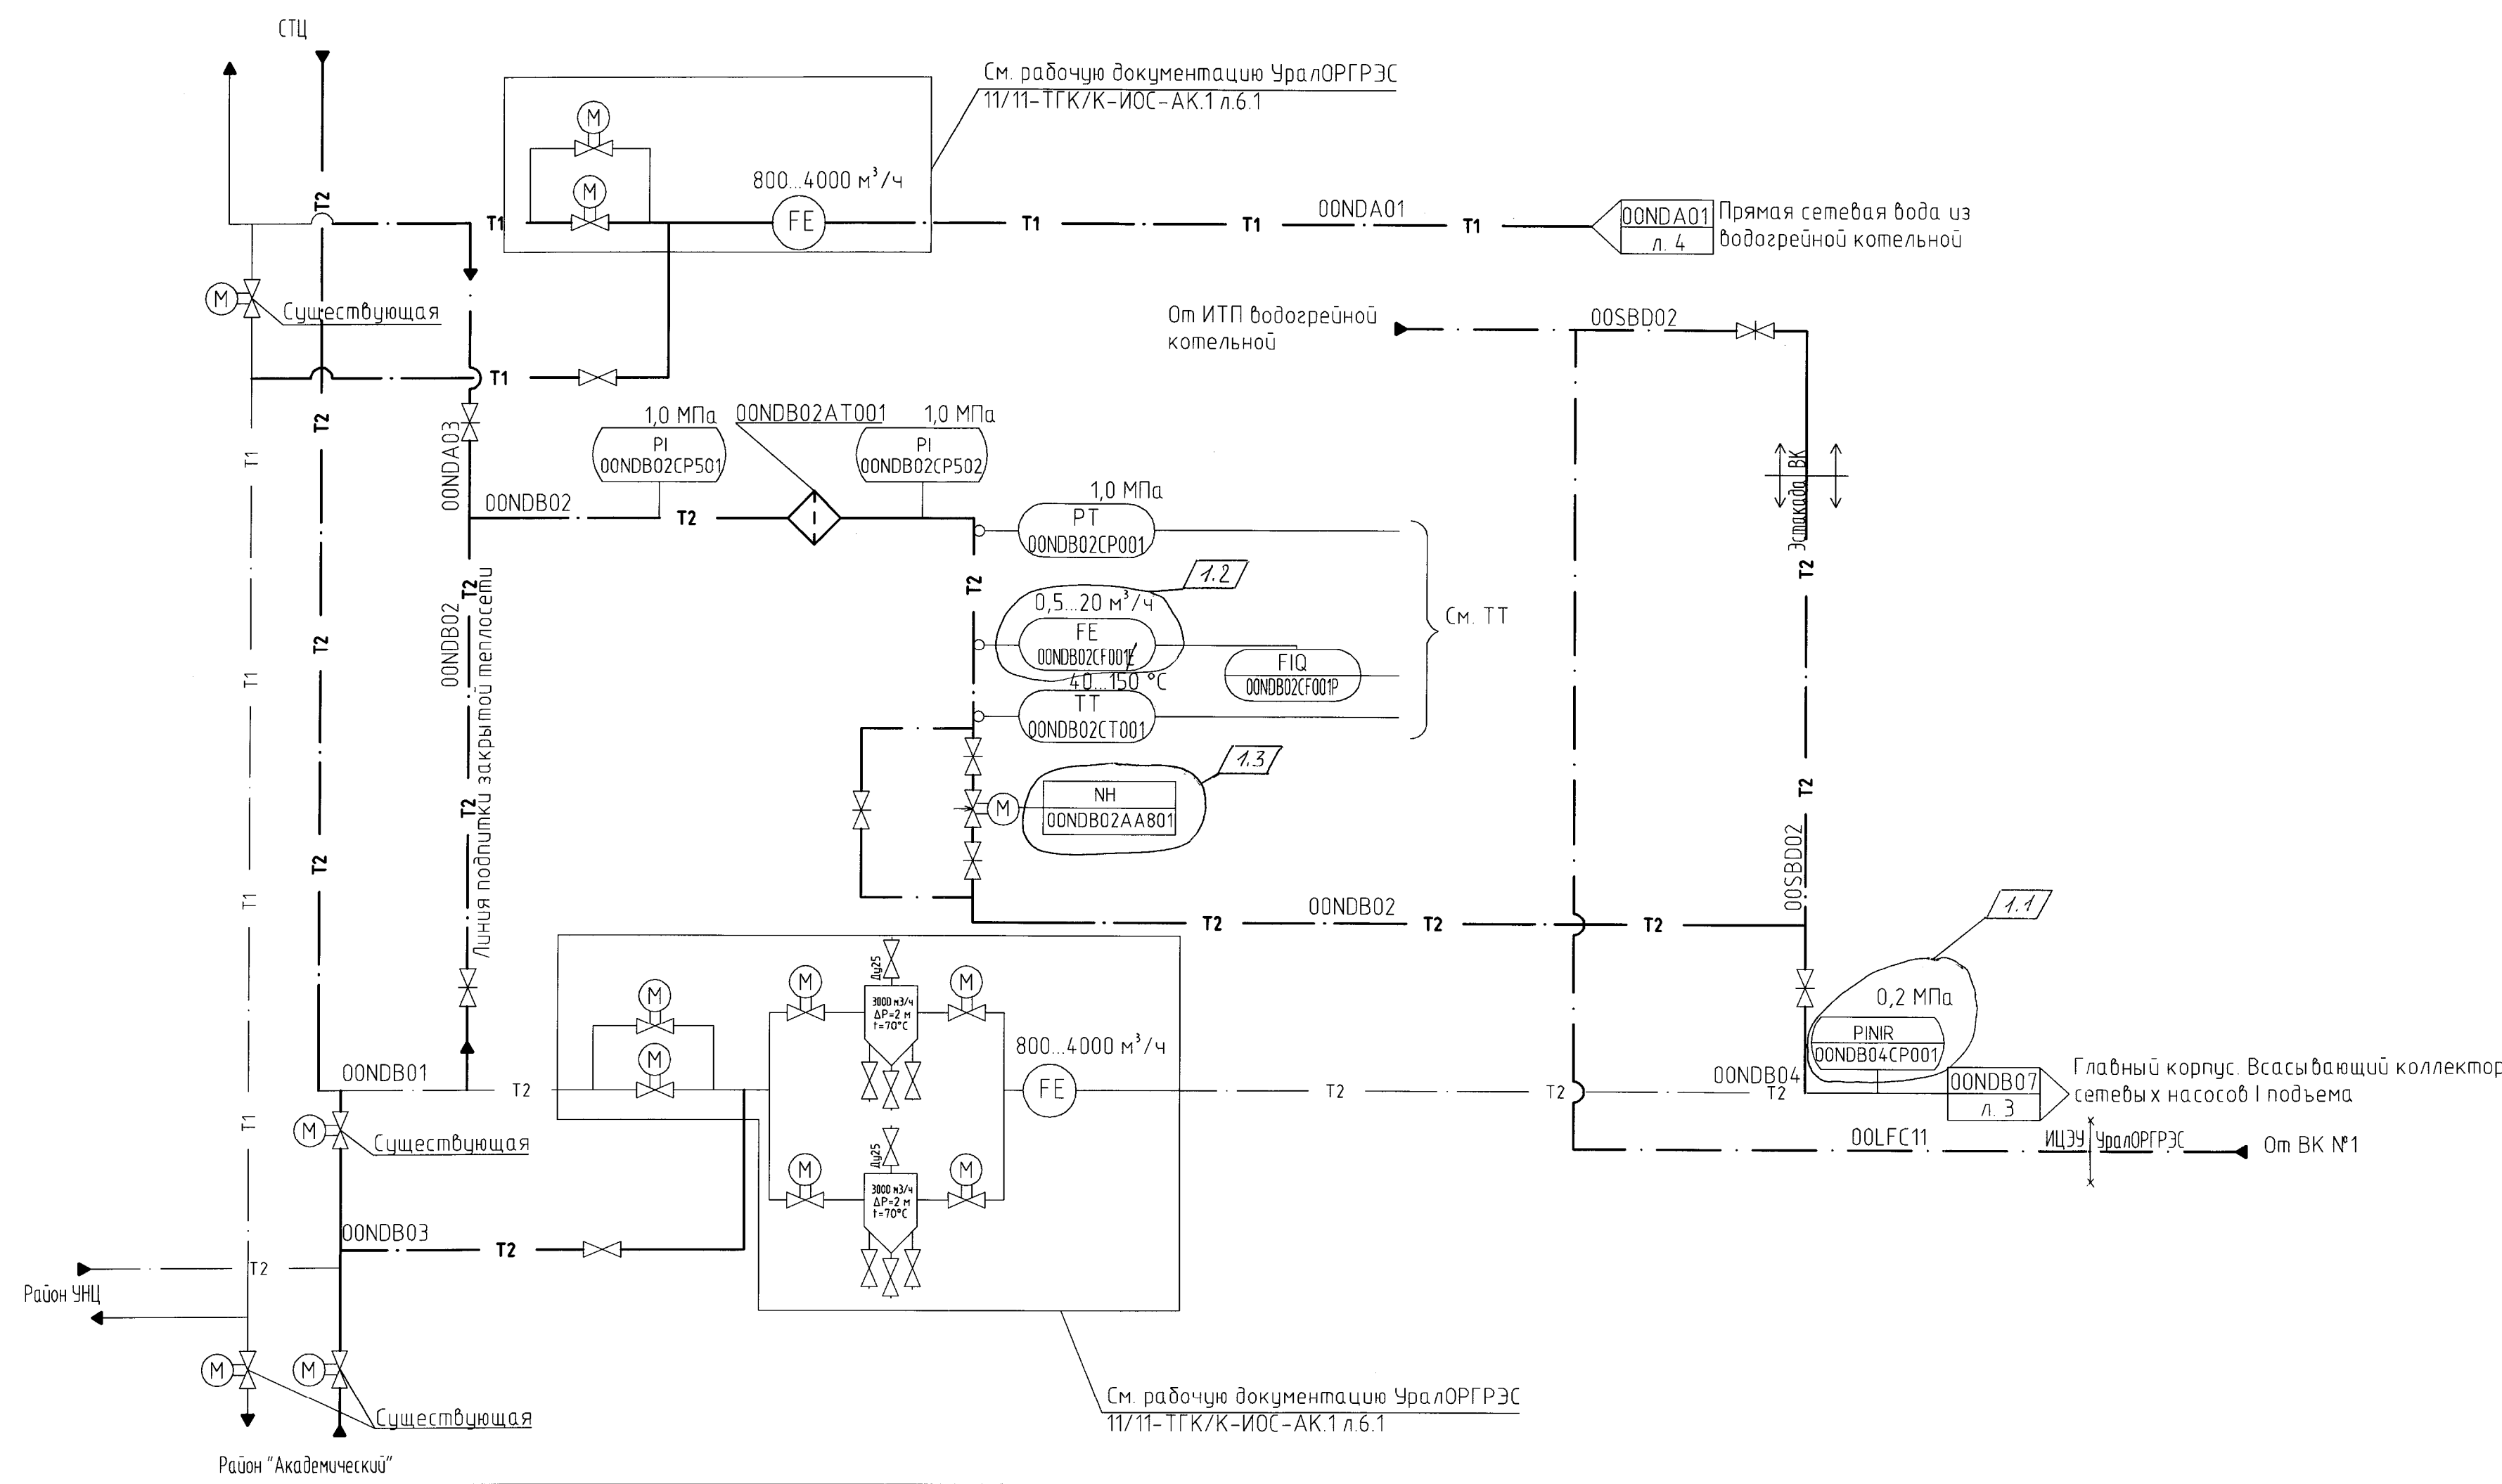

Условные обозначения

- T1 — Прямая сетевая вода
- T2 — Обратная сетевая вода
- — — — — Схема в объеме 1 ПК
- — — — — Схема в объеме 2 ПК

Информация по узлу учета тепла на трубопроводе подпитки закрытой теплосети от преобразователя давления поз. 00NDB02CP001, термопреобразователя сопротивления поз. 00NDB02CT001, расходомера-счетчика ультразвукового поз. 00NDB02CF001P заводится в теплоконтроллер учета тепловой энергии прямой и обратной сетевой воды, разработанной в рабочей документации УралОРГРЭС по первому пусковому комплексу водогрейной котельной.



1070.01-010- С4.06					
Строительство ТЭЦ "Академическая"					
2-й этап строительства (пусковой комплекс 2)					
Изм.	Колуч.	Лист	№ док.	Подп.	Дата
1	3	-	1147-13	В.И. Ковалев	22.12.13
Разраб.	Киямова	Проверила	Лаврова	Гл. спец.	Лаврова
Водогрейная котельная. Общестанционное оборудование. Схемы функциональные автоматизации					
Н. контр.	Кислицына	Нач. отд.	Вернякова	ОАО "ИНЖЕНЕРНЫЙ ЦЕНТР ЭНЕРGETИКИ УРАЛА" Дирекция по проектированию объектов генерации	