


Дополнительный автомат с блок контактами поз.SF4и блок питания UG1 заказан по спецификации 1070.01-010-СУ.13-С

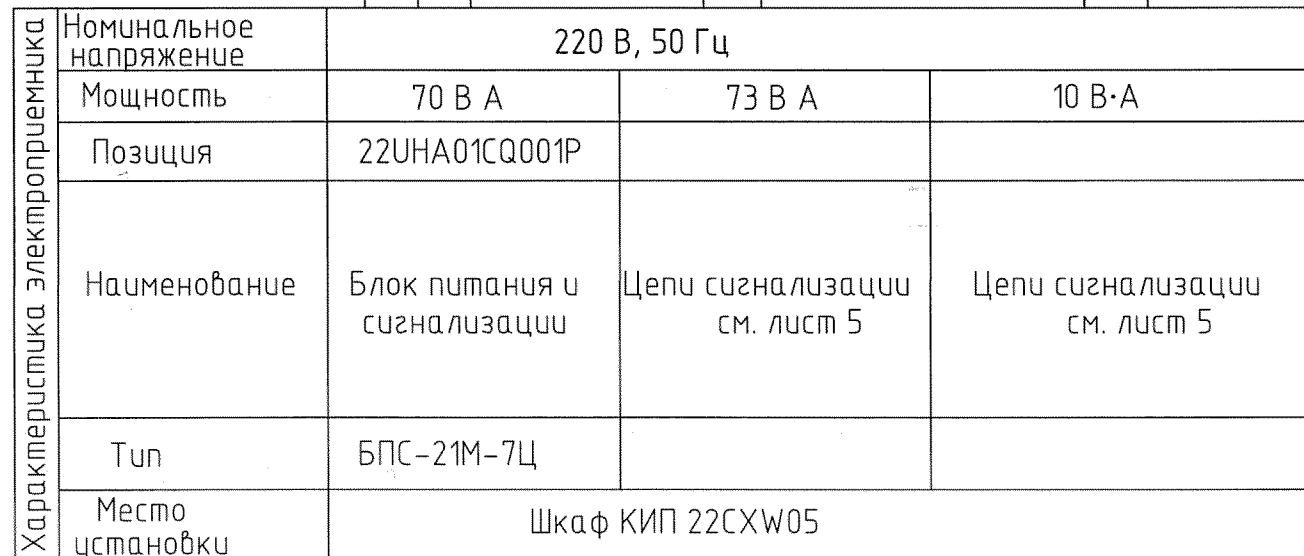

						1070.01-010-СЧ.13			
1	-	Зам.	1-16	<i>С.Г.С.С.</i>	18.01.16	Строительство ТЭЦ "Академическая" 2-й этап строительства (пусковой комплекс 2)			
Изм.	Кол.уч.	Лист	№ док.	Подп.	Дата				
Разраб.	Груздеба		<i>Г.Г.Г.</i>	18.01.16	Водогрейная котельная Загазованность помещения в районе котла № 2		Стадия	Лист	Листов
Проверил	Груздеба		<i>Г.Г.Г.</i>	18.01.16			Р	З	
Гл. спец.	Груздеба		<i>Г.Г.Г.</i>	18.01.16					
Н. контр.	Кислицына		<i>К.К.К.</i>	18.01.16	Питание шкафа КИП 22СХW05 Схема электрическая принципиальная		ОАО "ИНЖЕНЕРНЫЙ ЦЕНТР ЭНЕРГЕТИКИ УРАЛА" Дирекция по проектированию объектов генерации		
Нач.отд.	Вердьякова		<i>В.В.В.</i>	18.01.16					

Инф. N подл.	Подпись и дата	Взам. инб. N
10740/856	14.04.16	