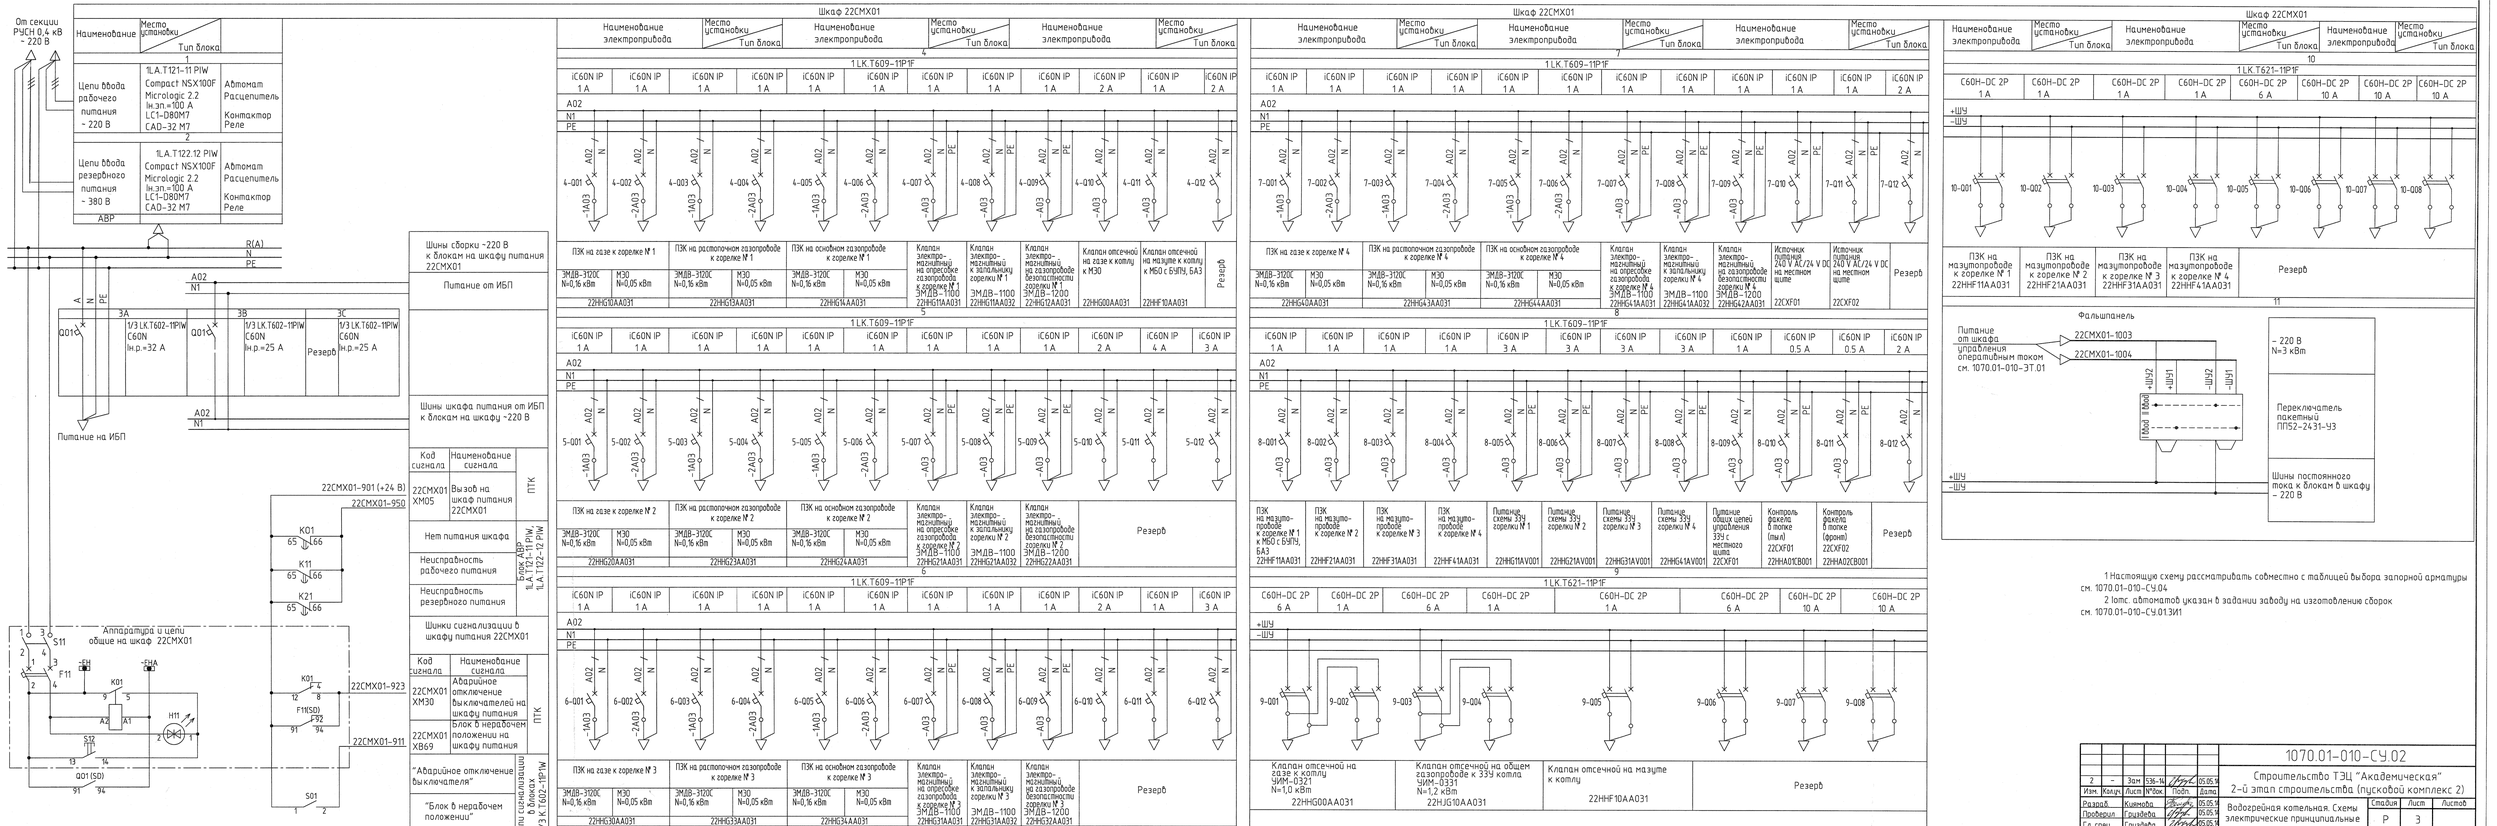


1 Настоящую схему рассматривать совместно с таблицей выбора запорной арматуры см. 1070.01-010-СУ.04

2 Iопс. автоматов указан в задании заводу на изготовление сборок см. 1070.01-010-СУ.01.ЗИ1

| | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2 | - | Зам | 536-14 | | 05.05.14 | 1070.01-010-СУ.02 | |
| Изм. | Кол.уч. | Лист | №Док. | Подп. | Дата | | |
| Разраб. | | Кшинска | | | 05.05.14 | Строительство ТЭЦ "Академическая" 2-й этап строительства (пусковой комплекс 2) | |
| Проверил | | Грызлова | | | 05.05.14 | Водогрейная котельная. Схемы электрические принципиальные | Стадия: Р; Лист: 3; Листов: |
| Гл. спец. | | Грызлова | | | 05.05.14 | | |
| Н. контр. | | Кислицына | | | 12.05.14 | Шкаф питания 22CMX01 Схема электрическая принципиальная | ОАО "ИНЖЕНЕРНЫЙ ЦЕНТР ЭНЕРГЕТИКИ УРАЛА" Дирекция по проектированию объектов генерации |
| Нач.отд. | | Вершинова | | | 12.05.14 | | |

Взам. инв. №

Подп. и дата

Инв. № подл.

Формат А3х4