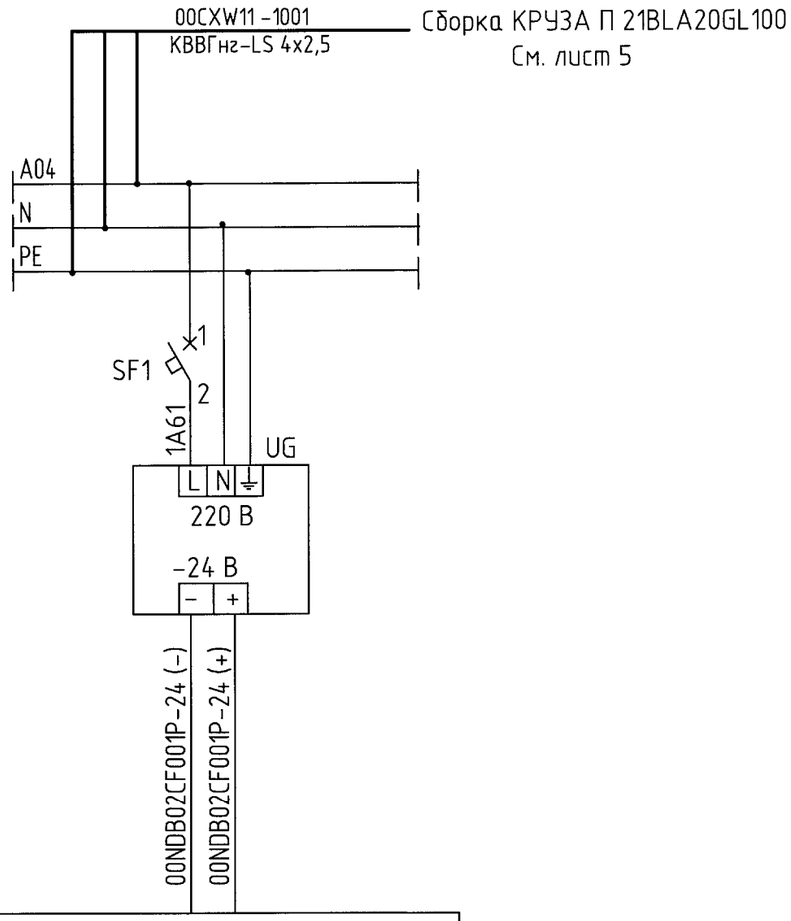

Место установки	Шкаф 00CXW11
Напряжение	250 В, 50 Гц
Тип прибора	Взлет МР
Мощность	15 Вт
Позиция	00NDB02CF001P
Наименование замера	Расход обратной воды на линии подпитки закрытой теплосети

Поз. обоз-начение	Наименование	Кол.	Примечание
	Шкаф 00CXW11		См.ТТ
UG	Источник вторичного питания ADN-3024 ~220/-24 В	1	Комплект "Взлет МР"
SF1	Выключатель автоматический однополюсный iC60N ~220 В,50 Гц, Iн=0,5 А, кт N A9F73170	1	Schneider Electric
	Блок контакт состояния iOF кт N A9A26924	1	Schneider Electric
	Блок контакт сигнализации повреждения iSD кт. N A9A26927	1	Schneider Electric

Вид общий шкафа 00CXW11 см. 1070.01-010-СУ.07.ЗИ 2 лист 2

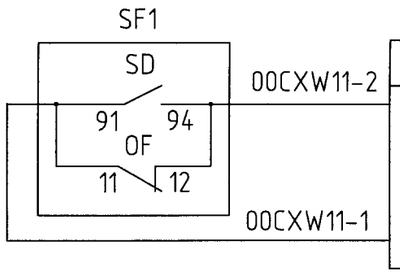

Сигнал в ПТК

Код сигнала	Наименование сигнала
00CXW11-XM04	"Неисправность питания шкафа 00CXW11

Взам. инв. N	Подпись и дата	Инв. N подл.
	27.12.13	

Изм.	Кол.уч.	Лист	N°док.	Подп.	Дата
1	–	Нов.	1147-13		27.12.13
Разраб.		Старцева			27.12.13
Проверил		Груздева			27.12.13
Гл. спец.		Груздева			27.12.13
Н. контр.		Кислицына			27.12.13
Нач.отд.		Вербнякова			27.12.13

1070.01-010-СУ.07

Строительство ТЭЦ "Академическая"
2-й этап строительства (пусковой комплекс 2)

Общестанционное оборудование
Водогрейная котельная
Схемы электрические принципиальные

Стадия	Лист	Листов
Р	7	

Электропитание шкафа 00CXW11
Схема электрическая принципиальная

ОАО "ИНЖЕНЕРНЫЙ ЦЕНТР ЭНЕРГЕТИКИ УРАЛА"
Дирекция по проектированию объектов генерации