Позиция прибора	1-UG	22HHA11CB002	22HHA11CB001	22HHA21CB001	2-UG	22HHA21CB002	3-UG	22HHA31CB002	22HHA31CB001	22HHA41CB001	4-UG	22HHA41CB002
Измеряемый параметр	Контроль факела						Контроль факела					
Измеряемая среда												
Место установки датчика	ЗЗУ горелки № 1		Горелка № 1	Горелка № 2	ЗЗУ горелки № 2		ЗЗУ горелки № 3		Горелка № 3	Горелка № 4	ЗЗУ горелки № 4	
Назначение измерения	КИП, защита		КИП, защита	КИП, защита	КИП, защита		КИП, защита		КИП, защита	КИП, защита	КИП, защита	
Тип прибора	БИР-6	Ионизационный	ФДСА-03М-01	ФДСА-03М-01	БИР-6	Ионизационный	БИР-6	Ионизационный	ФДСА-03М-01	ФДСА-03М-01	БИР-6	Ионизационный
Тип модуля	КЗ-24						КЗ-24					
Номер стенда или коробки	22GF006						22GF007					

Условное обозначение

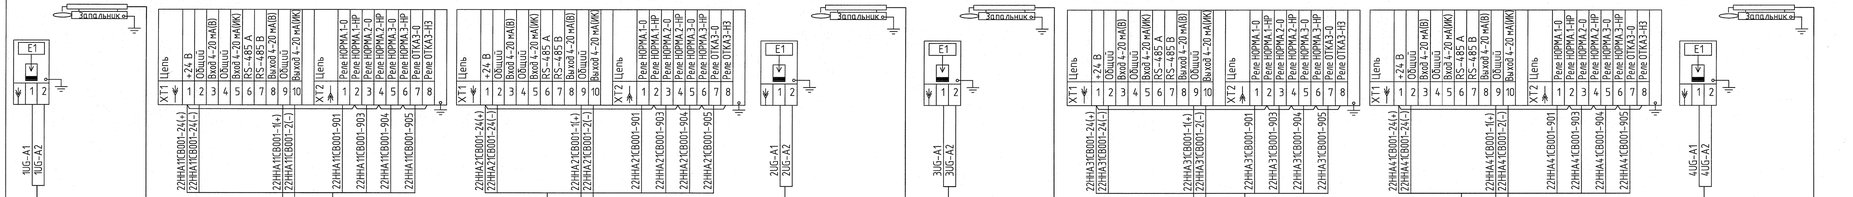

Маркировка кабеля

Место присоединения

Место присоединения	
Местный щит горелок № 1, 2 22CXF01	
П3 1...4, П4 1...4 Шкаф 22CJF01	
Местный щит горелок № 1, 2 22CXF01	
Местный щит горелок № 3, 4 22CXF02	
П5 1...4, П6 1...4 Шкаф 22CJF01	
Местный щит горелок № 3, 4 22CXF02	

Инв. № подл. | Подп. и дата | Взам. инв. №

Изм.	Кол.уч.	Лист	№док.	Подп.	Дата	1070.01-010-СУ.04		
						Строительство ТЭЦ "Академическая". 2-й этап строительства (пусковой комплекс 2)		
Разраб.		Киямова			28.04.14	Водогрейная котельная Документация по привязке ПТК к полебому уровню	Стадия	Лист	Листов
Проверил		Грудзева			28.04.14		Р	7	
Гл. спец.		Грудзева			28.04.14				
Н. контр.		Кислицына			28.04.14	Факел горелок. Схема подключения внешних проводок	ОАО "ИНЖЕНЕРНЫЙ ЦЕНТР ЭНЕРГЕТИКИ УРАЛА" Дирекция по проектированию объектов генерации	
Нач. отд.		Вербникова			28.04.14			

Формат А4х5