


Монтажная схема в части электропривода МАМ

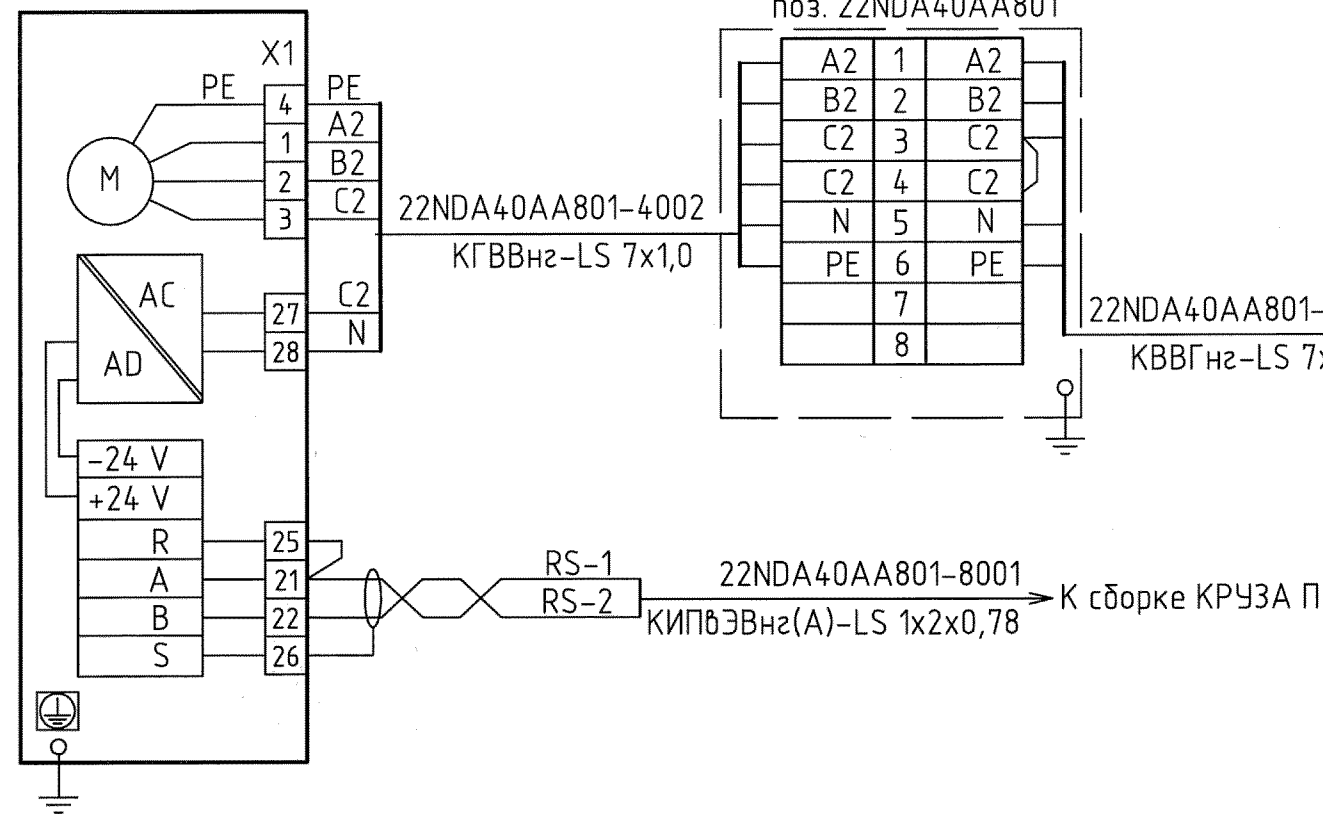

Промклеммник клапана поз. 22NDA40AA801

A2	1	A2
B2	2	B2
C2	3	C2
C2	4	C2
N	5	N
PE	6	PE
	7	
	8	

Поз. обозначение	Наименование	Кол.	Примечание
	По месту		
МАМ	Электропривод однооборотный МЭО(Ф)-ЦС2	1	
Промклеммник клапана поз. 22NDA40AA801	Коробка зажимов КЗ-12-IP54	1	1070.01-010-СЧ.05-С

22NDA40AA801-4001 → К сборке КРУЗА П

22NDA40AA801-4002 → К сборке КРУЗА П

22NDA40AA801-8001 → К сборке КРУЗА П

1 Схема выполнена для электропривода поз. 22NDA40AA801 и действительна для электроприводов, указанных в таблице 1, с соответствующей заменой маркировки.  
2 Длина и прокладка кабелей указаны в кабельном журнале 1070.01-010-СЧ.05-ЖК.  
3 Подключение кабеля к сборкам см. л. 29.1...29.4, 30.1...30.6.

Таблица 1

ККС запорной арматуры	Сборка КРУЗА П	Промклеммник клапана поз.
22NDA40AA801	22BLA10GL101	22NDA40AA801
22NDB31AA801	22BLA10GL101	22NDB31AA801
22NDG20AA801	22BLA10GL101	22NDG20AA801
22HHG00AA801	22BLA10GL100	22HHG00AA801
22HNC01AA801	22BLA10GL100	22HNC01AA801
22HNC02AA801	22BLA10GL100	22HNC02AA801
22HLB01AA801	22BLA10GL100	22HLB01AA801
22HLB02AA801	22BLA10GL100	22HLB02AA801

Инв. № подл.	Подп. и дата	Взам. инв. №
1070/039/04.09.15	04.09.15	

1070.01-010-СЧ.04					
Строительство ТЭЦ "Академическая". 2-й этап строительства (пусковой комплекс 2)					
9	-	Зам. 651-15	04.09.15		
Изм.	Кол.уч.	Лист	№ док.	Подп.	Дата
Разраб.	Киямова	04.09.15			
Проверил	Груздева	04.09.15			
Гл. спец.	Груздева	04.09.15			
Н. контр.	Кислицына	04.09.15			
Нач. отд.	Вербнякова	04.09.15			
Водогрейная котельная Документация по привязке ПТК к полемому уровню				Стадия	Лист
Электропривод МЭО(Ф)-ЦС2 с цифровой связью с ПТК. Схема электрическая подключения				Р	22.1
				Листов	4
ОАО "ИНЖЕНЕРНЫЙ ЦЕНТР ЭНЕРГЕТИКИ УРАЛА" Дирекция по проектированию объектов генерации					