

Margen Promedio (MWh)

553,80 mil

Participación ERNC %

41,87 %

Generación Total (MWh)

7,49 mill.

¿es ERNC?

No


Sí

01/01/2024

01/09/2026


Matriz de Generación por Fuente (MWh)

Suma de Generacion_MWh por Día y Tecnologia

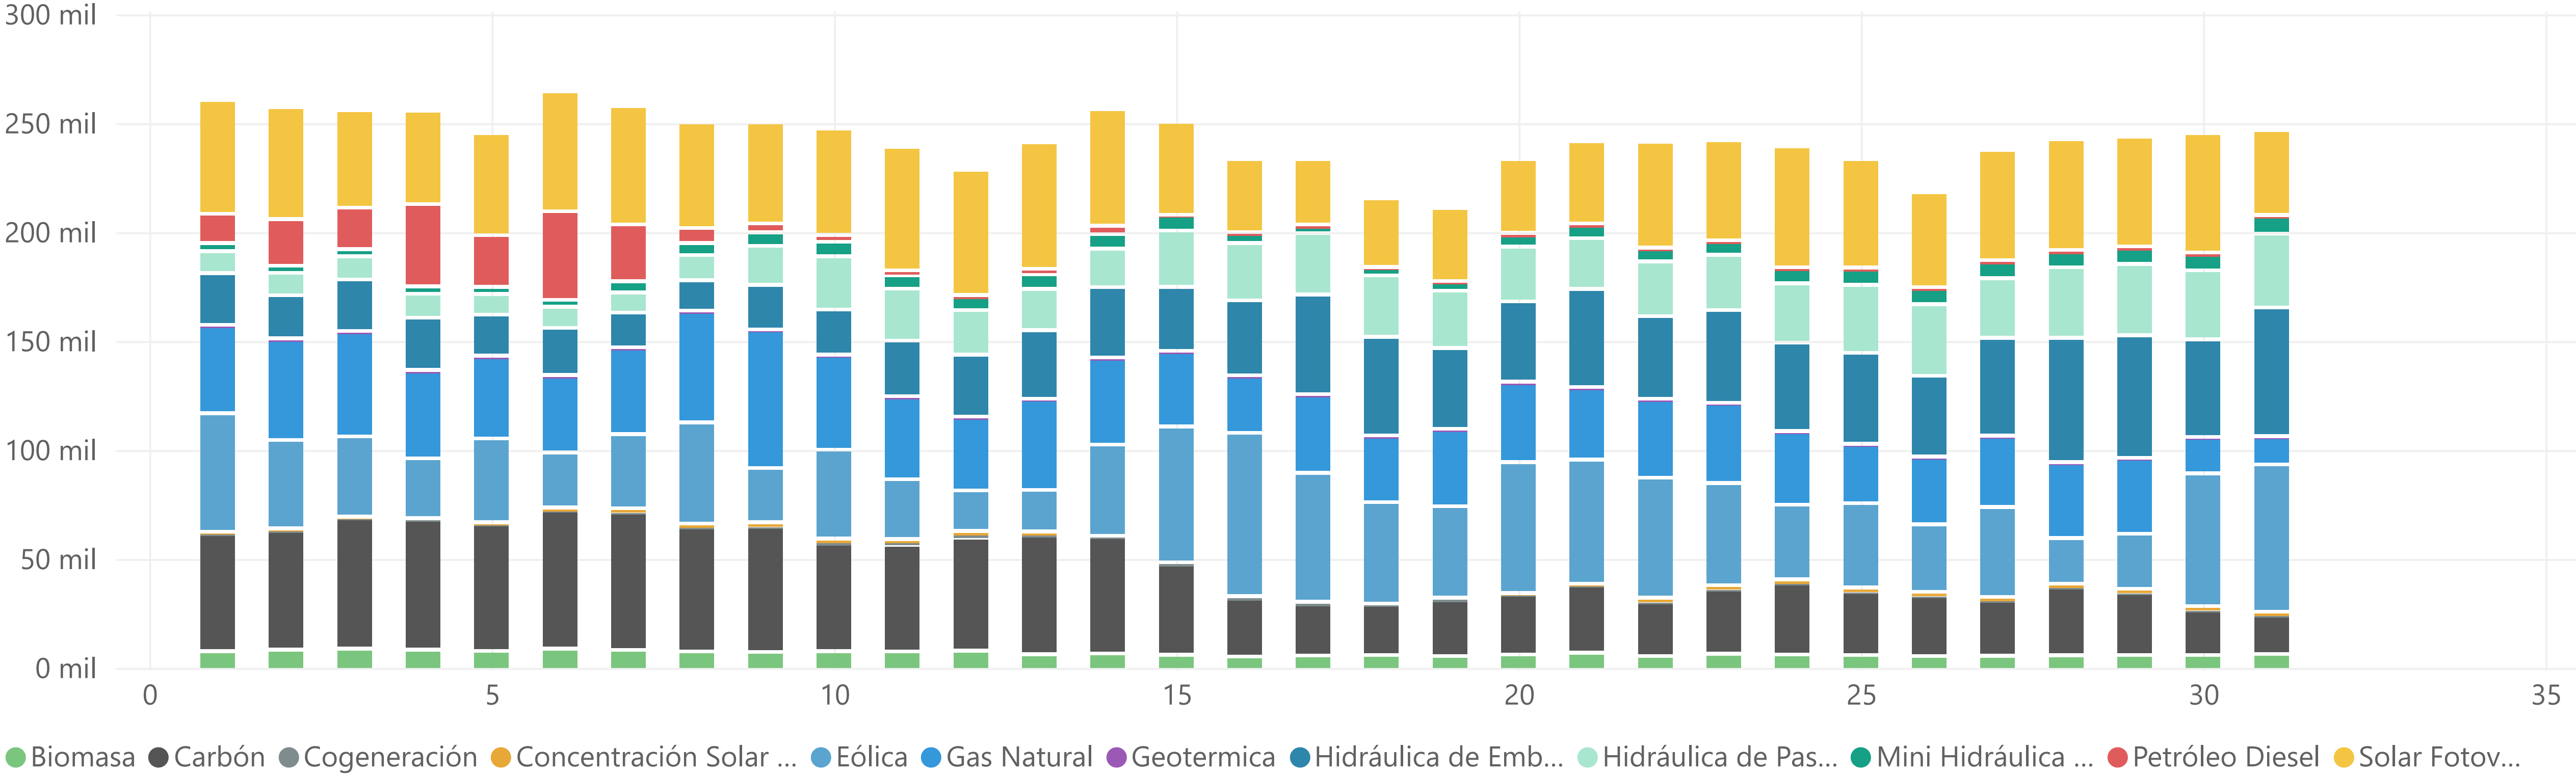

Suma de Generacion_MWh y Suma de Demanda sistémica real (Mwh)

por Día

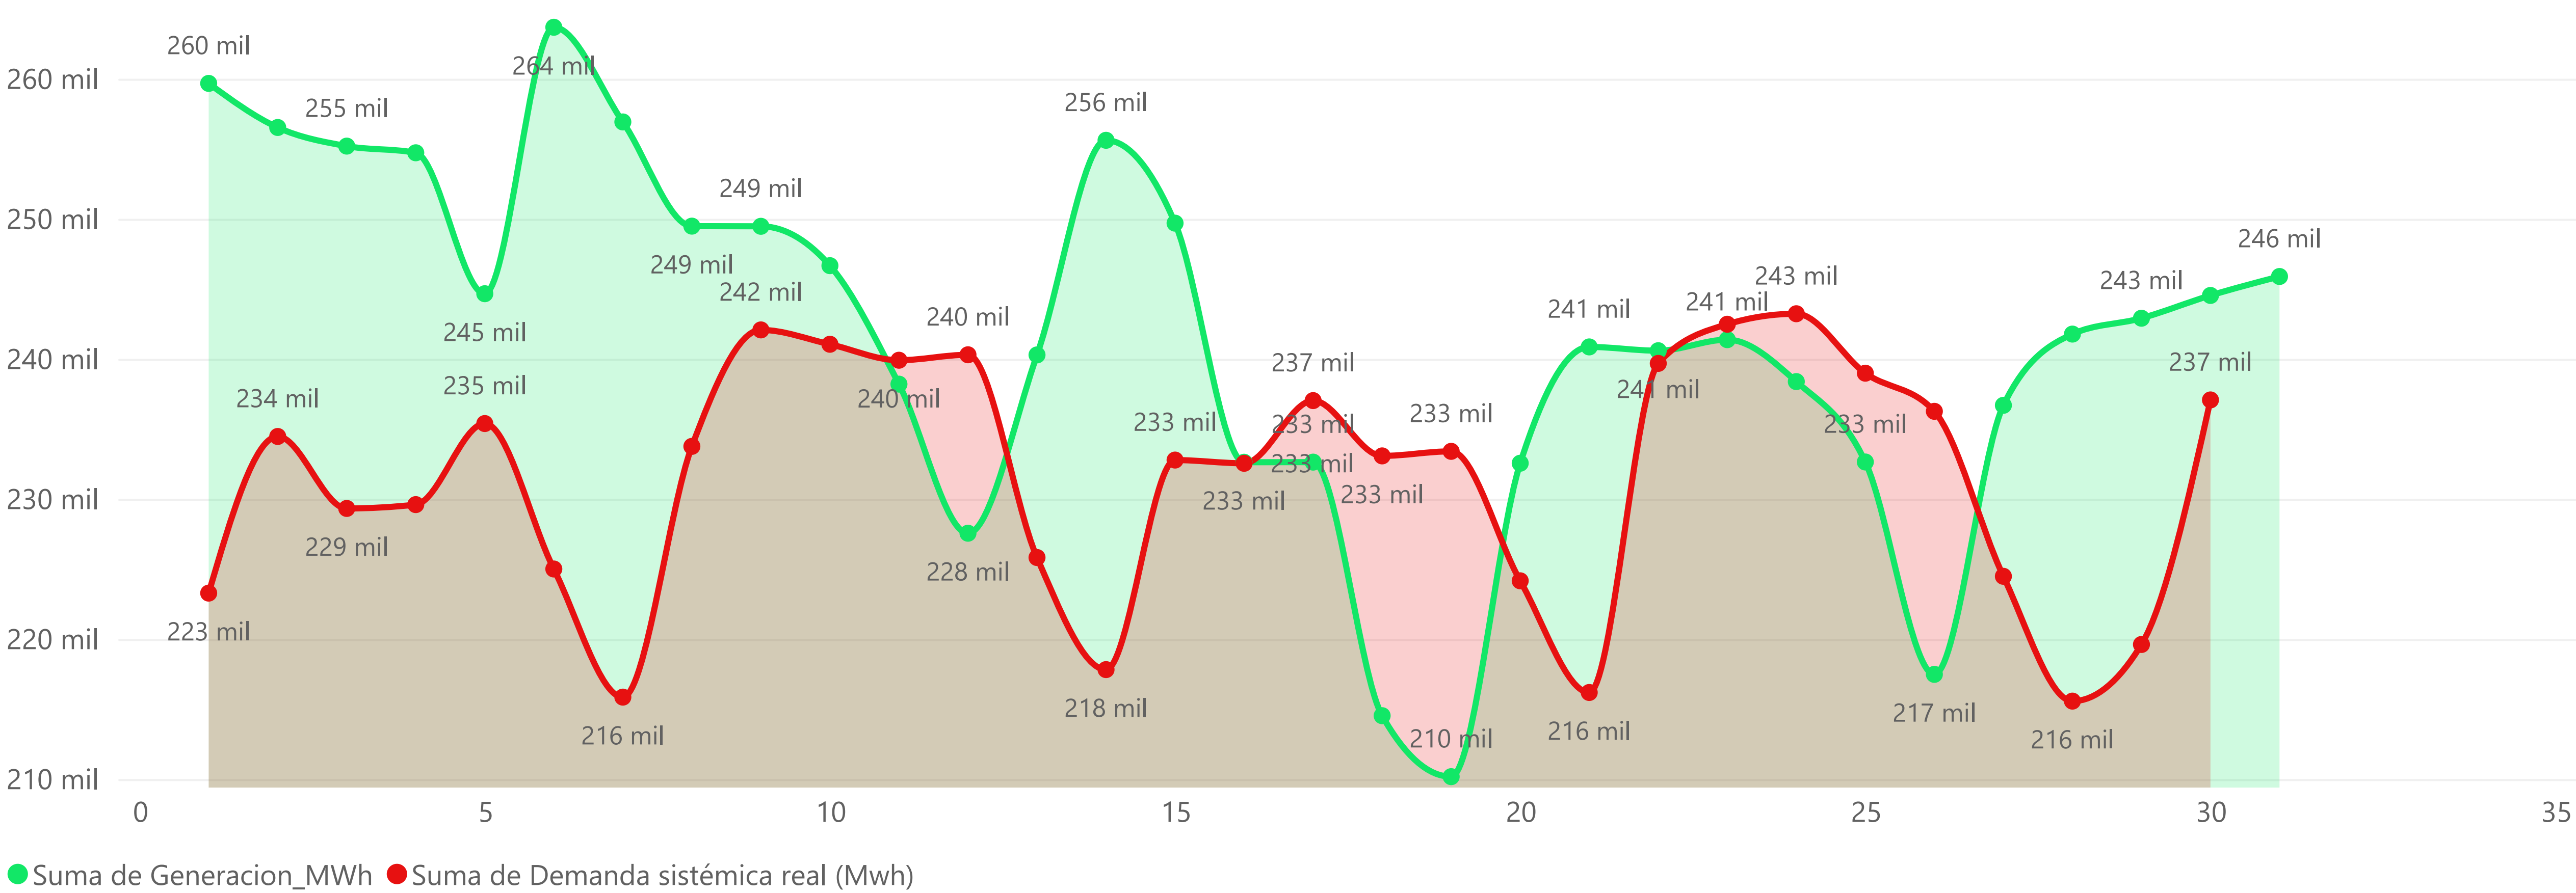

Tecnologia	Generación Total (MWh)	% del Total
Solar Fotovoltaica	1.448.843	19,33 %
Eólica	1.301.105	17,36 %
Carbón	1.250.630	16,69 %
Gas Natural	1.118.041	14,92 %
Hidráulica de Embalse	1.056.110	14,09 %
Hidráulica de Pasada	687.928	9,18 %
Petróleo Diesel	220.809	2,95 %
Biomasa	180.441	2,41 %
Mini Hidráulica de Pasada	169.015	2,26 %
Concentración Solar de Potencia	23.321	0,31 %
Cogeneración	22.616	0,30 %
Geotermica	14.993	0,20 %
Total	7.493.851	100,00 %

Análisis del Mercado Eléctrico: Generación vs Demanda

Analista: Cristhofer Guzmán Kroll

Periodo Auditado: Julio 2026

Modelo: Star Schema (Power BI)

PARTICIPACIÓN ERNC %
41,87 %
Renovable No Convencional

GENERACIÓN TOTAL
7,49 Mill.
MWh Despachados

MARGEN PROMEDIO
553,80 mil
MWh Holgura del Sistema

Matriz de Despacho Por Tecnología (MWh)

TECNOLOGÍA	CLASIFICACIÓN	GENERACIÓN TOTAL (MWH)	% DEL TOTAL
 Solar Fotovoltaica	ERNC	1.448.843	19,33 %
 Eólica	ERNC	1.301.105	17,36 %
 Carbón	Convencional	1.250.630	16,69 %
 Gas Natural	Convencional	1.118.041	14,92 %
 Hidráulica de Embalse	Convencional	1.056.110	14,09 %
 Hidráulica de Pasada	Convencional	687.928	9,18 %
 Petróleo Diésel	Convencional	220.809	2,95 %
 Biomasa	ERNC	180.441	2,41 %
 Mini Hidráulica de Pasada	ERNC	169.015	2,26 %
 Concentración Solar de Potencia	ERNC	23.321	0,31 %
 Cogeneración	Convencional	22.616	0,30 %
 Geotérmica	ERNC	14.993	0,20 %
Total Sistema Eléctrico		7.493.851	100,00 %

Resumen Operativo & Causa Raíz de Despacho:

1. Penetración Renovable: La matriz ERNC alcanza un **41,87 %** de la generación total del mes, liderada por la tecnología Solar Fotovoltaica (19,33 %) y Eólica (17,36 %).

2. Ventana de Estrés Sistémico (Días 18 al 20): Se constata una caída sostenida en el vertimiento solar y eólico en la franja central del mes, provocando un estrechamiento del margen de reserva que fue compensado mediante despacho de apoyo de Hidráulica de Embalse y Gas Natural.