


جدول والشبابيك			
ش1	4.00	1.20	1.00
ش2	2.00	0.80	1.40

استبدال أغطيه خزانات التحليل (البياره) بعمل أنبوب بسقف الخزان بقطر (10٠ ملم) لعملية شفط المياه
أغطيه خزانات المياه مطابقة للموصفات القياسية الخليجية (GSO2006.1755)

لزم تركيب عداد مياه لكل وحده سكنية أو تجارية وتركيب مرشحات المياه وذلك حسب التعميم الوزاري رقم ١٤٨٧٣٧٧٧/٢٤-١٥١٩٢٧ بتاريخ ١٥/٧/١٤٢٦م
ويطلب الخطاب المشار إليه من شركة المياه الوطنية رقم ٣٨٧٧/٢٨٧٧/١٤٢٦ بتاريخ ٢٠/٢-١٤٢٦م وتلزّم المكتب العمومي والمصرف والملك تطبيق الاشتراطات المطلوبة لتركيب عداد لكل وحده منفصلة لن يتم اصدار اتمام البناء الا بتطبيق الاشتراطات المذكورة اعلاه

تعهد بتطبيق الكود البناء السعودي يتعهد المكتب الهندسي بأن جميع التصميم والاعمال القائمة في هذا المشروع اذلة مطابقة لتعليمات واشتراطات كود البناء السعودي الصادر بموجب قرار مجلس الوزراء رقم (٢٥١) وتاريخ ١٤/٢/١٣٨٠هـ الموافق عليه بالرسوم الملحق رقم (٢٢٤) وتاريخ ١٤/٢/١٣٨٠هـ. ويتحمل المكتب الهندسي والمكتب النقصان المشروع المسؤولية كاملة أمام الجهات ذات العلاقة في حال مخالفة ذلك وإن علمت الهيئة المختصة.

بالتفتيش المواد المعتمدة ضمن مواصفات ومتطلبات واشتراطات كود البناء السعودي حيث انة لن يتم اصدار شهادة اتمام البناء لا بعد التأكد من جميع المواد المستخدمة في المبنى المذكور اعلا مطابقة لكود البناء السعودي

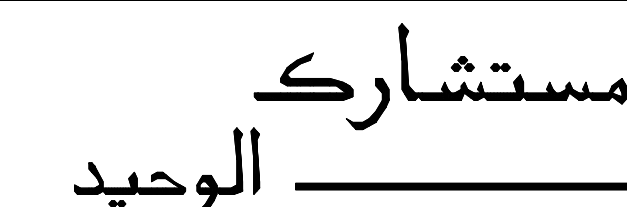

مشروع	محطة وقود		
المالك	سعيد محمد سعيد السحار		
اسم اللوحة	منسقط افقى للدور الارضى		
رقم اللوحة	2	مقياس الرسم	1:100