


Transfo301 (4 panels)

Transfo302

Transfo302 [kWh]

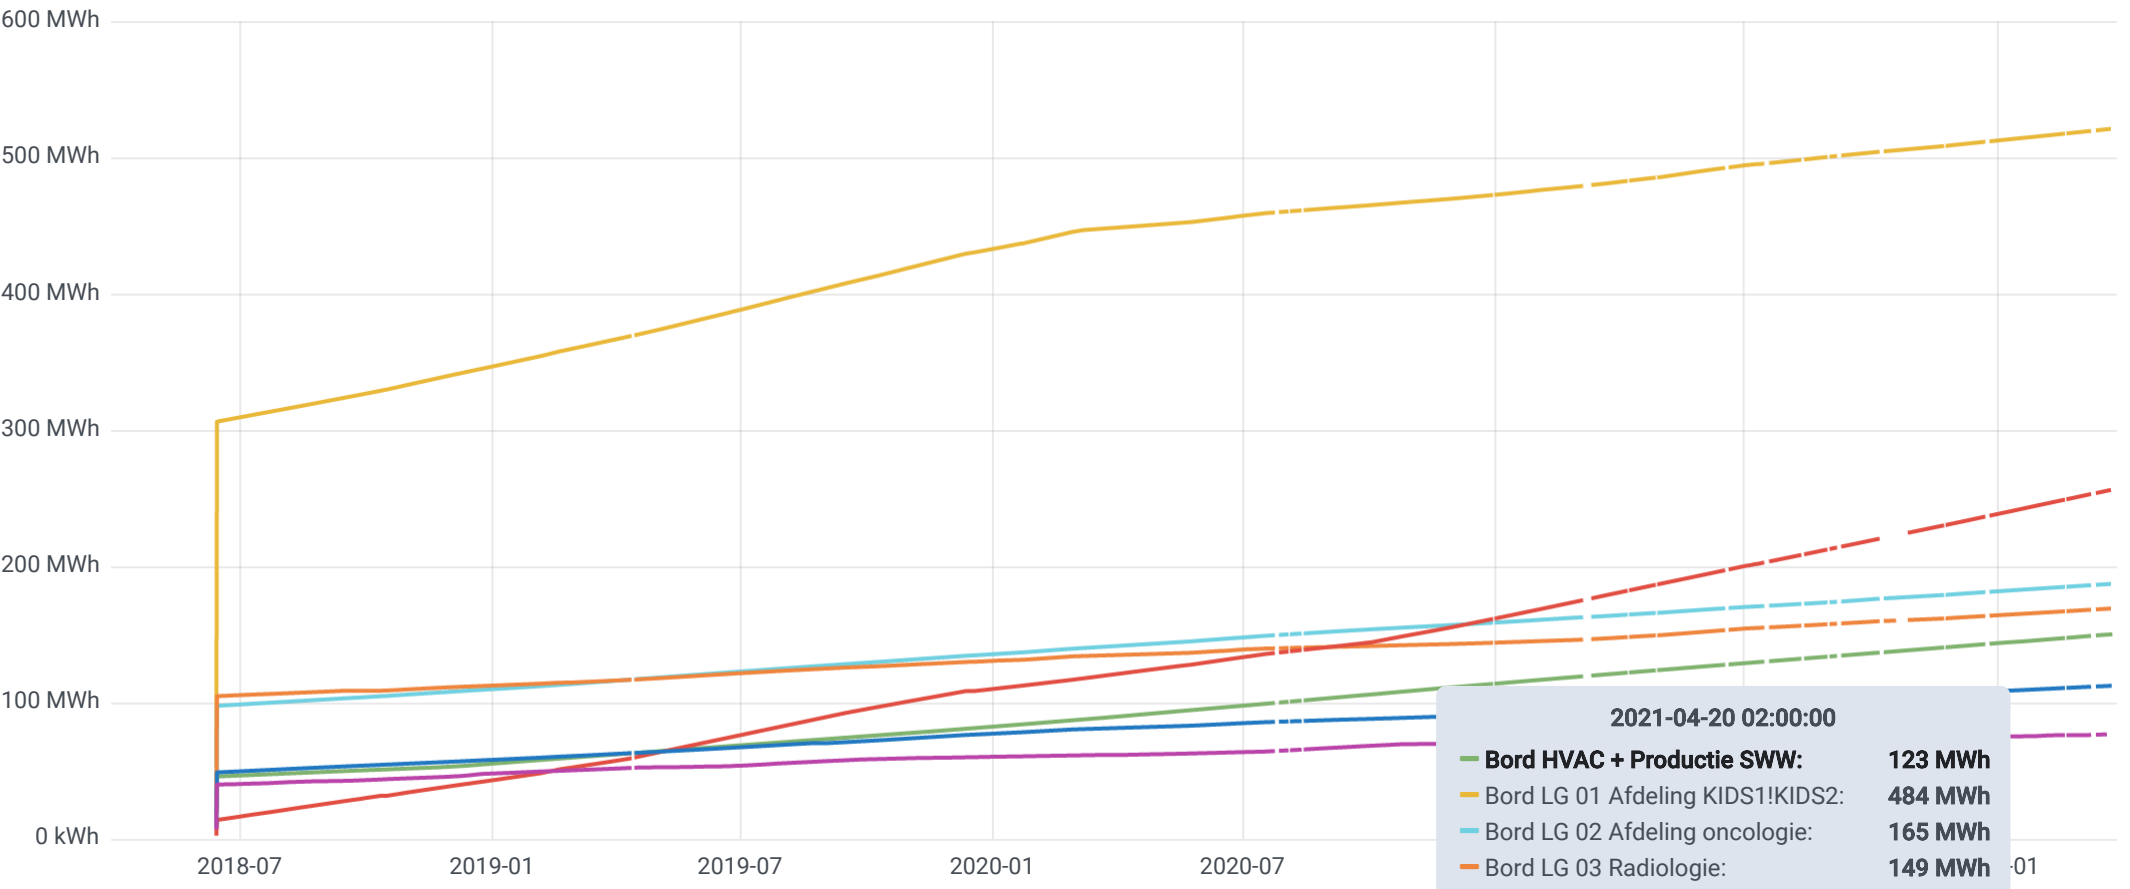


	min	max	
Bord HVAC + Productie SWW	7.89 MWh	150 MWh	93.7 I
Bord LG 01 Afdeling KIDS1!KIDS2	52.8 MWh	521 MWh	431 I
Bord LG 02 Afdeling oncologie	16.8 MWh	187 MWh	142 I
Bord LG 03 Radiologie	18.1 MWh	169 MWh	135 I
Bord LG 04 consultaties	2.39 MWh	256 MWh	125 I
Bord LG06 Verpleegeenheden	8.40 MWh	112 MWh	80.7 I
Voeding EB HVAC koeling	6.88 MWh	76.7 MWh	61.4 I


2021-04-20 02:00:00		
Bord HVAC + Productie SWW:	123 MWh	
Bord LG 01 Afdeling KIDS1!KIDS2:	484 MWh	
Bord LG 02 Afdeling oncologie:	165 MWh	
Bord LG 03 Radiologie:	149 MWh	
Bord LG 04 consultaties:	185 MWh	
Bord LG06 Verpleegeenheden:	96.2 MWh	
Voeding EB HVAC koeling:	71.8 MWh	

Transfo302 Voltage [V]

Last 6 months

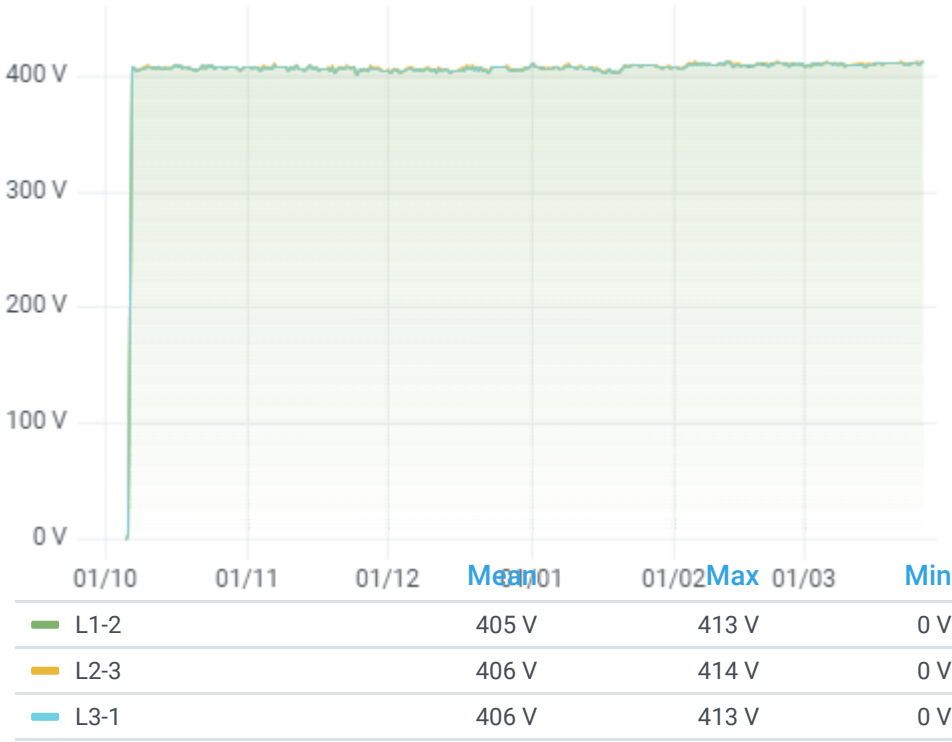

Transfo302 Current [A]

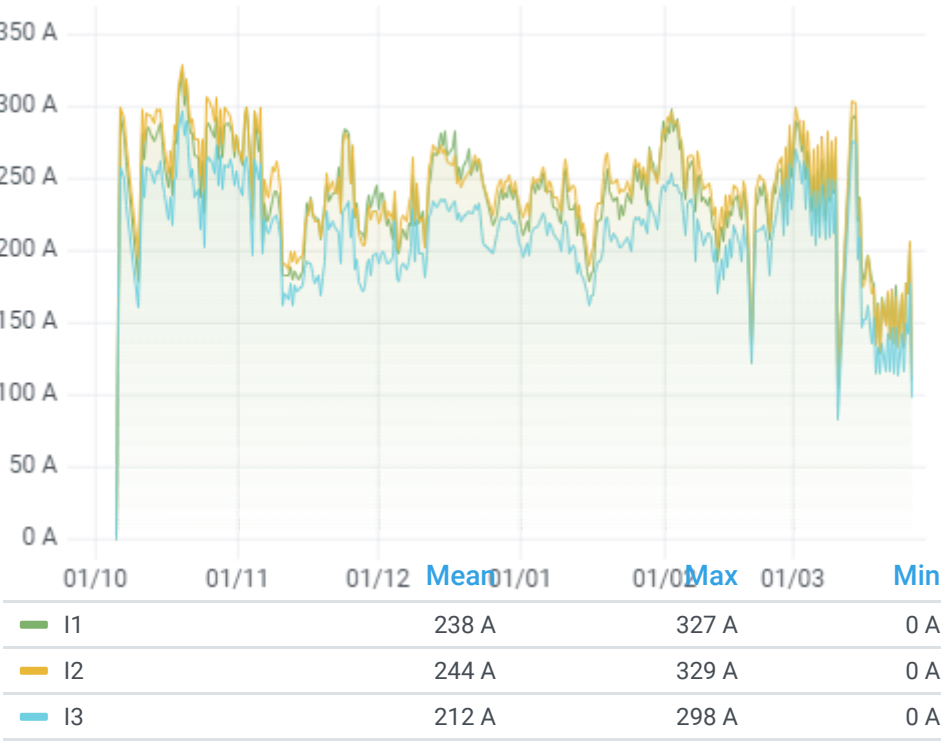

Transfo302 PowerFactor [PF]

Last 6 months

