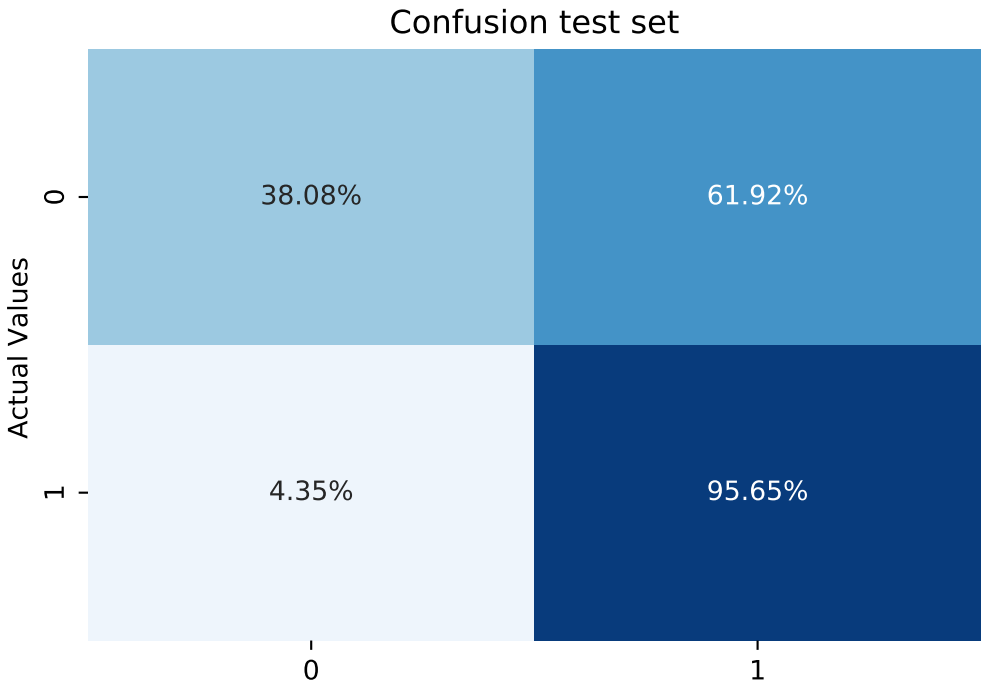
Confusion test set
Actual Values
0
1
38.08%
61.92%
4.35%
95.65%
0
1