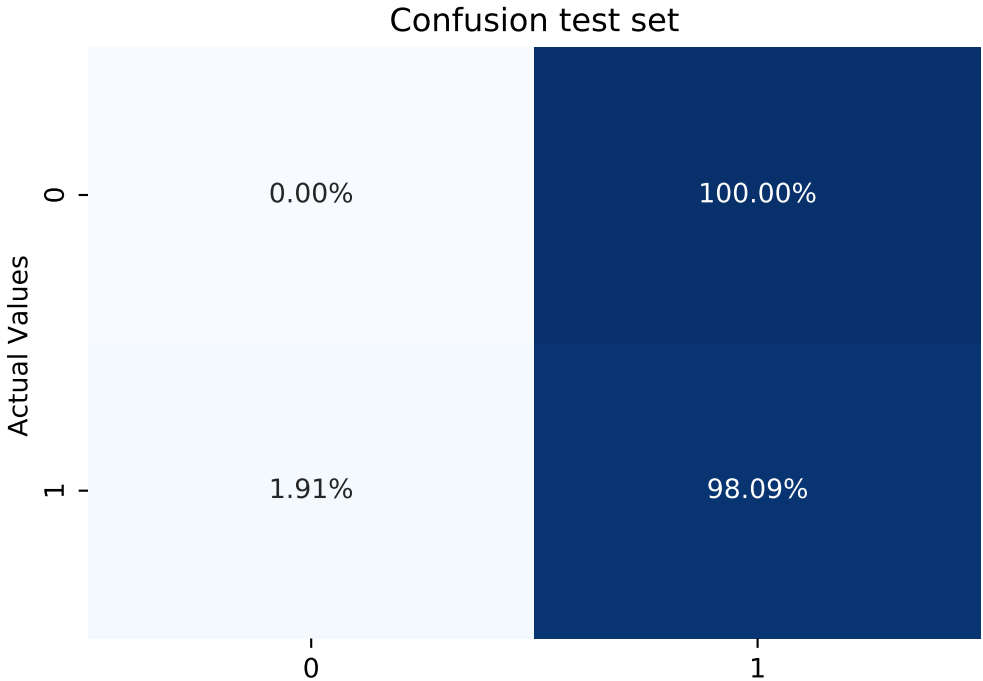
Confusion test set
Actual Values
0
1
0.00%
100.00%
1.91%
98.09%
0
1