


68% HPDI test: [-1.16e-01,5.81e-01]
68% HPDI DNN B_3 : [-1.28e-01,5.78e-01]

DNN B_3 sampling

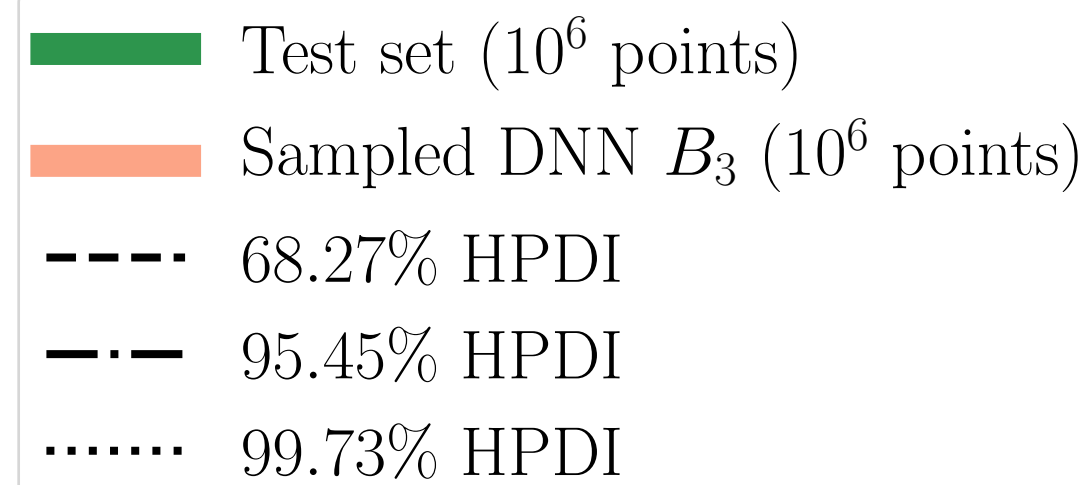

68% HPDI test: [-1.05e+00,8.66e-01]
68% HPDI DNN B_3 : [-1.05e+00,8.54e-01]

68% HPDI test: [-6.82e-01,1.23e+00]
68% HPDI DNN B_3 : [-6.90e-01,1.23e+00]

68% HPDI test: [-1.15e+00,7.84e-01]
68% HPDI DNN B_3 : [-1.16e+00,7.85e-01]

68% HPDI test: [-9.03e-01,9.91e-01]
68% HPDI DNN B_3 : [-9.36e-01,9.80e-01]

68% HPDI test: [-9.86e-01,9.20e-01]
68% HPDI DNN B_3 : [-9.78e-01,9.31e-01]

