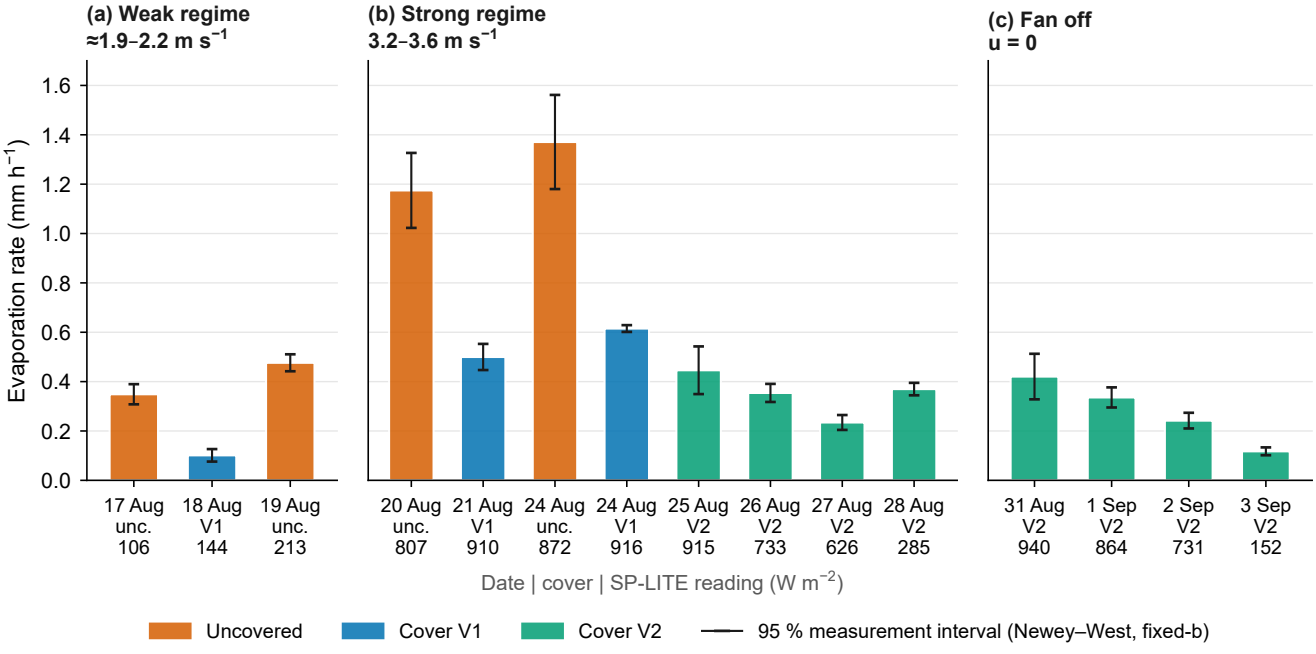

(a) Weak regime
≈1.9–2.2 m s−1
(b) Strong regime
3.2–3.6 m s−1
(c) Fan off
u = 0
Evaporation rate (mm h−1)
0.0
0.2
0.4
0.6
0.8
1.0
1.2
1.4
1.6
17 Aug unc. 106
18 Aug V1 144
19 Aug unc. 213
20 Aug unc. 807
21 Aug V1 910
24 Aug unc. 872
24 Aug V1 916
25 Aug V2 915
26 Aug V2 733
27 Aug V2 626
28 Aug V2 285
31 Aug V2 940
1 Sep V2 864
2 Sep V2 731
3 Sep V2 152
Date | cover | SP-LITE reading (W m−2)
Uncovered
Cover V1
Cover V2
95 % measurement interval (Newey–West, fixed-b)