



คู่มือการใช้งาน (User Manual) ใบแจ้งซ่อม (Service Request)

Version 01.00

 การไฟฟ้านครหลวง Metropolitan Electricity Authority	คู่มือการใช้งานระบบ (User Manual)
	ใบแจ้งซ่อม (Service Request)
	โครงการจ้างพัฒนาระบบงาน CMMS

ประวัติเอกสาร (Document Control)

สร้างโดย (Author(s))	Chonnawit Mayoo ที่ปรึกษา
ชื่อไฟล์ (File Name)	UM_Service Request_V01.00
วันที่สร้าง (Created)	1 พฤศจิกายน 2566
แก้ไขครั้งสุดท้ายเมื่อ (Last Edited)	15 พฤศจิกายน 2566
จำนวนหน้า (Number of Pages)	12
หมายเหตุ (Comments)	

เวอร์ชัน (Version)	วันที่แก้ไขเอกสาร (Revision Date)	แก้ไขโดย (Reviser)	คำอธิบายรายการที่แก้ไข (Revision Description)
01.00	15 พฤศจิกายน 2566	Chonnawit Mayoo	จัดทำเอกสารคู่มือการใช้งานระบบ (User Manual)




สารบัญ

1. ใบแจ้งซ่อม (Service request).....	4
1.1. กระบวนการใบแจ้งซ่อม.....	4
1.2. ใบแจ้งซ่อม (Service Request).....	5
1.3. การดูความสัมพันธ์ระหว่างใบแจ้งซ่อม และใบสั่งงาน.....	12



1. ใบแจ้งซ่อม (Service Request)

1.1. กระบวนการใบแจ้งซ่อม

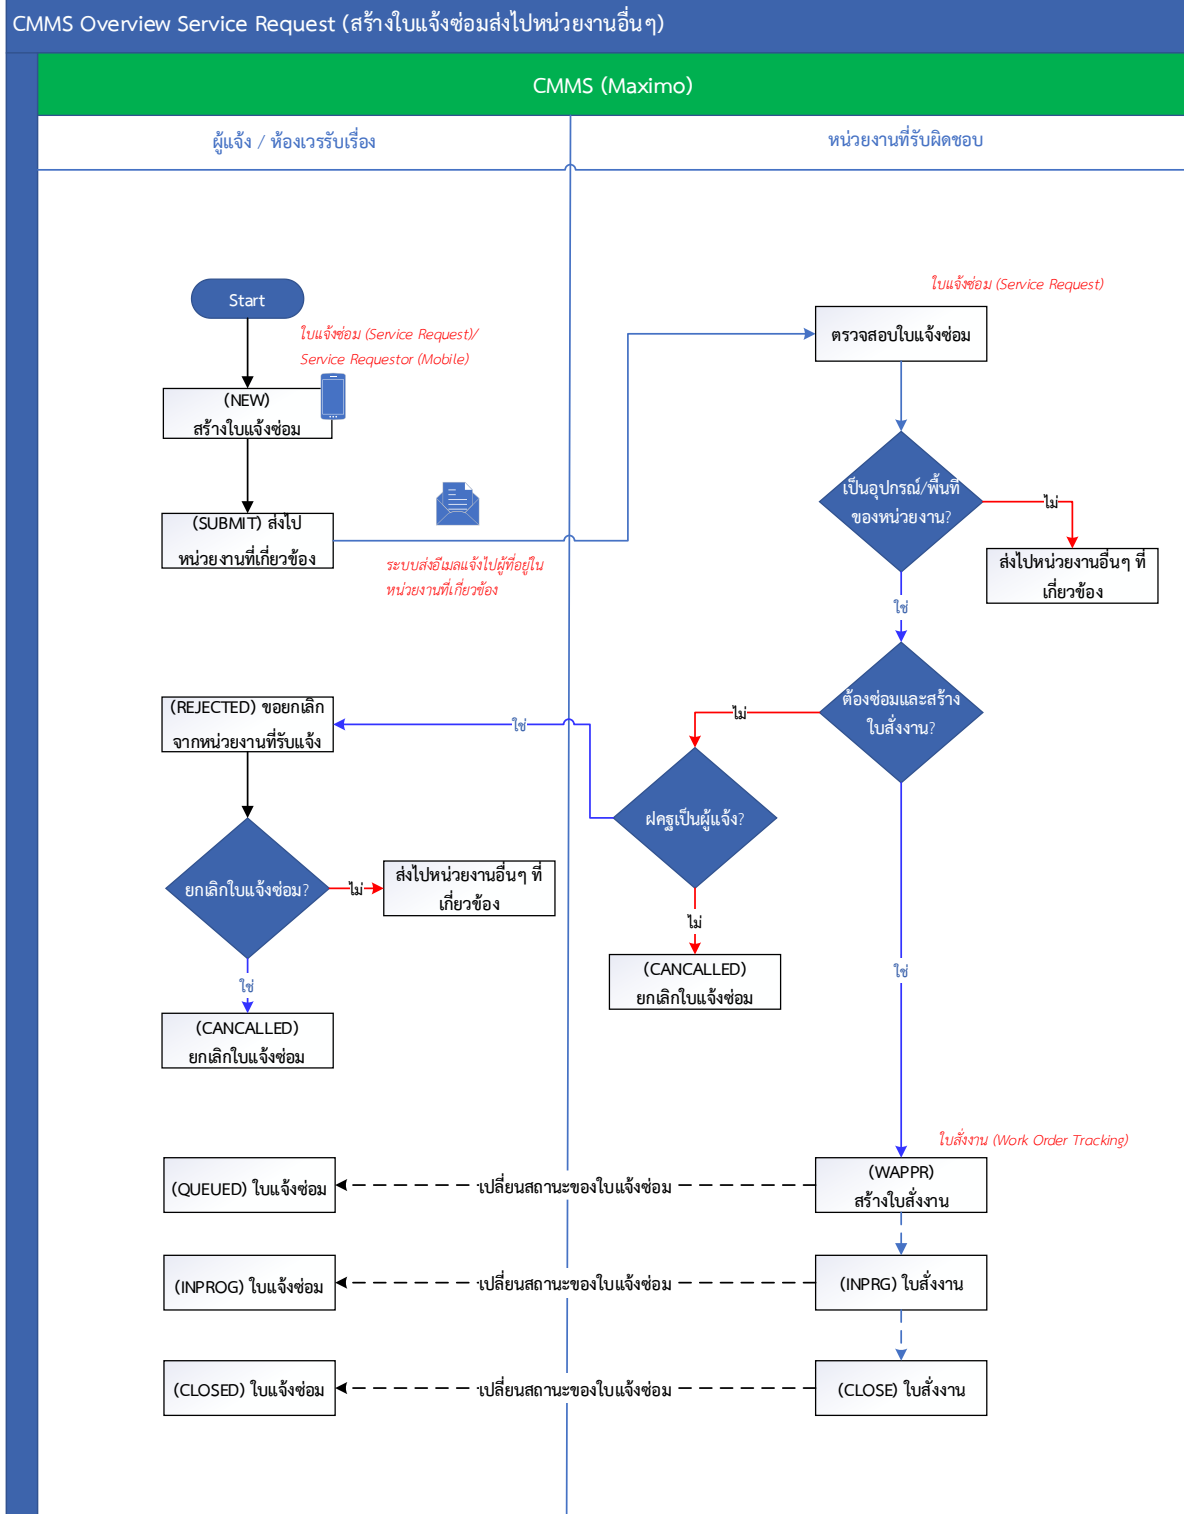



- 8) ผู้แจ้งซ่อม: รหัสพนักงานที่เป็นผู้แจ้งซ่อม
- 9) Priority: ความสำคัญของใบแจ้งซ่อม
- 10) Status: สถานะของใบแจ้งซ่อม
- 11) Plant: Plant ของใบแจ้งซ่อม (ระบุค่าจาก Plant ของผู้แจ้ง)
- 12) Description: ชื่อหน่วยงานตาม Plant ของใบแจ้งซ่อม

- รายละเอียดใบแจ้งซ่อม

- 1) Service Request No.: หมายเลขใบแจ้งซ่อม
- 2) Status: สถานะของใบแจ้งซ่อม
- 3) Plant: Plant ของใบแจ้งซ่อม (ระบุค่าจาก Plant ของผู้แจ้ง)
- 4) Attachment: แนบไฟล์ในใบแจ้งซ่อม
- 5) Reported By: ผู้แจ้งซ่อม
- 6) Reported By Information: รายละเอียดผู้แจ้งซ่อม
- 7) Affected Person: ผู้พบเหตุการณ์หรือผู้ได้รับผลกระทบ
- 8) Affected Person Information: รายละเอียดผู้พบเหตุการณ์หรือผู้ได้รับผลกระทบ
- 9) Current Assignment: รายชื่อผู้รับผิดชอบในการดำเนินงานใบแจ้งซ่อม
- 10) Last Memo: เหตุผลหรือข้อความบันทึกจากการส่งใบแจ้งซ่อมไปผู้รับผิดชอบ



Service Request Details

Summary:

โปรดตรวจสอบ FRTU

Details:

Font Size Format None

โปรดตรวจสอบ FRTU

Priority:

Create WO Options:
TOPLEVEL

MEA No.:
FRTU-8565

งานซ่อม ฝ่อจ.?

สถานที่ติดตั้ง:
KTT112233

WC (ศูนย์กลาง):
77330000

Asset:

1200001547 > TELE for 24kV POLE-MOUNTED LBS.3P 600A

Fixed ID:
KTD0246

Switch No.(ป้ายแดง):
LN441-3DL

ตู้ OFDF:
KTD01#21

Failure Code:
FRTU

Problem Code:

Cause:

- 11) Summary: หัวข้อใบแจ้งซ่อม
- 12) Details: รายละเอียดการแจ้งซ่อม
- 13) Priority: ความสำคัญของใบแจ้งซ่อม
- 14) Create WO Options: ระบบระบุค่าเริ่มต้น TOPLEVEL
- 15) MEA No.: หมายเลข MEA No. ของอุปกรณ์แจ้งซ่อม
- 16) งานซ่อม ฝ่อจ.: ช่องทำเครื่องหมายสำหรับงานซ่อมหม้อแปลง LBS หรืออื่นๆ ของ ฝ่อจ.
- 17) สถานที่ติดตั้ง: สถานที่แจ้งซ่อมหรือสถานที่ของอุปกรณ์ที่แจ้ง
- 18) ศูนย์งาน: ศูนย์งานที่รับผิดชอบ
- 19) Asset: หมายเลข Asset ของอุปกรณ์แจ้งซ่อม
- 20) Fixed ID: หมายเลข Fixed ID ของอุปกรณ์ (ถ้ามี)
- 21) Switch No.: หมายเลข Switch No. ของอุปกรณ์ (ถ้ามี)
- 22) ตู้ OFDF: หมายเลขตู้ OFDF (ถ้ามี)
- 23) Failure Code: ประเภทของความผิดปกติ
- 24) Problem Code: ความผิดปกติที่เกิดขึ้น
- 25) Cause: สาเหตุของความผิดปกติ

 การไฟฟ้าหลวง Metropolitan Electricity Authority	คู่มือการใช้งานระบบ (User Manual)
	ใบแจ้งซ่อม (Service Request)
	โครงการจ้างพัฒนาระบบงาน CMMS

Dates			Job Details
Reported Date: 26 15.11.2023 09:09:21	Target Start: 28 15.11.2023 09:09:21	Actual Start: 30	Job Plan: 32
Affected Date: 27 15.11.2023 09:09:21	Target Finish: 29	Actual Finish: 31	PM: 33

Multiple Assets
Filter
0 - 0 of 0
34


MEA No.	Asset	Description	Storeroom
There are no rows to display.			

Select
Clear All
New Row

- 26) Reported Date: วันเวลาที่แจ้งซ่อม
- 27) Affected Date: วันเวลาที่ได้รับผลกระทบ
- 28) Target Start: วันเวลาคาดหวังที่จะเริ่มแก้ไขความผิดปกติ
- 29) Target Finish: วันเวลาสิ้นสุดที่จะแก้ไขความผิดปกติเรียบร้อยแล้ว
- 30) Actual Start: วันเวลาที่เริ่มแก้ไขความผิดปกติ (ระบบระบุอัตโนมัติเมื่อระบุที่ใบสั่งงาน)
- 31) Actual Finish: วันเวลาที่แก้ไขความผิดปกติเรียบร้อยแล้ว (ระบบระบุอัตโนมัติเมื่อระบุที่ใบสั่งงาน)
- 32) Job Plan: แผนงาน เมื่อใบแจ้งซ่อมถูกสร้างเป็นใบสั่งงาน ระบบจะผูกแผนงานกับใบสั่งงาน
- 33) PM: แผนการบำรุงรักษา เมื่อใบแจ้งซ่อมถูกสร้างเป็นใบสั่งงาน ระบบจะผูกแผนการบำรุงรักษากับใบสั่งงาน
- 34) Multiple Asset: กรณีการซ่อมอุปกรณ์ของฟอง. สามารถเลือกอุปกรณ์หลายตัวได้ในใบแจ้งซ่อมเดียว


1.2.3. การสร้างใบแจ้งซ่อม

- คลิกเลือกที่ Go To  -> Work Orders-> ใบแจ้งซ่อม (Service Requests)

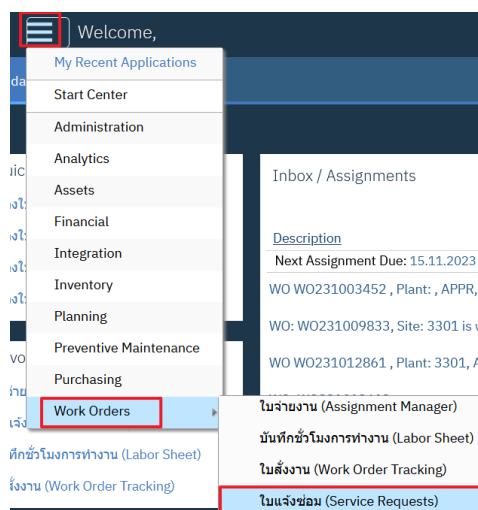




2. กดปุ่ม  เพื่อสร้างใบแจ้งซ่อม

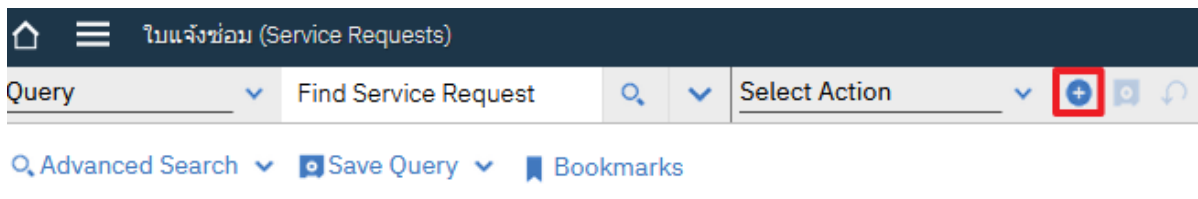

The screenshot shows the top navigation bar of the Service Request system. It includes a home icon, a menu icon, and the text 'ใบแจ้งซ่อม (Service Requests)'. Below this is a search bar with 'Query' and 'Find Service Request' buttons. To the right of the search bar is a 'Select Action' dropdown menu, which is highlighted with a red box. Below the search bar are links for 'Advanced Search', 'Save Query', and 'Bookmarks'.

3. ระบุข้อมูลการแจ้งซ่อม

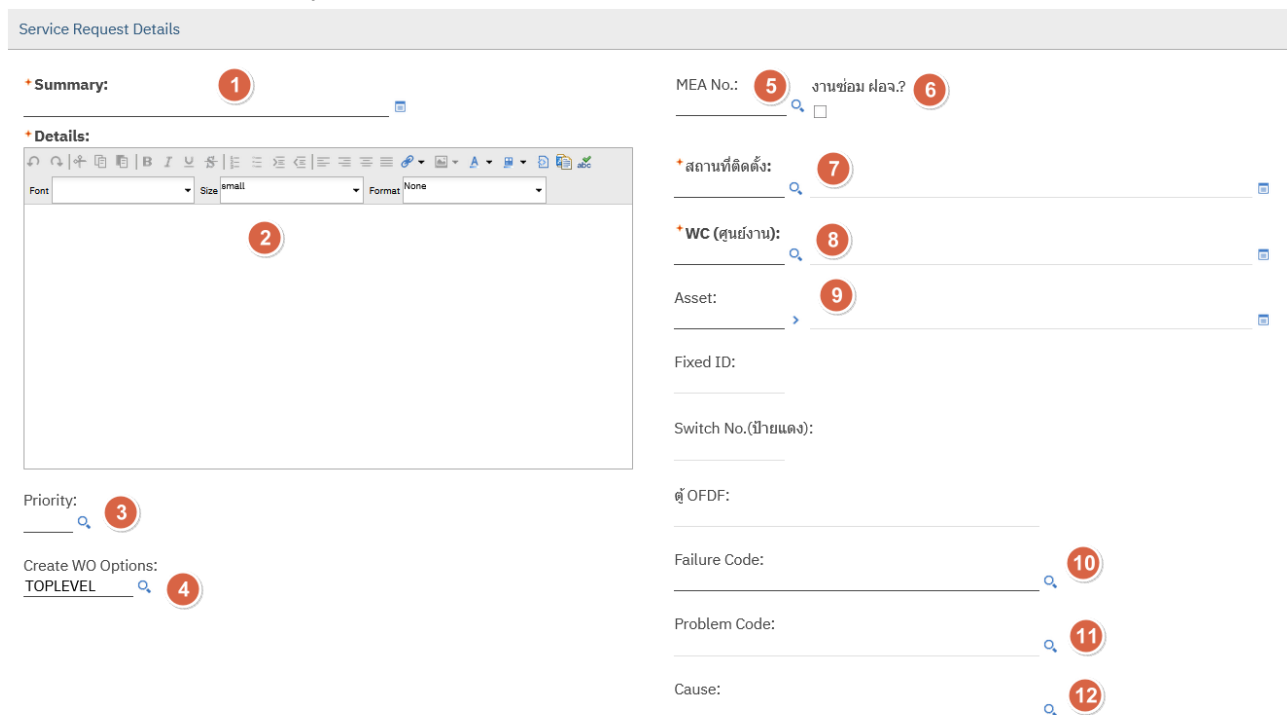


The screenshot shows the 'Service Request Details' form. It is divided into two main sections: 'Summary' and 'Details'. The 'Summary' section includes fields for 'MEA No.' (5), 'งานซ่อม ฝ่อจ.' (6), 'สถานที่ติดตั้ง' (7), 'WC (ศูนย์งาน)' (8), 'Asset' (9), 'Fixed ID', 'Switch No. (ป้ายแดง)', 'ตู้ OFDF', 'Failure Code' (10), 'Problem Code' (11), and 'Cause' (12). The 'Details' section includes a text area for 'Details' (2), a 'Priority' dropdown (3), and a 'Create WO Options' dropdown (4). The form also includes a rich text editor for 'Details' and a 'Font' dropdown.

- 1) Summary: หัวข้อใบแจ้งซ่อม
- 2) Details: รายละเอียดการแจ้งซ่อม
- 3) Priority: ความสำคัญของใบแจ้งซ่อม
- 4) Create WO Options: ระบบระบุค่าเริ่มต้น TOPLEVEL
- 5) MEA No.: หมายเลข MEA No. ของอุปกรณ์แจ้งซ่อม
- 6) งานซ่อม ฝ่อจ.: ช่องทำเครื่องหมายสำหรับงานซ่อมหม้อแปลง LBS หรืออื่นๆ ของ ฝ่อจ.
- 7) สถานที่ติดตั้ง: สถานที่แจ้งซ่อมหรือสถานที่ของอุปกรณ์ที่แจ้ง
- 8) ศูนย์งาน: ศูนย์งานที่รับผิดชอบ
- 9) Asset: หมายเลข Asset ของอุปกรณ์แจ้งซ่อม
- 10) Failure Code: ประเภทของความผิดปกติ
- 11) Problem Code: ความผิดปกติที่เกิดขึ้น
- 12) Cause: สาเหตุของความผิดปกติ



4. กด Route Workflow เพื่อส่งใบแจ้งซ่อมไปหน่วยงานผู้รับผิดชอบ

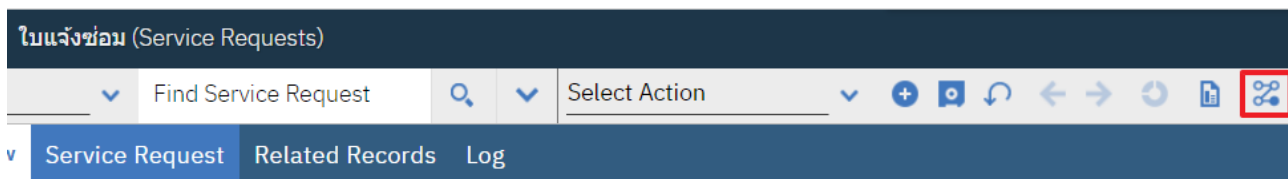

5. หน่วยงานผู้รับผิดชอบรับแจ้งอีเมล และสามารถตรวจสอบได้จากหน้าหลัก ข้อมูล และกด Route Workflow เพื่อดำเนินการใบแจ้งซ่อม

ใบแจ้งซ่อม SR231000644 - แจ้งเปลี่ยน FRTU กำลังรอตรวจสอบ External Inbox x

cmms@mea.co.th <cmms@mea.co.th>

to

Thai > English Translate message

ใบแจ้งซ่อม SR231000644 - แจ้งเปลี่ยน FRTU กำลังรอตรวจสอบ รายละเอียดดังต่อไปนี้

เลขที่ใบแจ้ง: SR231000644
อุปกรณ์: FRTU-8565 - TELE for 24KV POLE-MOUNTED LBS.3P 600A
สถานที่ติดตั้ง: KTT112233 - ห้วยขวาง, ห้วยขวาง, กรุงเทพมหานคร
รายละเอียด: แจ้งเปลี่ยน FRTU
ผู้แจ้ง: นาย ชื่อ2222621 สกล2222621 - ผอ. ฝ่ายระบบโครงสร้างพื้นฐาน
หน่วยงานที่รับผิดชอบ: 77330000 - แผนกบำรุงรักษาระบบจำหน่าย (บจ.)
วันที่แจ้ง: 16.11.2023 16:03:44

กรุณาดำเนินการตามขั้นตอนในรายงานการในระบบ CMMS

<http://PCD-DevAppUI01.meaneit.mea.or.th/maximo/ui/maximo.jsp?event=loadapp&value=zsr&uniqueid=687>

เนื้อหาอีเมลจากระบบ CMMS

Inbox / Assignments			
Description	Owner	Description	Start Date
Next Assignment Due: 16.11.2023 16:14:02			
Service Request: - SR231000644 - แจ้งเปลี่ยน FRTU, FRTU-8565 - is waiting on your reviews and creat	Class SR, Service Request SR231000644	16.11.2023 16:14:02	24
Service Request: - SR231000586 - แจ้ง DF ซ้ำชุด, FRTU-8565 - is waiting on your reviews and create w	Class SR, Service Request SR231000586	15.11.2023 23:03:19	24
WO WO231053941, Plant: 7701, WAPPR, ปรับปรุง/บำรุง MV (OH) IN is waiting on your action	Site MEA, Work Order WO231053941	14.11.2023 17:18:41	24
WO WO231012862, Plant: 7701, APPR, FRTU เสีย is waiting on your action	Site MEA, Work Order WO231012862	19.10.2023 11:20:00	24
WO WO231012509, Plant: , APPR, is waiting on your action	Site MEA, Work Order WO231012509	19.10.2023 09:35:06	24
WO WO231012508, Plant: , APPR, is waiting on your action	Site MEA, Work Order WO231012508	19.10.2023 09:35:01	24
WO WO231012507, Plant: , APPR, is waiting on your action	Site MEA, Work Order WO231012507	19.10.2023 09:34:57	24
WO WO231009406, Plant: 7701, APPR, ปรับปรุง/บำรุง MV (OH) IN is waiting on your action	Site MEA, Work Order WO231009406	18.10.2023 20:39:27	24
WO WO231003878, Plant: 7701, APPR, ปรับปรุง/บำรุง MV (OH) IN is waiting on your action	Site MEA, Work Order WO231003878	17.10.2023 10:07:33	24
WO WO231003877, Plant: 7701, APPR, ปรับปรุง/บำรุง MV (OH) IN is waiting on your action	Site MEA, Work Order WO231003877	17.10.2023 10:07:28	24

1 - 10 of 22 | Next Page »

ระบบ Inbox / Assignment เพื่อตรวจสอบงาน



6. หน่วยงานผู้รับผิดชอบตรวจสอบข้อมูลใบแจ้งซ่อม และกด Route Workflow เพื่อดำเนินการใบแจ้งซ่อม

7. ดำเนินการใบแจ้งซ่อม มีตัวเลือก 3 ทางดังนี้

- 7.1. อนุมัติสร้างใบสั่งงาน -> นำข้อมูลของใบแจ้งซ่อม ไปสร้างใบสั่งงาน จากนั้นดำเนินการในส่วนของใบสั่งงานต่อ
- 7.2. ส่งใบแจ้งซ่อมไปหน่วยอื่น -> เมื่อตรวจสอบข้อมูลแล้ว แต่ใบแจ้งซ่อมไม่เกี่ยวข้องกับหน่วยงานตนเอง

สามารถเลือกส่งใบแจ้งซ่อมไปหน่วยอื่น จากนั้นเลือกเปลี่ยนศูนย์งาน ^{WC (ศูนย์งาน):} 77330000 และกด Route Workflow เพื่อส่งใบแจ้งซ่อม

- 7.3. ยกเลิกใบแจ้งซ่อม -> สามารถยกเลิกใบแจ้งซ่อม พร้อมทั้งระบุเหตุผล หากไม่ต้องการสร้างใบสั่งงานจากใบแจ้งซ่อม สถานะใบแจ้งซ่อมจะเปลี่ยนเป็น CANCELLED กรณียกเลิกใบแจ้งซ่อมของ ภาครัฐ. ใบแจ้งซ่อมจะเปลี่ยนสถานะเป็น REJECTED แทน และส่งกลับไปหาผู้แจ้ง เพื่อพิจารณายกเลิกใบแจ้งซ่อม



1.3. การดูความสัมพันธ์ระหว่างใบแจ้งซ่อม และใบสั่งงาน

- 1) เมื่อใบแจ้งซ่อมถูกอนุมัติสร้างใบสั่งงาน สามารถดูความสัมพันธ์ระหว่างใบแจ้งซ่อม และใบสั่งงานจากแถบ Related Record

ใบแจ้งซ่อม (Service Requests)

Query Find Service Request Select Action

List View Service Request **Related Records** Log

Service Request: SR231000644 **แจ้งเปลี่ยน FRTU** Site: MEA Status: QUEUED

Point: Countering:

Related Tickets Filter 0 - 0 of 0

Related Record Key	Description	Class	Status	Relationship
There are no rows to display.				

Select Ticket New Row

Related Work Orders Filter 1 - 1 of 1

Work Order	Description	Class	Status	Relationship
W02310540	แจ้งเปลี่ยน FRTU	WORKORDER	WAPPR	FOLLOWUP

Select Work Order New Row