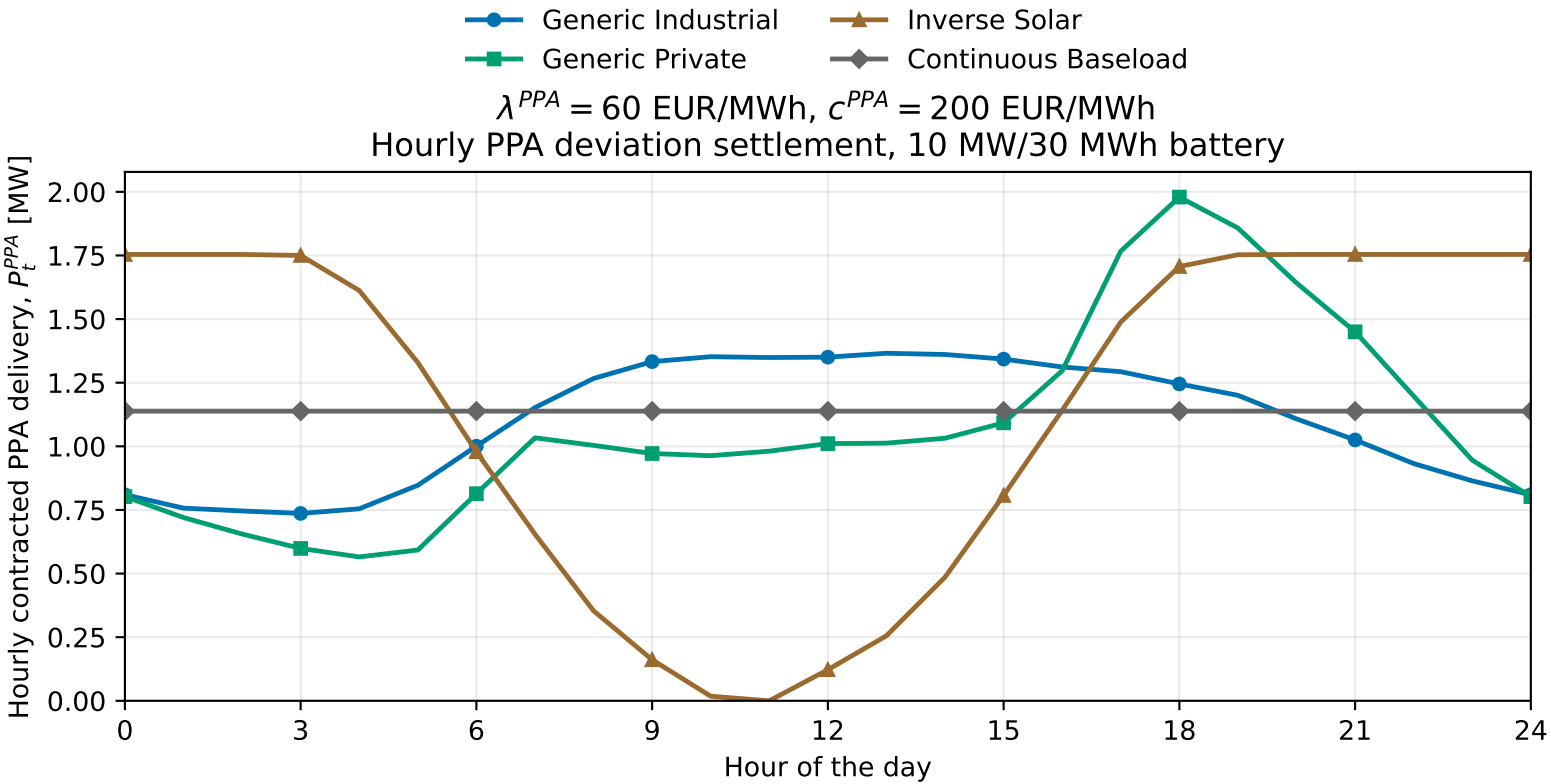
Generic Industrial
Generic Private
Inverse Solar
Continuous Baseload
$\lambda^{PPA} = 60$ EUR/MWh, $c^{PPA} = 200$ EUR/MWh
Hourly PPA deviation settlement, 10 MW/30 MWh battery
Hourly contracted PPA delivery, P_t^{PPA} [MW]
2.00
1.75
1.50
1.25
1.00
0.75
0.50
0.25
0.00
0
3
6
9
12
15
18
21
24
Hour of the day