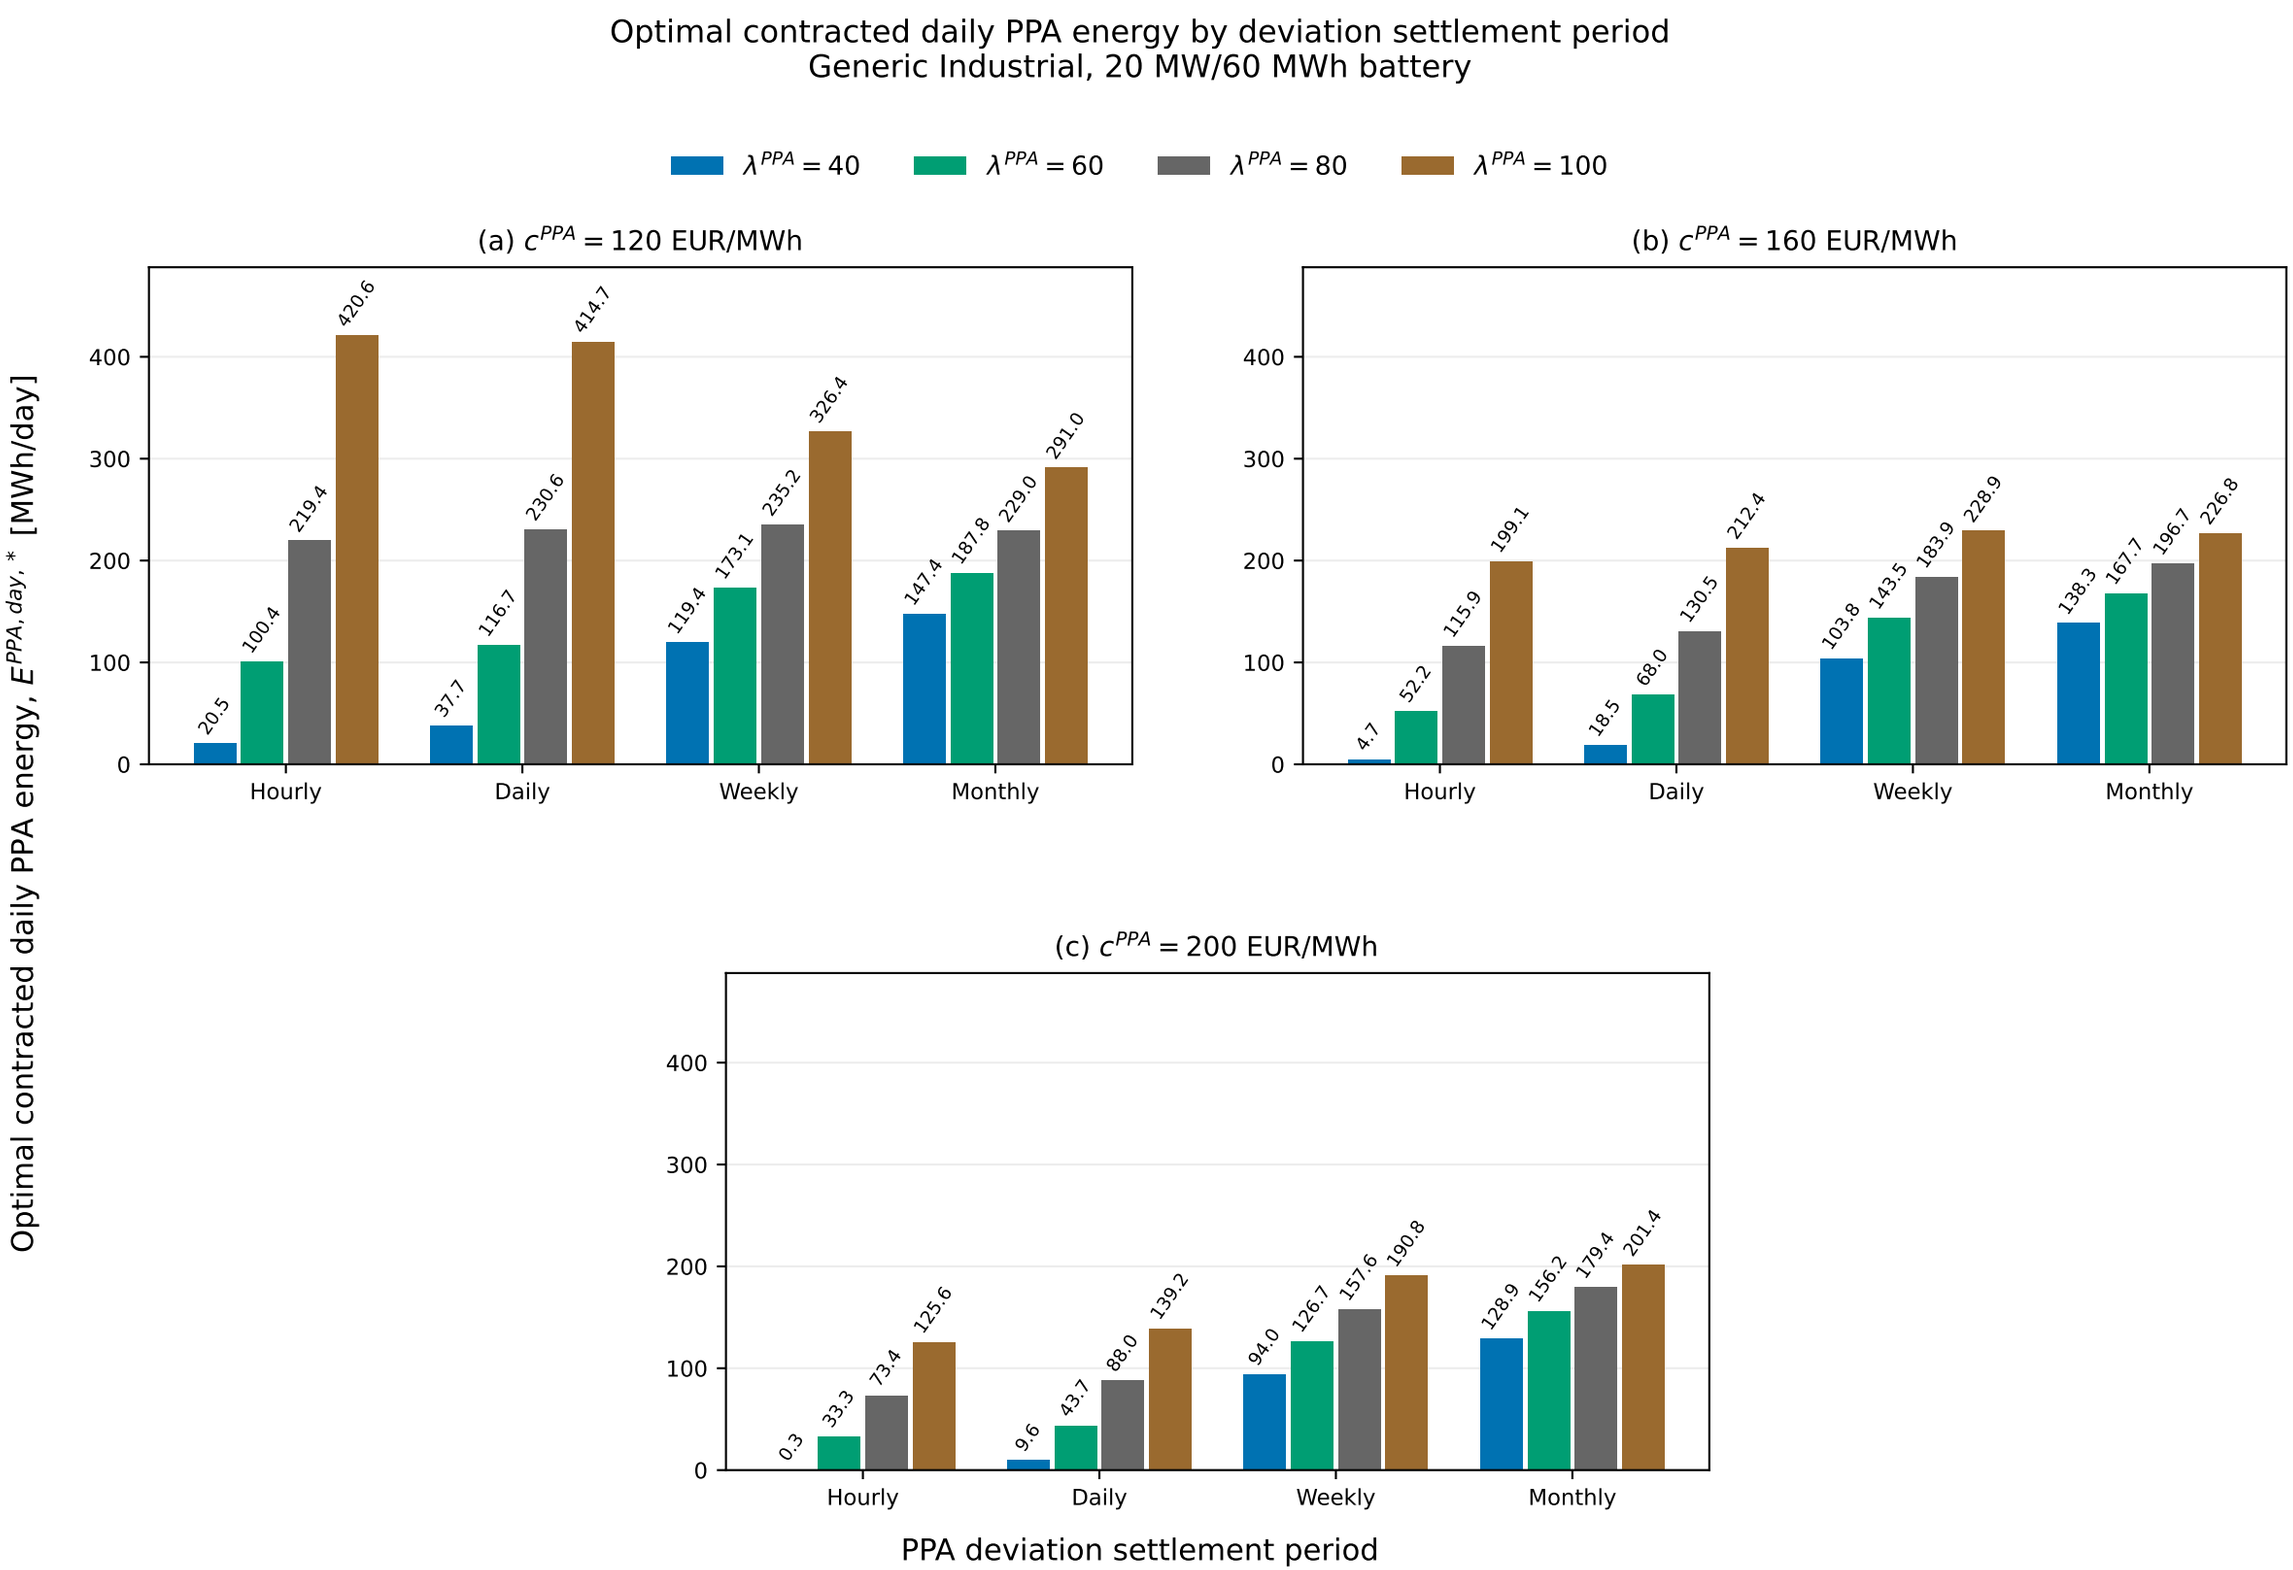
Optimal contracted daily PPA energy by deviation settlement period
Generic Industrial, 20 MW/60 MWh battery
$\lambda^{PPA} = 40$
$\lambda^{PPA} = 60$
$\lambda^{PPA} = 80$
$\lambda^{PPA} = 100$
(a) $c^{PPA} = 120$ EUR/MWh
(b) $c^{PPA} = 160$ EUR/MWh
(c) $c^{PPA} = 200$ EUR/MWh
Optimal contracted daily PPA energy, $E^{PPA,day,*}$ [MWh/day]
PPA deviation settlement period
Hourly
Daily
Weekly
Monthly
0
100
200
300
400
20.5
100.4
219.4
420.6
37.7
116.7
230.6
414.7
119.4
173.1
235.2
326.4
147.4
187.8
229.0
291.0
4.7
52.2
115.9
199.1
18.5
68.0
130.5
212.4
103.8
143.5
183.9
228.9
138.3
167.7
196.7
226.8
0.3
33.3
73.4
125.6
9.6
43.7
88.0
139.2
94.0
126.7
157.6
190.8
128.9
156.2
179.4
201.4