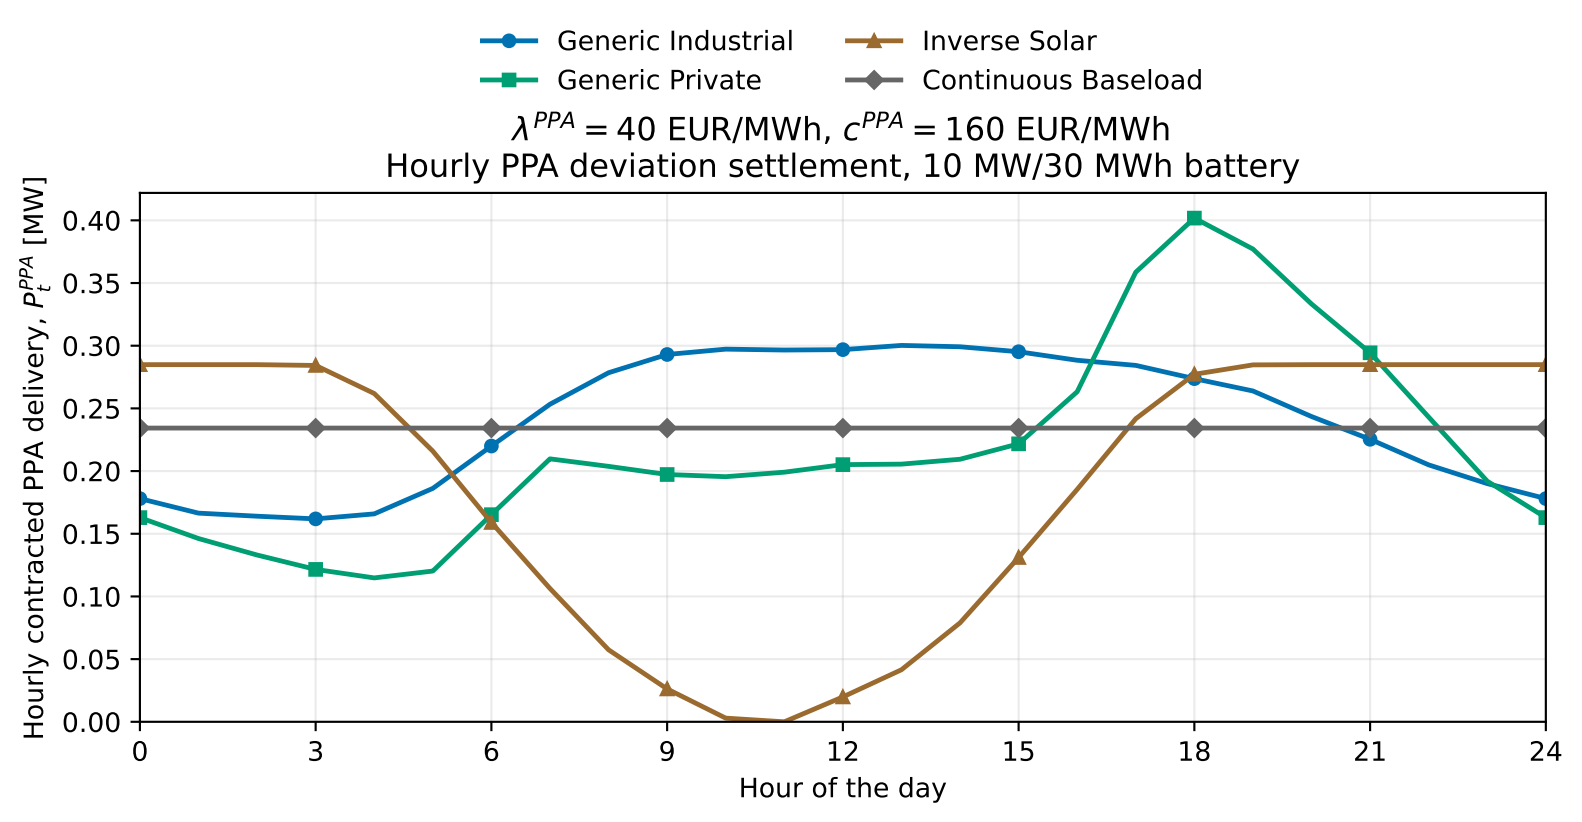
Generic Industrial
Generic Private
Inverse Solar
Continuous Baseload
$\lambda^{PPA} = 40$ EUR/MWh, $c^{PPA} = 160$ EUR/MWh
Hourly PPA deviation settlement, 10 MW/30 MWh battery
Hourly contracted PPA delivery, P_t^{PPA} [MW]
0.00
0.05
0.10
0.15
0.20
0.25
0.30
0.35
0.40
0
3
6
9
12
15
18
21
24
Hour of the day