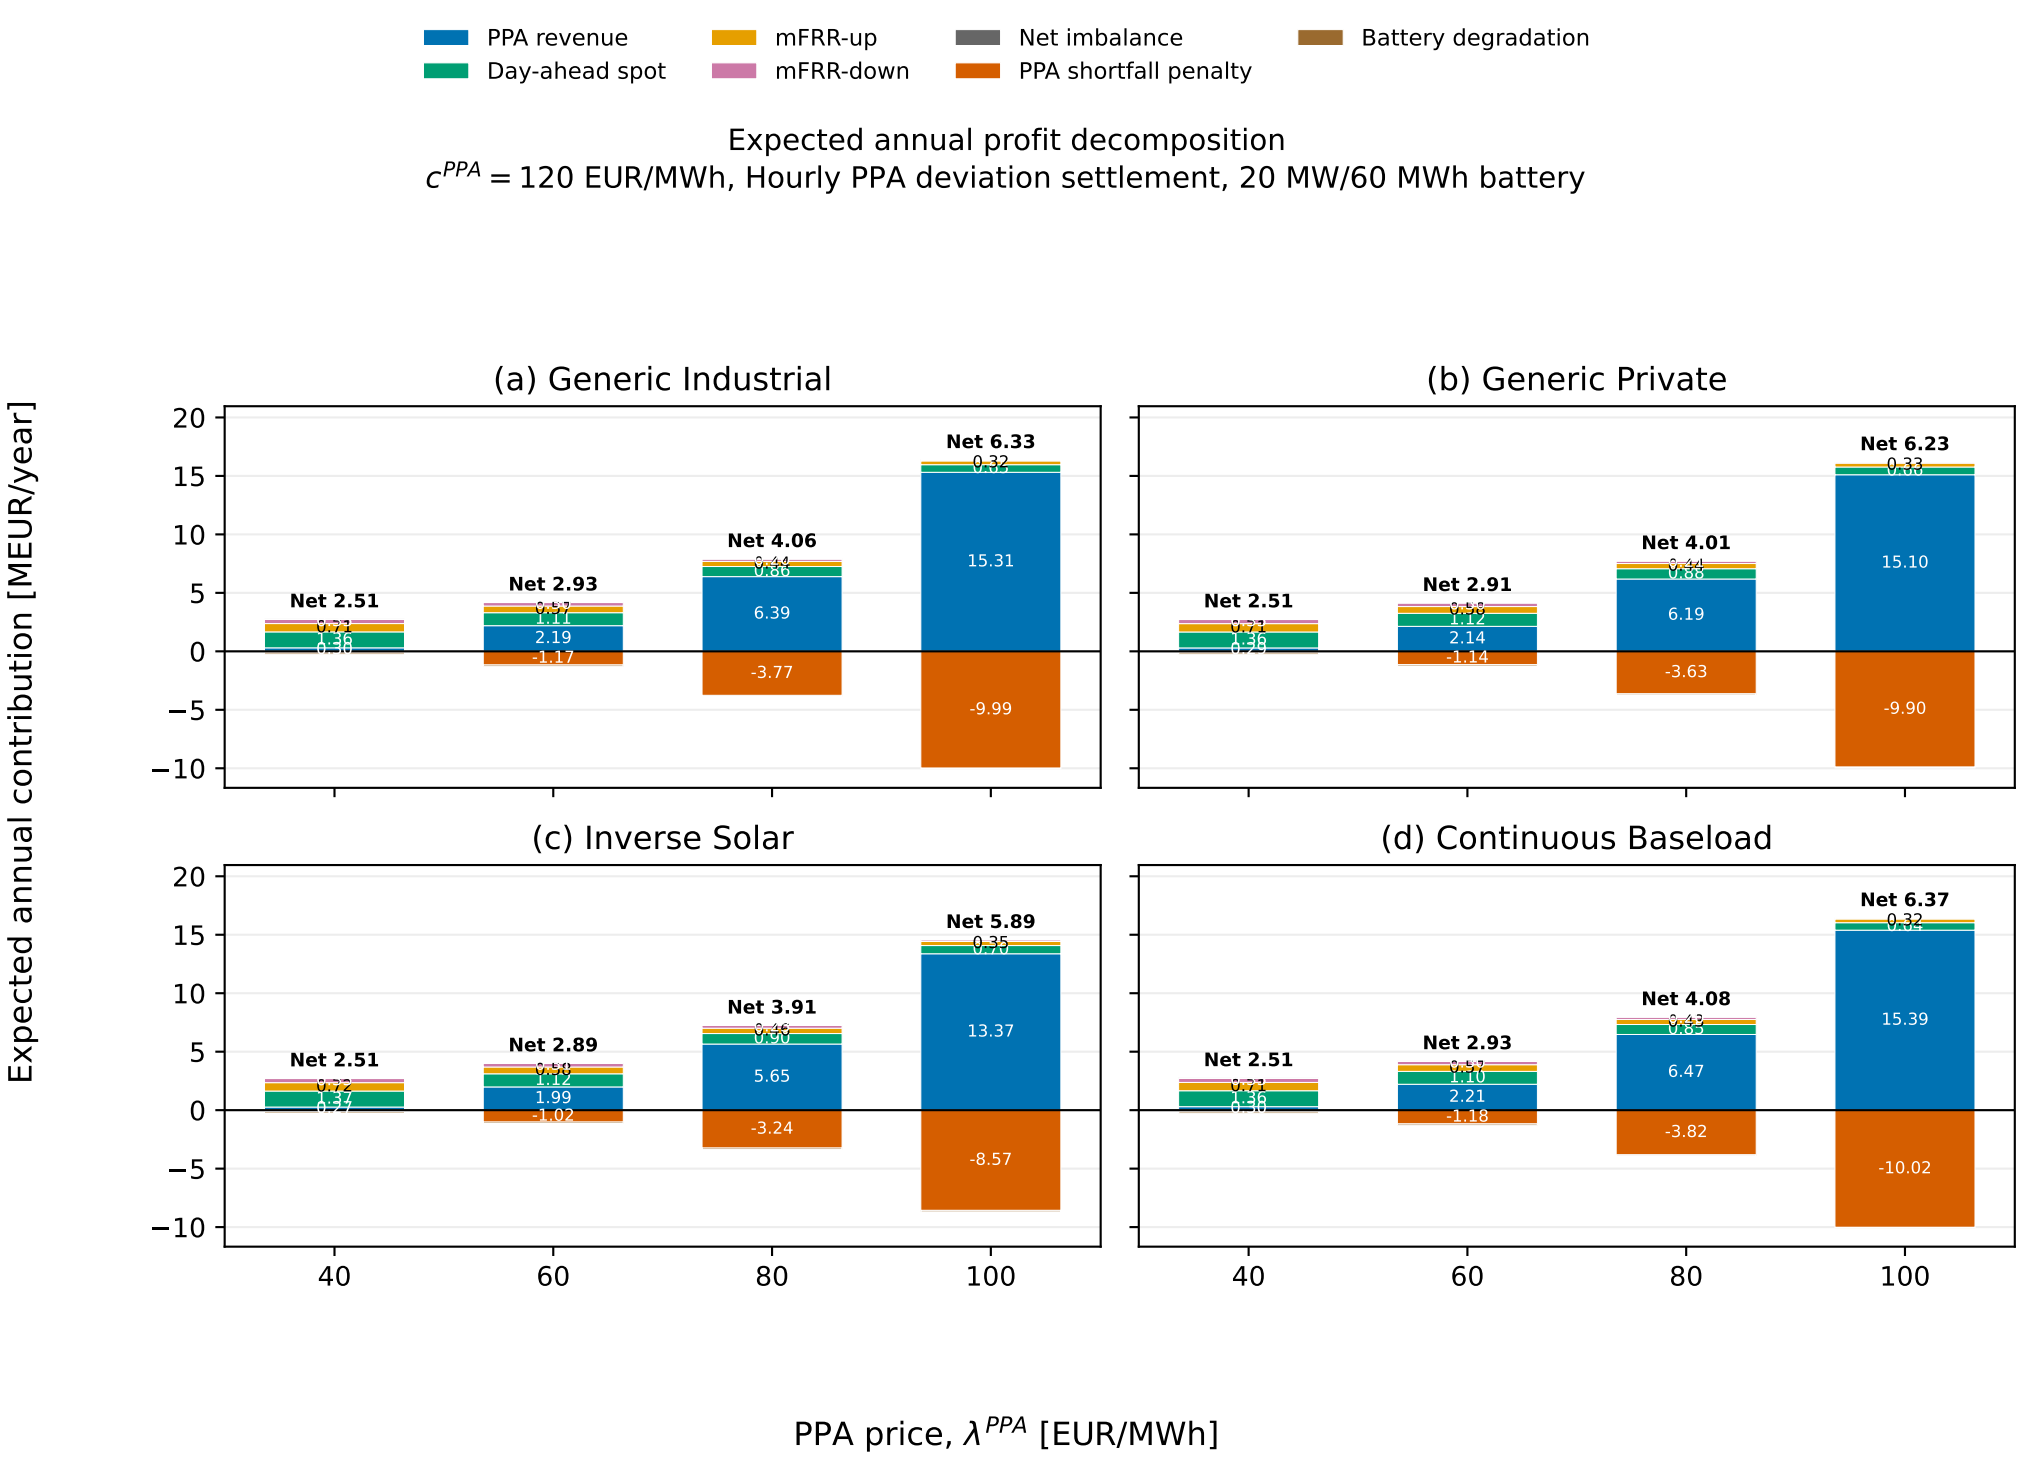
PPA revenue
Day-ahead spot
mFRR-up
mFRR-down
Net imbalance
PPA shortfall penalty
Battery degradation
Expected annual profit decomposition
c^{PPA} = 120 EUR/MWh, Hourly PPA deviation settlement, 20 MW/60 MWh battery
(a) Generic Industrial
(b) Generic Private
(c) Inverse Solar
(d) Continuous Baseload
Net 2.51
Net 2.93
Net 4.06
Net 6.33
Net 2.51
Net 2.91
Net 4.01
Net 6.23
Net 2.51
Net 2.89
Net 3.91
Net 5.89
Net 2.51
Net 2.93
Net 4.08
Net 6.37
15.31
6.39
2.19
1.11
-1.17
-3.77
-9.99
15.10
6.19
2.14
1.12
-1.14
-3.63
-9.90
13.37
5.65
1.99
1.12
-1.02
-3.24
-8.57
15.39
6.47
2.21
1.10
-1.18
-3.82
-10.02
Expected annual contribution [MEUR/year]
PPA price, λ^{PPA} [EUR/MWh]