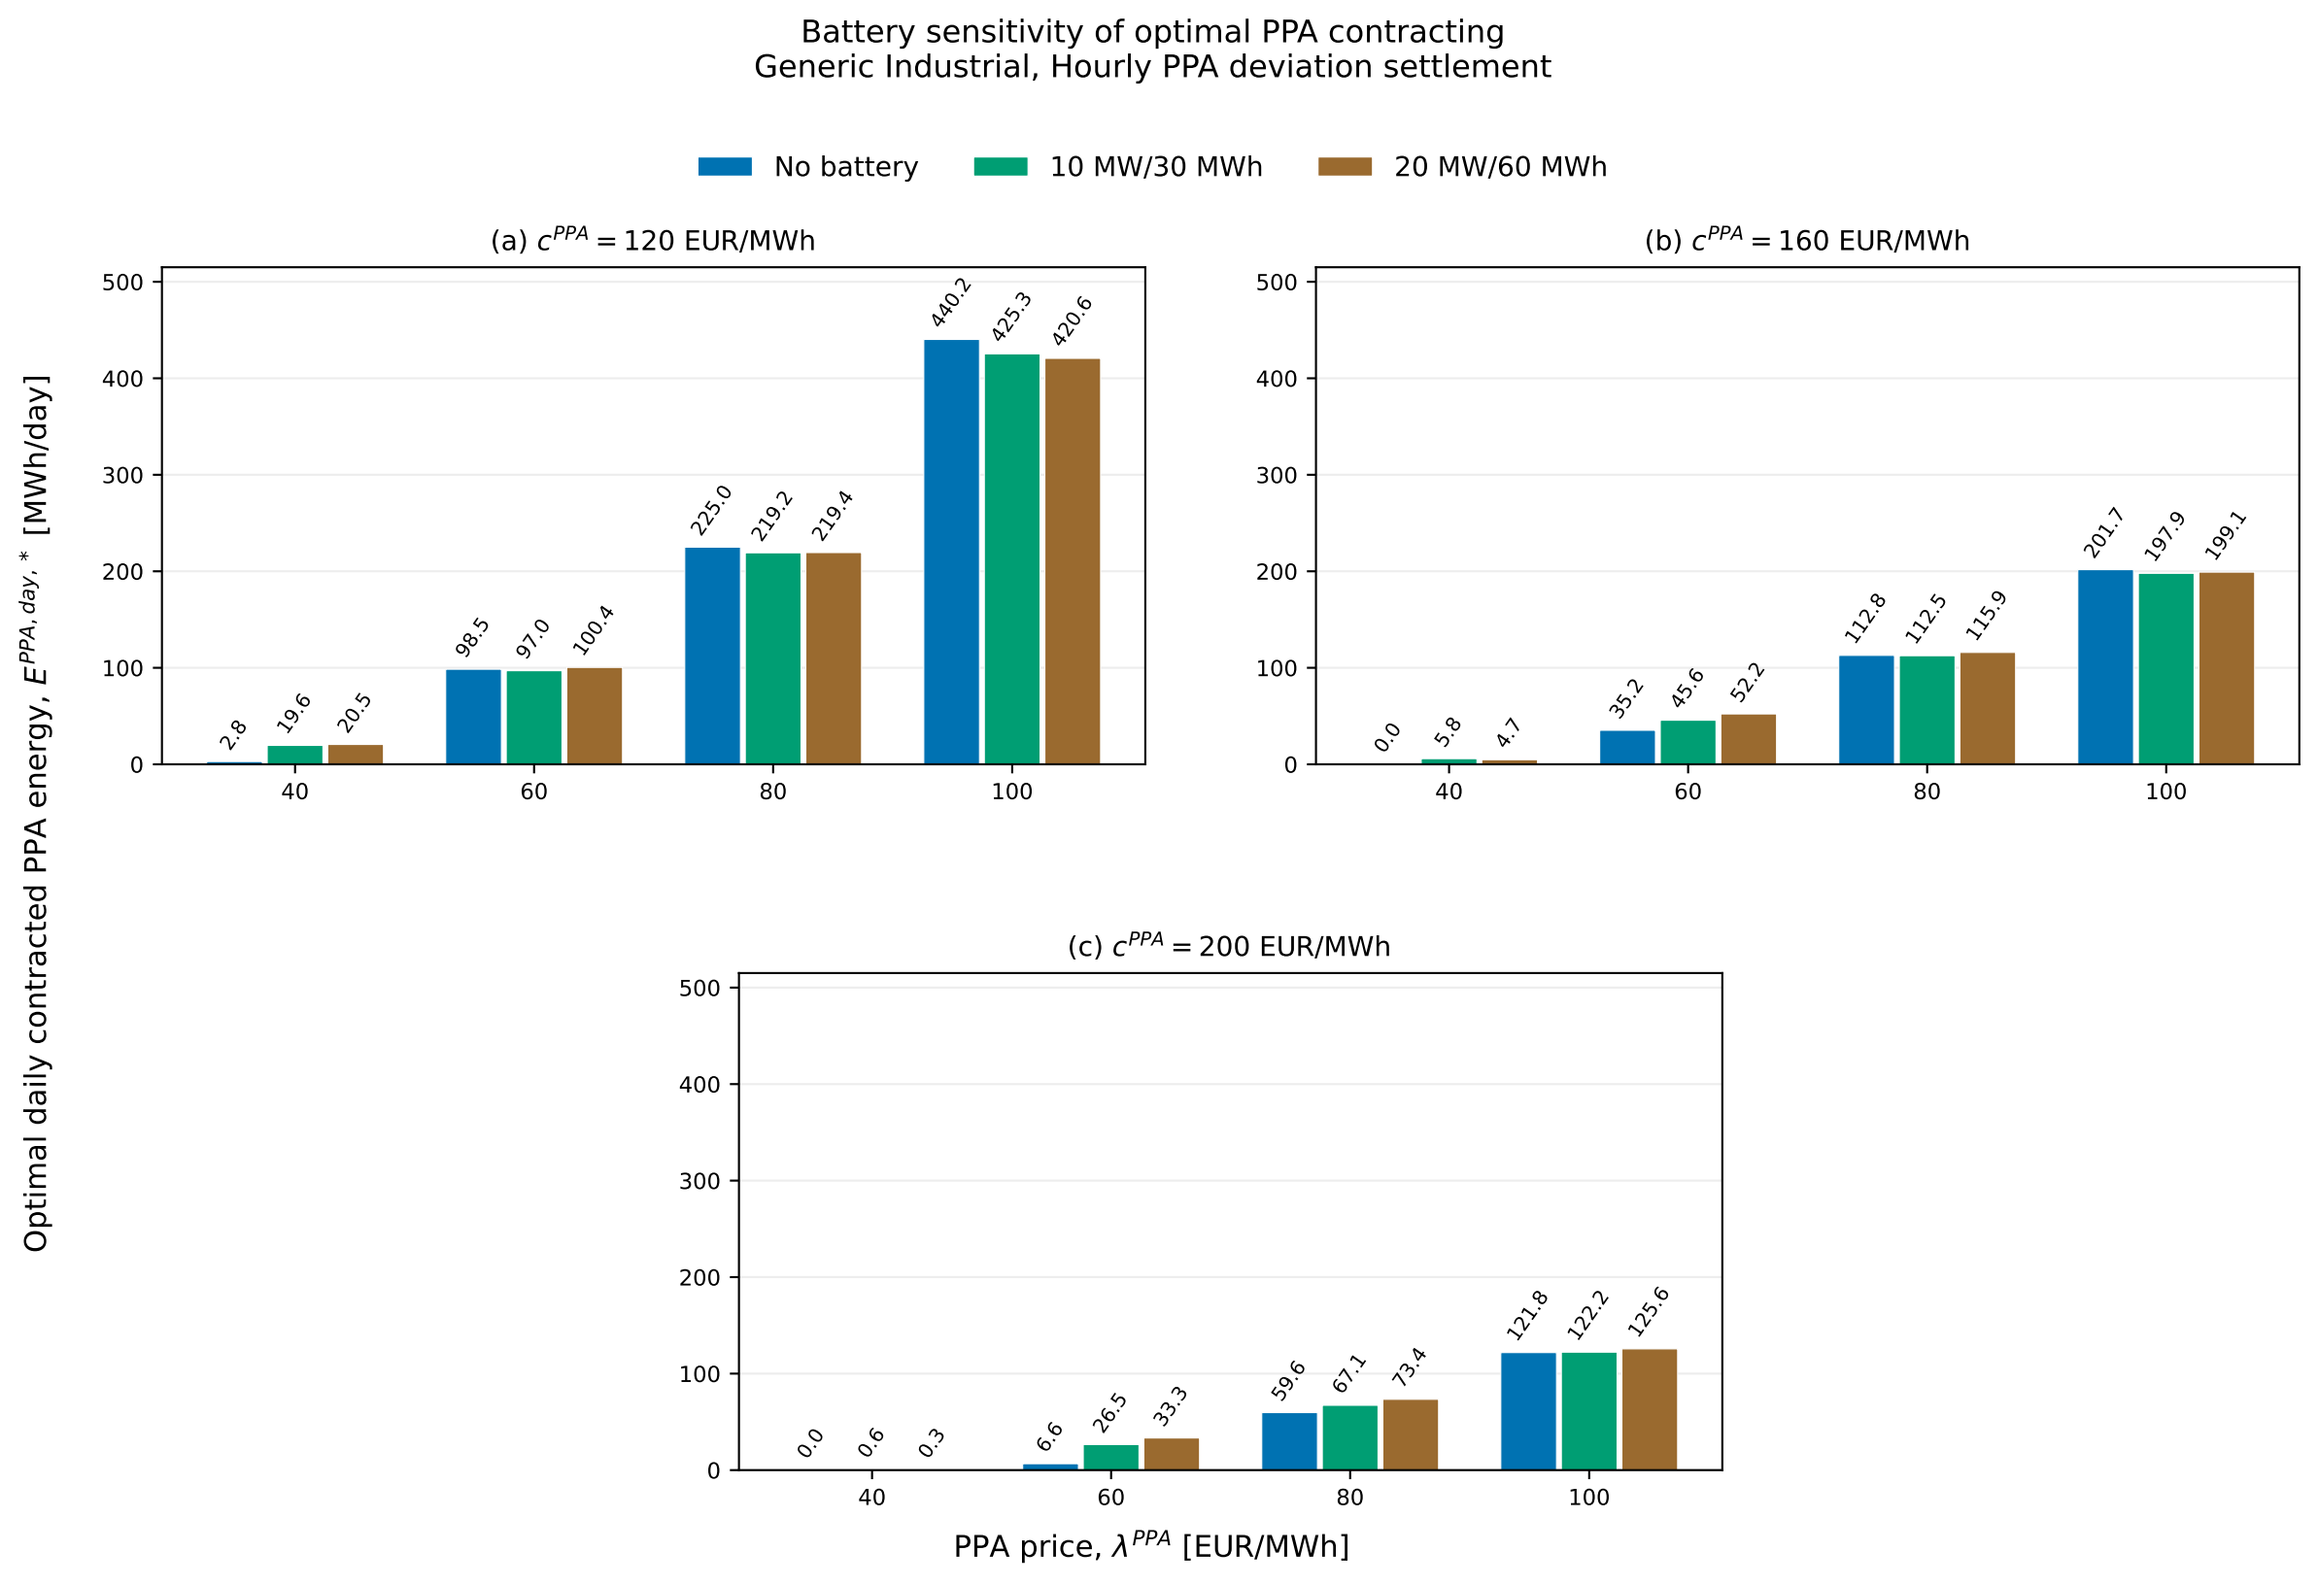
Battery sensitivity of optimal PPA contracting
Generic Industrial, Hourly PPA deviation settlement
No battery
10 MW/30 MWh
20 MW/60 MWh
(a) $c^{PPA} = 120$ EUR/MWh
(b) $c^{PPA} = 160$ EUR/MWh
(c) $c^{PPA} = 200$ EUR/MWh
Optimal daily contracted PPA energy, $E^{PPA,day,*}$ [MWh/day]
PPA price, λ^{PPA} [EUR/MWh]
0
100
200
300
400
500
40
60
80
100
2.8
19.6
20.5
98.5
97.0
100.4
225.0
219.2
219.4
440.2
425.3
420.6
0.0
5.8
4.7
35.2
45.6
52.2
112.8
112.5
115.9
201.7
197.9
199.1
0.0
0.6
0.3
6.6
26.5
33.3
59.6
67.1
73.4
121.8
122.2
125.6