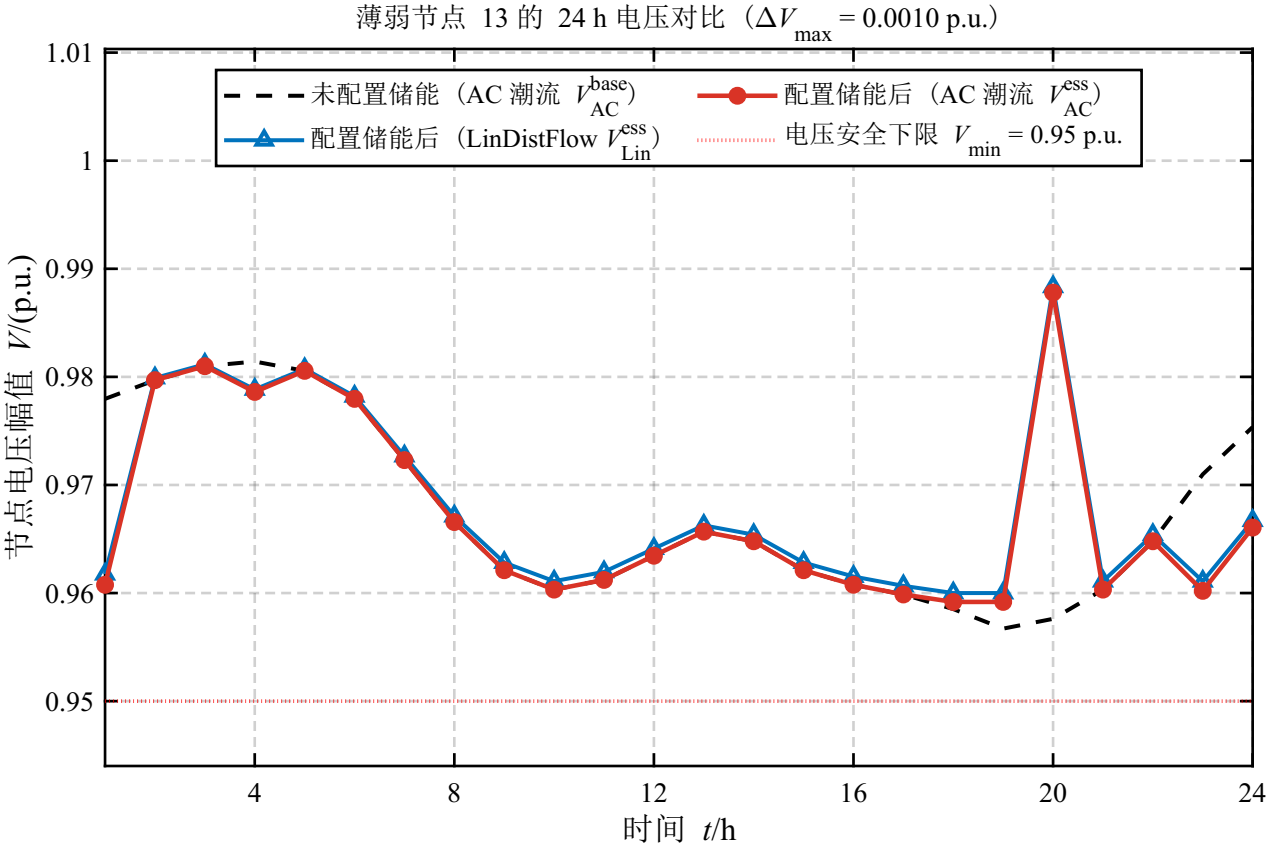
薄弱节点 13 的 24 h 电压对比（$\Delta V_{max}$ = 0.0010 p.u.）
未配置储能（AC 潮流 $V_{AC}^{base}$）
配置储能后（AC 潮流 $V_{AC}^{ess}$）
配置储能后（LinDistFlow $V_{Lin}^{ess}$）
电压安全下限 $V_{min}$ = 0.95 p.u.
节点电压幅值 $V$/(p.u.)
时间 $t$/h
1.01
1
0.99
0.98
0.97
0.96
0.95
4
8
12
16
20
24