


굴토심의 대상 및 제출서류 안내


■ 굴토심의 대상(착공신고 전)

- 깊이 10m 이상 또는 지하 2층 이상 굴착공사
- 높이 5m 이상 옹벽 설치공사
- 굴착영향 범위 내 석축·옹벽 등이 위치하는 지하 2층 미만 굴착공사로서, 석축·옹벽 등의 높이와 굴착 깊이의 합이 10m 이상인 공사
- 굴착 깊이의 2배 범위 내(경사지의 경우 수평투영거리) 노후건축물이 있는 경우
※ 노후건축물: RC조 등의 경우 30년 경과, 조적조 등의 경우 20년 경과된 건축물
- 굴착 깊이의 2배 범위 내 높이 2미터 이상 옹벽·석축이 있는 경우 등
- 변경심의 대상: 흙막이공법, 굴착계획, 옹벽설치계획 변경으로서, 경미한 변경에 포함되지 않는 공사


(서울특별시 공고 제2016-1770호(2016.9.1.) 참조)

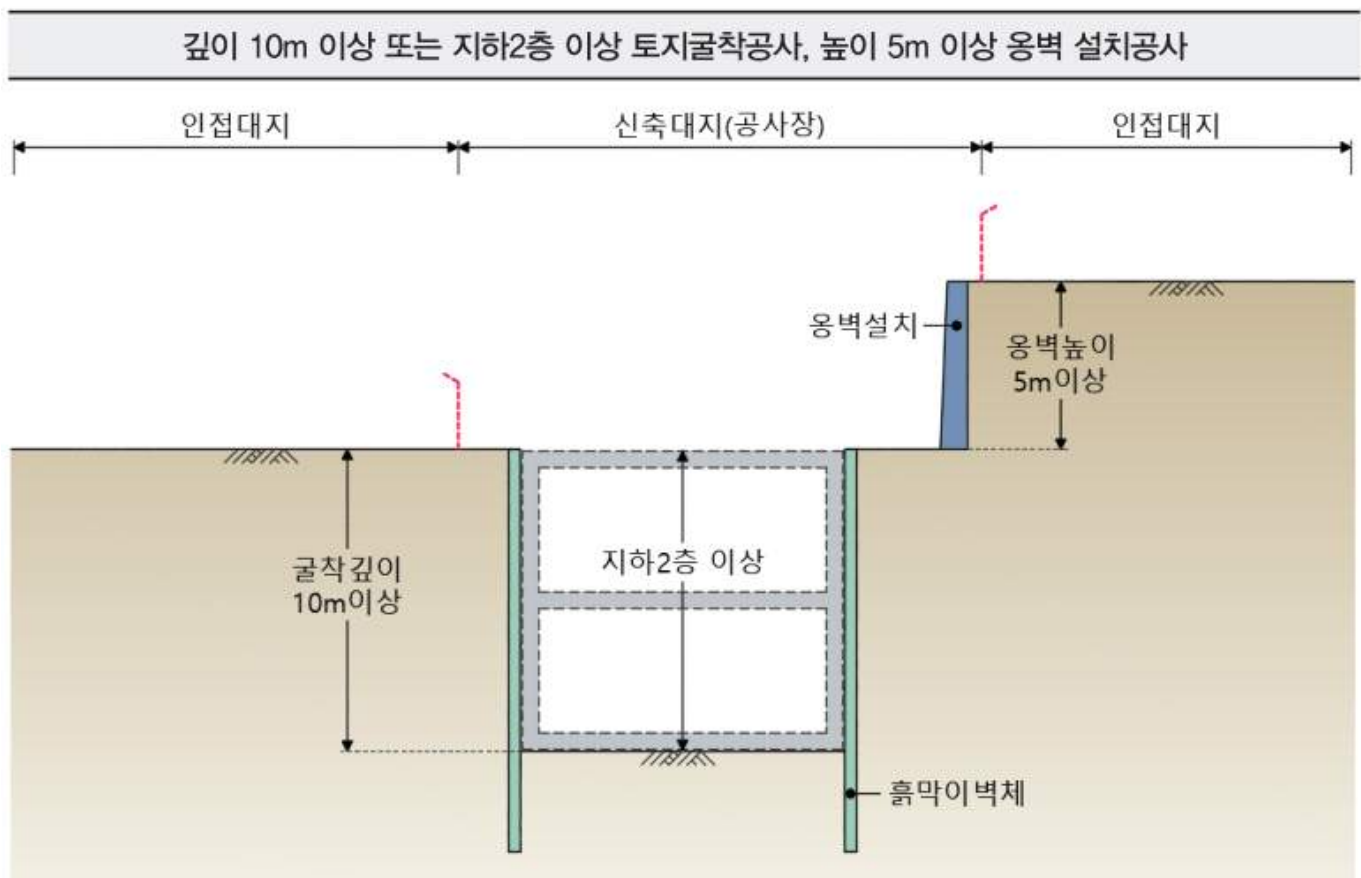

토질상태, 지하수위, 굴토계획 등 해당 대지의 현장여건에 따라
 허가권자가 굴토심의가 필요하다고 판단하는 공사
 굴착깊이의 2배 범위 내 노후건축물이 있거나 높이 2m 이상 옹벽·석축이 있는 공사

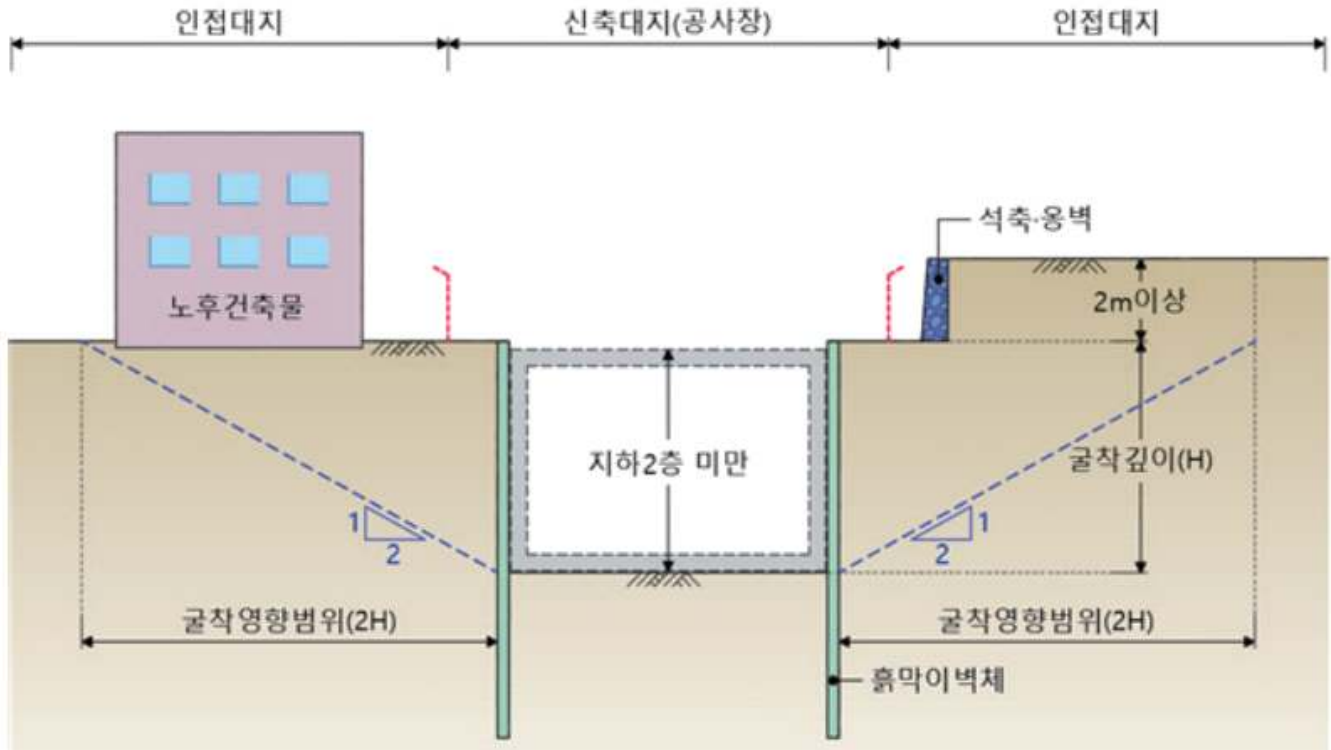

굴착 영향범위 내 석축·옹벽 등이 위치하는 지하2층 미만 굴착공사로서
 석축·옹벽 등의 높이와 굴착깊이의 합이 10m 이상인 공사

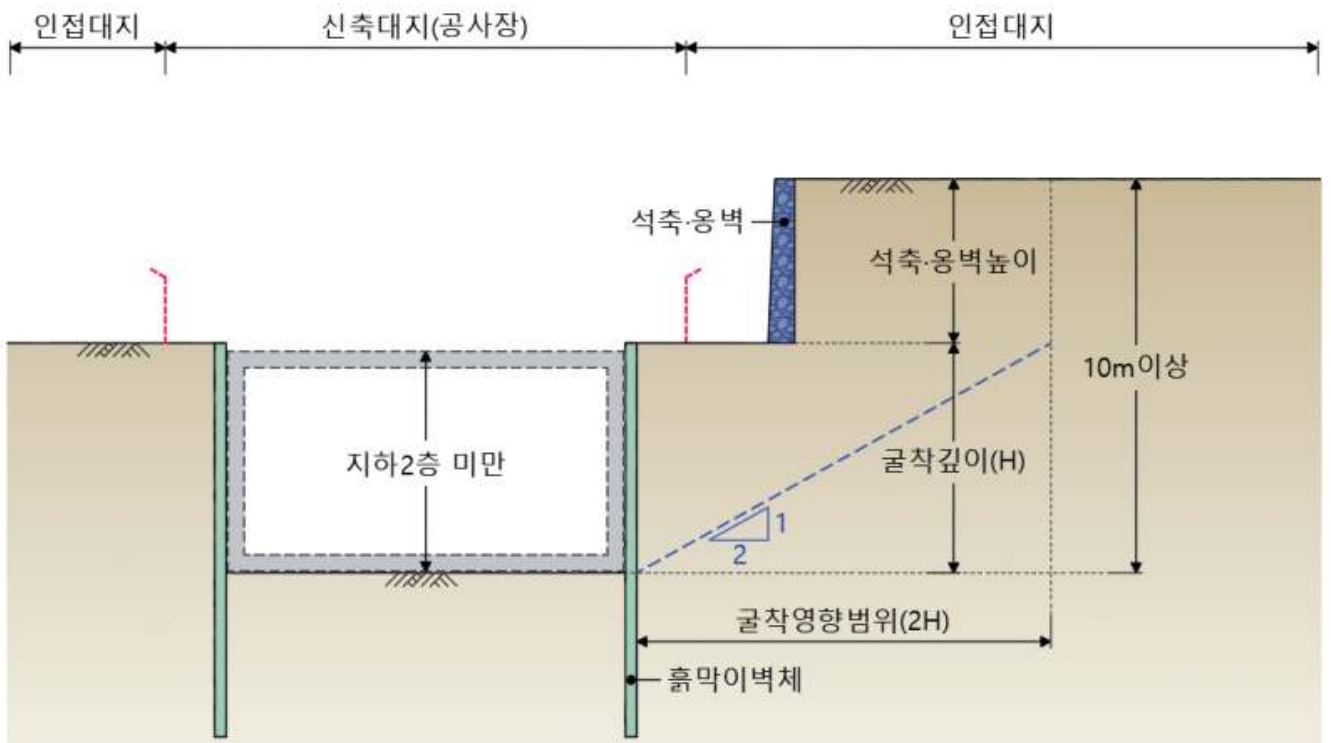

※ 변경심의 대상(서울특별시 공고 제2016-1770호(2016.9.1.) 참조)

1) 흙막이 공법(벽체, 지보, 차수 및 지반보강) 변경

- 벽체공법 변경 시
- 지보공법 변경 시(역타공법간의 변경 포함)
 - ※ 단, 동일공법 규격상향은 제외하고, 규격하향은 서면처리
- 차수 및 지반보강공법 변경 시(공법을 제외하거나 축소 시행하는 경우 포함)
 - ※ 단, 전체 대상구간의 10% 이내 변경은 경미한 변경
 - ※ 단, 주입재료를 동등 이상의 성능으로 변경하는 경우는 제외
 - ※ 단, 당초 공법보다 차수효과가 우수한 공법으로 개선하는 경우 제외

2) 굴착계획 변경

- 굴착 깊이 2m이상 추가 굴착 시 ※ 단, 부지 내 소규모구간은 제외
- 굴착범위 확대로 인접 건축물 및 구조물(지상, 지하) 근접 시공에 따른 설계변경을 수반하는 경우(굴착 평면계획 변경 포함) ※ 단, 굴착 확대범위는 10%이상에 한함.

3) 옹벽 종류 및 높이 변경

- 옹벽종류 변경 시 (L형옹벽 → 역 L형옹벽 등)
- 옹벽높이 1m이상 추가 시

4) open-cut공법 적용구간 사면구배 변경

- ※ 단, 대지경계선 인접구간으로 한정하고, 부지 내 비탈면은 지반관찰 결과에 따라 처리

5) 심의 의결사항 변경 및 미 이행

6) 기타사항: “기타 설계변경” 또는 “공사장 주변상황의 변동”에 따라 굴토공사의 안전성 저하가 우려되는 경우

※ 경미한 변경 대상 : 상기 변경심의 대상 외 사항

■ 굴토심의 제출서류

1. 굴토심의도서

순서	도면명	표시하여야 할 사항	비고
1	표 지	▶ 제목 : ex. 000 사업 굴토심의 (성동구 00동 00번지 00호)	
2	도면목록표		
3	위치도 및 현장사진	▶ 사업대지 현황사진 및 주변 사진 첨부	
4	사업개요	▶ 지역/지구, 건축규모 등 사업개요 기재 ▶ 토공사 설계개요 별도기재 (공법, 굴착규모 및 사용재료 등) ▶ 재건축, 지구단위계획수립대상 건축물, 타심의를 득한 건축물의 경우 사업추진경위 추가 기재	
5	배 치 도	▶ 건축물 배치현황, 도로, 주차출입구 및 동선, 신청대지 및 인접지 대지레벨 등 표시	
6	현황측량도		
7	주위시설물 현황도	▶ 주위건물, 도로, 구조물 등 현황도 및 영향검토서 (여건에 따라 별권(A4)으로 이동 가능)	
8	지장물 현황도	▶ 상·하수도, 전기, 가스, 전화 등의 매설물	
9	흙막이 평면도		
10	흙막이 단면도	▶ 지반 형태에 따라 2면 이상 첨부 ▶ 도면 상부 우측 Key Plan 삽입하여 어느 부분 단면인지 표기	
11	흙막이 전개도	▶ 도면 상부 우측 Key Plan 삽입하여 어느 위치 전개도인지 표기	
12	주요부분 상세도		
13	옹벽 구조도면	▶ 해당 시	
14	계측계획 평면도		
15	계측기 상세도		

2. 굴토계획 심의 검토 의견서, 흙막이 구조 계산서, 지반조사보고서 등은 별권으로 작성·제출

■ 관련서식

건축(굴토)계획 심의 신청서									
건축주		성명 (법인명)			주민등록번호 (법인번호)				
		주소	(전화번호 :)						
건축 설계자		성명			면허번호				
		사무소명			등록번호				
		주소	(전화번호 :)						
토목 설계자	설계자	주소			기술용역 등록번호	제 호			
		사무소명		전화		대표			
		책임기술사	(인)	전문분야					
	지질 보고서 작성자	주소			기술용역 등록번호	제 호			
		사무소명		전화		대표			
		책임기술사	(인)	전문분야					
대지조건		위치							
		도시계획	지역 :		지구 :		기타 :		
		대지면적	m^2		전면도로폭		m		
건축물 규모		용도		연면적	m^2	지하층면적	m^2		
		층수	지상 : 층, 지하 : 층				최고높이	m	
공사내용		굴착깊이	m	흙막이 공법	벽체공법				
		옹벽높이	m		지보공법				
					차수 및 지반보강				
위와 같이 신청합니다.									
					2022. . .				
					신청인	(인)			
성동구청장 귀하									
첨부서류 : 1. 굴토심의 PPT 1부.(도서 및 보고서 주요내용 수록) 2. 굴토심의 도서 2부 (건축개요, 대지조성 및 토지굴착계획, 주변시설물 현황도(건물,도로,구조물 등) 및 영향검토서, 지하매설물 현황도(상.하수도, 전기, 가스, 통신 등), 지반조사내용, 흙막이공법 선정사유, 흙막이도면(평면도, 단면도, 전개도, 주요부분 상세도 등), 굴착 및 해체시공 순서도, 시방서 및 계측계획서, 옹벽 구조도면(해당할 경우 작성) 3. 지반조사 보고서 2부 4. 흙막이 설계보고서 2부 5. 기타(지하철 및 지하구조물 영향검토 결과 등)									

건축(굴토)계획 심의 검토의견서(예시)

대지위치					
건축주		지역·지구			
대지면적	m^2	건폐율	%	용적율	%
건축면적	m^2	연면적	m^2	층 수	지하 층/지상 층
건물용도		공사종별	신축 등	굴착깊이 (옹벽높이)	m
이전심의사항 : <u>신규</u> , 재심 등					
검 토 사 항					
대지현황	테헤란로와 영동대로의 교차지점인 지하철 삼성역에 접함				
건축규모	층수	지상 17층, 지하 5층	동 수	5개동	
			세대수	1,000세대	
최대굴착	28.2m				
압 반	풍화암 -17.4 ~ 28.9m, 연암 -18.8 ~ 30.0m 경암-				
지하수위	-12.4m (시추완료일 : 2004. 5.5)				
흙 막 이 공 법	벽체공법	북.동측 : Slurry Wall + R. C. D 남.서측 : C.I.P 공법			
	지보공법	Top Down			
	차수 및 지반보강	북.동측 : M.S.G 공법 남.서측 : L.W 공법			
검토의견		○ 지하굴토의 Top down 공법의 굴토깊이, 시공성, 하중조건 등에 따른 건축위원회 굴토심의(자문)상정 코자 합니다. 2022. . .			