


Figure 3: Situation géographique du tracé de la ligne dans les régions de Kayes et Koulikoro

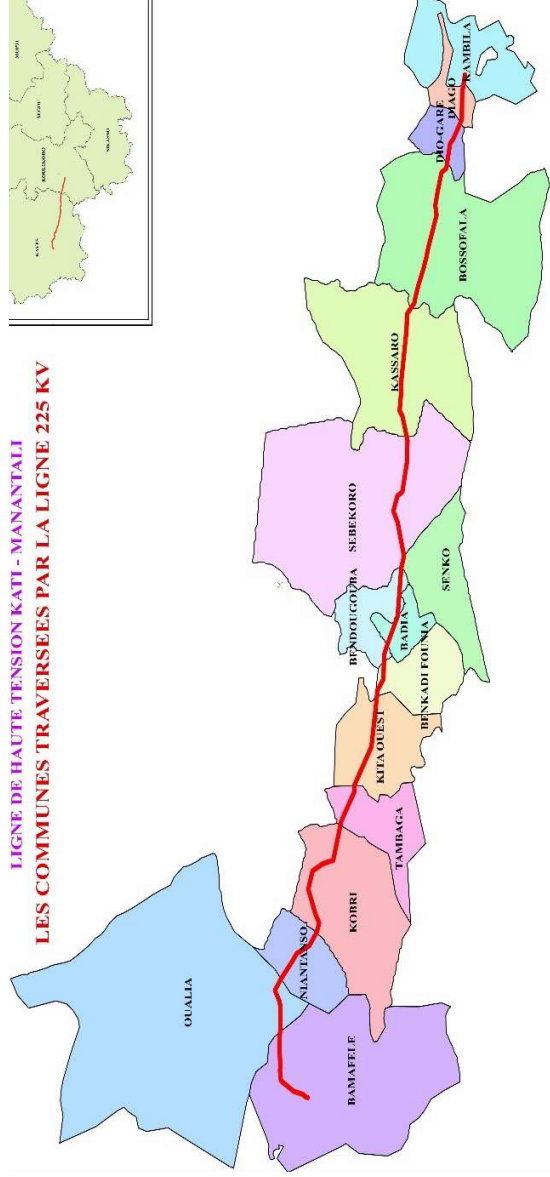

En plus des figures, ce tableau ci-dessous identifie les localités traversées par la ligne dans les 2 régions et les 3 cercles :

Tableau 1 : Longueurs par entité administrative et la liste des localités affectées par le projet

CERCLE		COMMUNE		LOCALITÉS AFFECTÉES
NOM	LONGUEUR (KM)	NOM	LONGUEUR (KM)	
RÉGION DE KAYES 219,850 KILOMÈTRES				
Bafoulabé	35,619	Bamafélé	18,518	Manantali; Bandjougoutinti; Liliko;
		Oualia	13,100	Néant
		Diokeli	4,56	Talikoto
Kita	184,231	Niantanso	16,626	Toumadjima; Diakafé; Niantanso; Fangaoura
		Kobri	32,001	Neroumba ; Djonfacourou ; Diagala ; Kobri ; Nantela
		Tambaga	10,463	Kourounouna; Koboronto;
		Kita Ouest	23,286	Faragueto; Massala; Horongo; Koféba; Fodebougou; Bankassi
		BenkadiFouni	268 mètres et 4,841	Farabagoro; Bogoto
		Bendougouba	15,209 et 4,752	Kongossaba; Makodji; Sekoto; Sougaroula; Kiéniékola; Dialakoni
		Badia	5,316	Kouroundji; Yilimalo
		Senko		Neant
		Sebekoro	32,895	Badinko; Bankassibougou; Nienkoleya; Kouleko; Sangarebougou; Kobakoro;
		Kassaro	35,159	Sebekoro; Manambougoukoura; Kassaro; Mossobani; Noumoubougou; Lindji; Soribougou
Koulikoro 59,656 Kilomètres				
Kati	59,656	Bossofala	36,719	Néguéla; Dialakoro; Ziranikoro;

				Zanandiédo; Djinina
	Dio-Gare	10,870		Bamabougou; Dioba; Magnambougou
	Diago Kambila	7,976 4,091		Djéni; Tiètimbougou Kambila

1.1.2.2 Description du projet

Le projet Manantali II est un projet de travaux de remise en état de renouvellement et renforcement de capacités des installations du patrimoine énergie de la SOGEM. Il se traduit par l'engagement et la volonté de la SOGEM à favoriser la production et le transport de l'énergie électrique entre les États membres (Mali, Mauritanie et le Sénégal) par la densification de son réseau à travers la réalisation de centrales, de lignes et de complexes hydroélectriques.

• Lignes 225 KV

Les lignes 225 KV que la SOGEM envisage de construire s'étendent sur une distance de 279 km entre le poste de Manantali et celui de Kati (Kambila). C'est ce tronçon fait l'objet de ce présent Plan d'Action de Réinstallation.

La nouvelle ligne sera installée en parallèle le long de la ligne existante sur 243 km, C'est seulement à partir de Kita que le tracé se détache de la ligne existance.

Photo 1 : image d'illustration de la ligne



• Postes de transformation

Deux nouveaux postes de transformation seront construits dans ce projet. Il s'agit des postes de Kambila (Cercle de Kati) et le poste extension de Manantali (situé à 1,5 km du poste existant). Ala fin des travaux, ces deux postes feront partie des ouvrages communs de l'OMVS comme le sont les postes de Kita et de Kodialani (ligne existante Manantali Bamako).

La construction et l'exploitation des postes de transformation impliquent aussi l'acquisition de terrains et peuvent théoriquement nécessiter une expropriation et la réinstallation de personnes. L'usage du terrain sur lequel sera construit un poste de transfo sera exclusivement réservé au poste. Les terrains se trouvant à l'intérieur de l'emprise des postes sont perdus de façon définitive et les bâtiments qui pourraient s'y trouver seront démantelés et réinstallés ailleurs à proximité.

Les dimensions considérées de l'emprise des nouveaux postes sont de 300 m X 300 m (9 ha). La superficie totale de l'emprise du poste inclut la superficie clôturée, occupée par les

installations électriques et une zone tampon de 50 m en périphérie, à l'extérieur de la partie clôturée du poste dans laquelle se trouvent les installations électriques. Les biens se situant dans l'emprise des postes de transformations de la ligne Manantali-Bamako ont été d'indemnisés.

Photo 2 : Poste de transformation de Kati



- **Les types de pylônes**

Les pylônes proposés pour les lignes 225 KV sont tous bi ternes de type à treillis métalliques autoportants. Ces pylônes utilisent de l'acier de catégorie structurale composée de profilées laminées en « L », ou cornières, pour les membrures et de laminés plats pour les goussets d'assemblages. Toutes les pièces assemblées sur le chantier sont boulonnées. Ainsi, il y a deux types de pylônes retenus pour la réalisation des lignes 225.

- Pylônes d'alignement : 10 X 10 m soit 100 m²
- Pylônes d'angle : 12 X 12 m soit 144 m²

- Emprise des lignes 40 m de largeur c'est-à-dire 20 m de part et d'autre de l'axe de la ligne

A la fin des travaux, les terres situées sous les pylônes seront définitivement perdues par les propriétaires de ces champs. C'est ainsi que le projet versera intégralement une compensation à chaque propriétaire dont la parcelle devra abriter un pylône pour perte définitive de terre