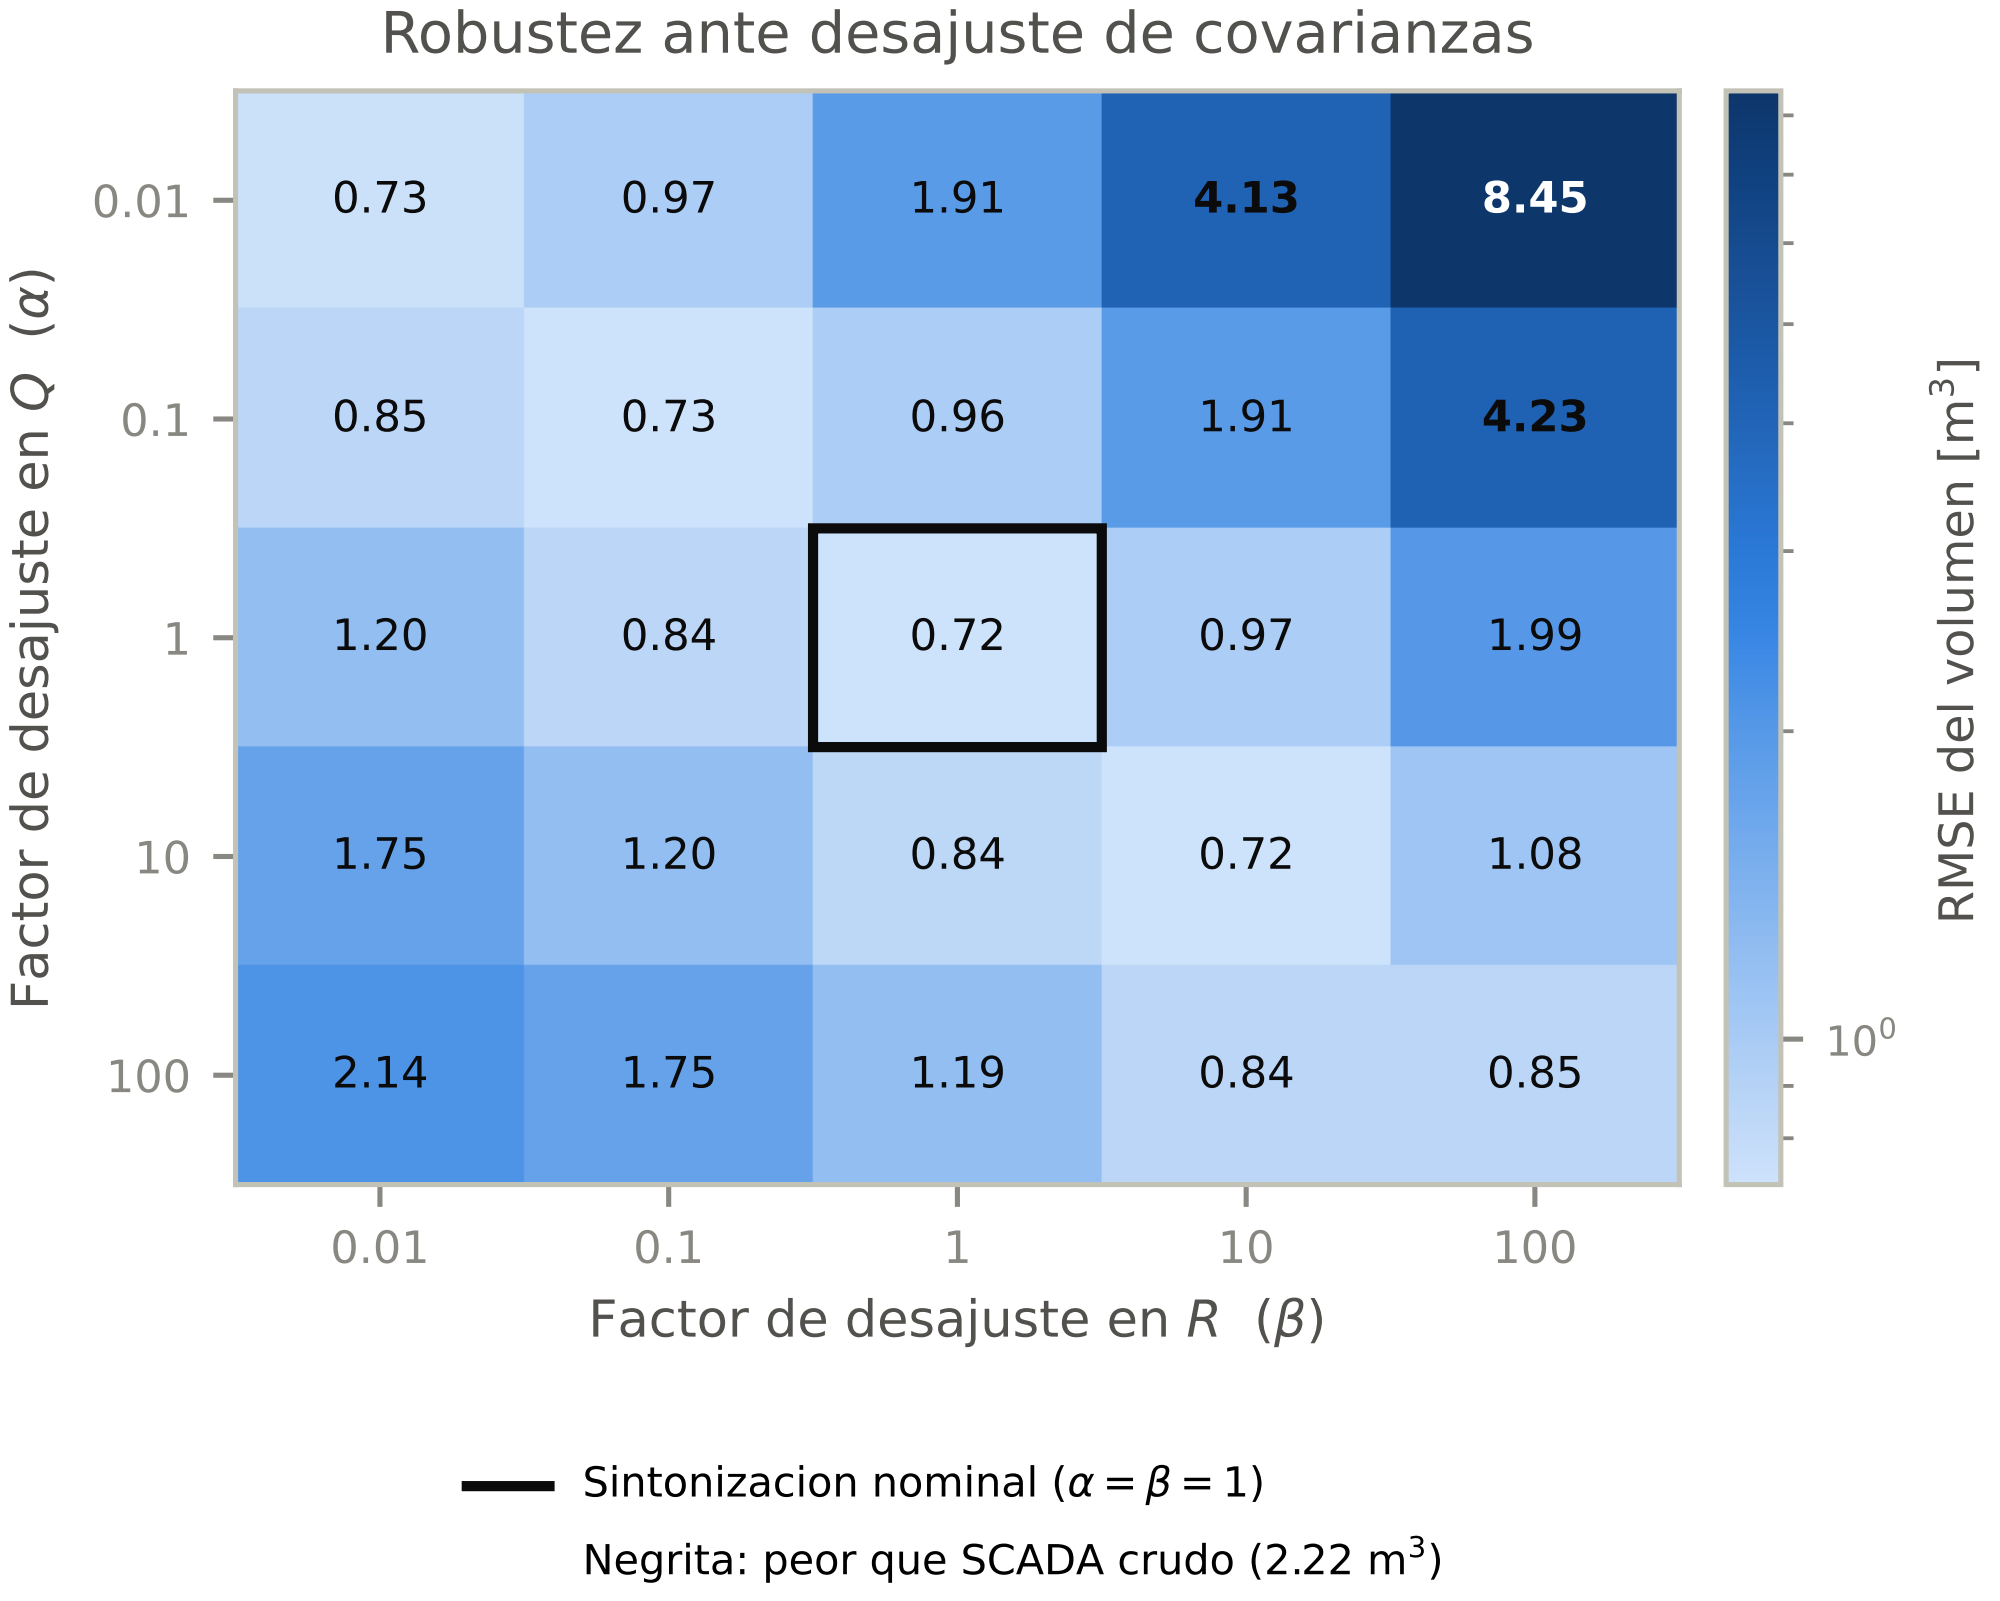
Robustez ante desajuste de covarianzas
Factor de desajuste en Q (α)
0.01
0.1
1
10
100
0.73
0.97
1.91
4.13
8.45
0.85
0.73
0.96
1.91
4.23
1.20
0.84
0.72
0.97
1.99
1.75
1.20
0.84
0.72
1.08
2.14
1.75
1.19
0.84
0.85
0.01
0.1
1
10
100
Factor de desajuste en R (β)
RMSE del volumen [m^3]
10^0
Sintonizacion nominal ($\alpha = \beta = 1$)
Negrita: peor que SCADA crudo (2.22 m^3)