

Отчёт по вибродиагностике ВЭУ

1. Параметры турбины


Параметр	Значение	Единица
Мощность	2668.0	кВт
Частота вращения	1120.0	об/мин
Скорость ветра	0.0	м/с
Накопленная выработка	22365986.0	кВт·ч

2. Состояние датчиков


Датчик	НЧ RMS	ВЧ RMS	ВЧ(ф) RMS	Зона
Датчик 1	0.3328	0.0554	0.0846	A
Датчик 2	1.3467	0.0225	1.2103	B
Датчик 3	2.9696	0.0391	2.7062	C
Датчик 4	3.1035	0.2626	2.5910	C
Датчик 5	4.5225	0.1840	3.5602	C
Датчик 6	2.8233	0.1044	1.4267	C
Датчик 7	3.3864	0.1178	1.1142	C
Датчик 8	5.1050	0.1062	1.8456	D

3. Графики вибрации


Временной ряд (НЧ)

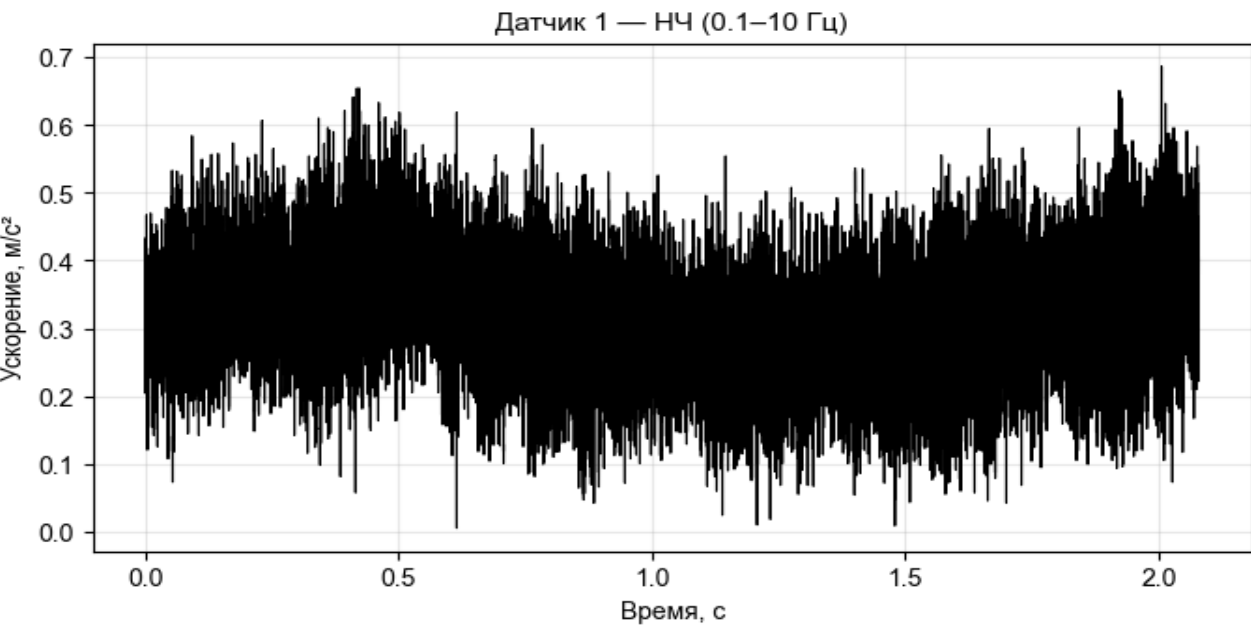

Спектр (НЧ)

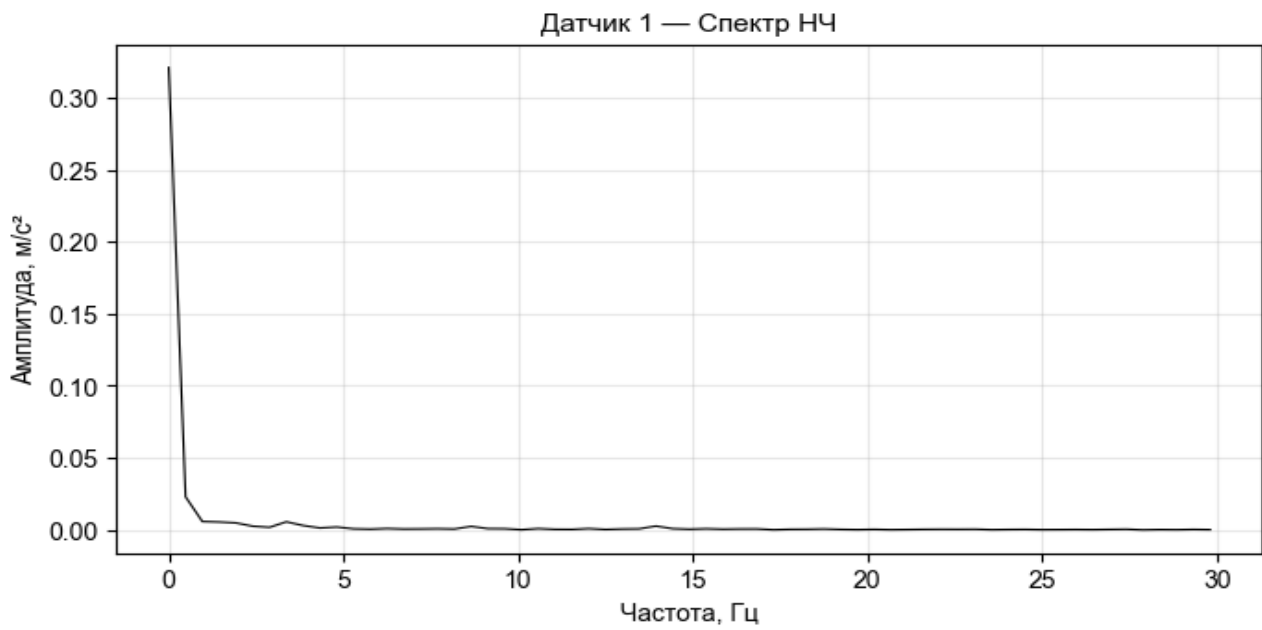

Спектр (ВЧ)

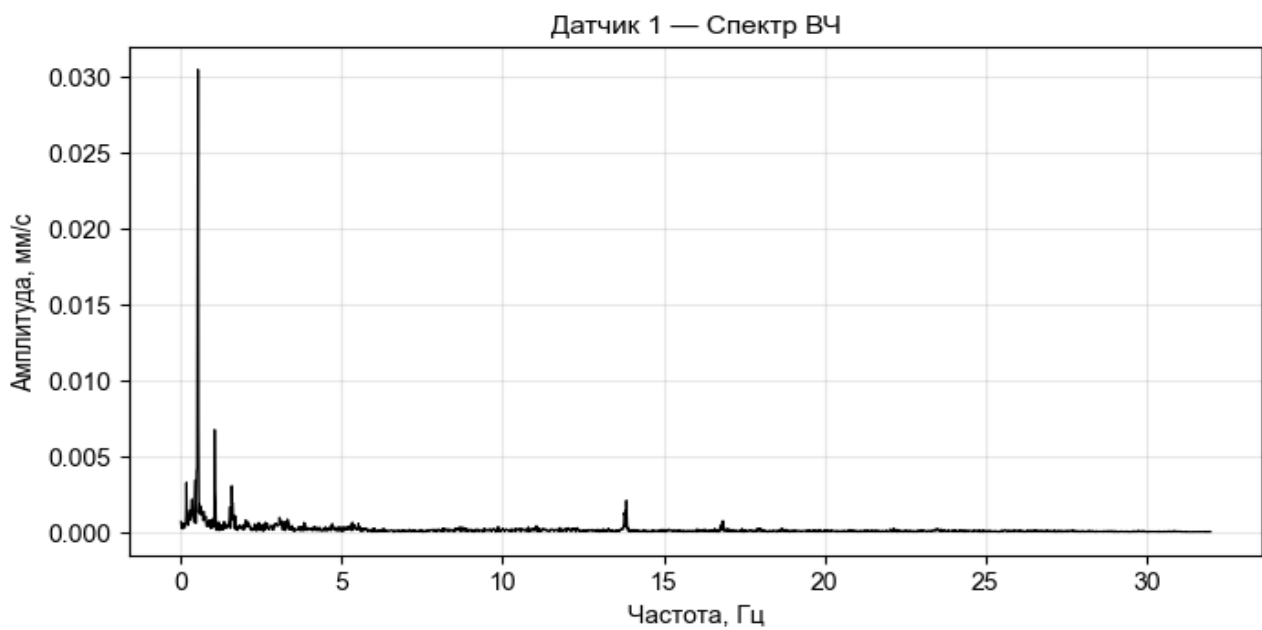

4. Заключение

КРИТИЧНО! Датчик 8 показывает значения в зоне D. Требуется немедленная остановка оборудования и проведение аварийного ремонта.