
А-313
РУКОВОДСТВО ПО ТЕХНИЧЕСКОЙ ЭКСПЛУАТАЦИИ

1. Соединительные жгуты изготавливаются машиностроительным заводом по данным настоящей схемы. Марка провода выбирается машиностроительной организацией.

2. Провода скрученные (витая пара 0,2 - 0,35 мм^2, шаг витка 40 - 50 мм). Один из скрученных проводов распаивается с обоих концов к конт. "корпус".



3. Корпуса всех блоков должны быть соединены с корпусом объекта ("металлизированный"). Переходное сопротивление не более $2 \cdot 10^{-3}$ Ом.

4. Соединение блоков А-313-2А, А-313-3 между собой, входящих в состав устройства вычислительного ЕУ3.048.004-01, осуществляется согласно ЕУ3.048.004-01 34 кабелем ЕУ4.855.905.

5. Габаритные размеры и внешний вид блоков даны в ЕУ1.247.199-03 Г4, ЕУ1.247.199-04 Г4.

6. Кабельные и блочные части разъемов маркируются согласно настоящей схеме (графа 1 таблицы) заводом-изготовителем аппаратуры при комплектовании системы. Место и способ маркировки по усмотрению завода-изготовителя аппаратуры.

7. Экраны проводов распаивать на конт. "корпус" съемных частей разъемов. Заземление конт. "корпуса", показанное на чертеже, осуществлять распаиванием на этот контакт плетенки ПМЛ2х4, которую соединить с корпусом объекта.

8. Подключение бортовых систем к разъему 3Ш3 осуществляется экранированным проводом сечением 0,35. Подключение бортовых систем к разъемам 3Ш4В, 6Ш1 (конт. 13 - 26) осуществляется витой парой (см. п. 2). Подключение систем к разъемам 3Ш3В, 3Ш4 (кроме конт. 36 - 45, 62, подключаемых к системам "витой парой", см. п. 2), осуществляется неэкранированным проводом сечением 0,35.

9. Длина жгута 10 не должна превышать 1 м.

10. Подключение сопряженных систем бортового оборудования производится по схеме, согласованной с предприятием-разработчиком на основании схем связи.

11. Для комплектации ЕУ1.247.199-04, ЕУ1.247.199-04.01 конт. 1 - 14 разъема ВШ2 подключаются параллельно одноименным контактам разъема 7Ш2 блока А-313-7, контакт ВШ2/15 блока А-313-7 (сигнал "Подкл. коммут.") подключается к 3Ш3/66 блока А-313-3.

12. В комплектациях ЕУ1.247.199-03, ЕУ1.247.199-05 блоки А-313-3, А-313-2А, А-313-12 (устройство защиты) размещаются на раме ВШ4.137.078.

13. Параметры жгутовой схемы объекта должны обеспечивать падение напряжения от энергоузла до блока А-313-12 не более 0,8 В по бортсети 27 В.


14. В комплектации ЕУ1.247.199-04, ЕУ1.247.199-04.01 блоки А-313-2А, А-313-3, А-313-12 размещаются на амортизационной раме ВШ4.137.097.


15. В комплектации ЕУ1.247.199-03 конт. 3Ш4/62 (вх. Пр. П (ТТЛ)) соединяется с конт. 3Ш4/29 (Вых. РК-28. (ключ)) в жгуте объекта.

АППАРАТУРА А-313. СХЕМА ЭЛЕКТРИЧЕСКАЯ СОЕДИНЕНИЙ КОМПЛЕКТАЦИЙ ЕУ1.247.199-03 34, ЕУ1.247.199-04 34, ЕУ1.247.199-04.01 34, ЕУ1.247.199-05 34

Рис. 2 (лист 1 из 2)

136

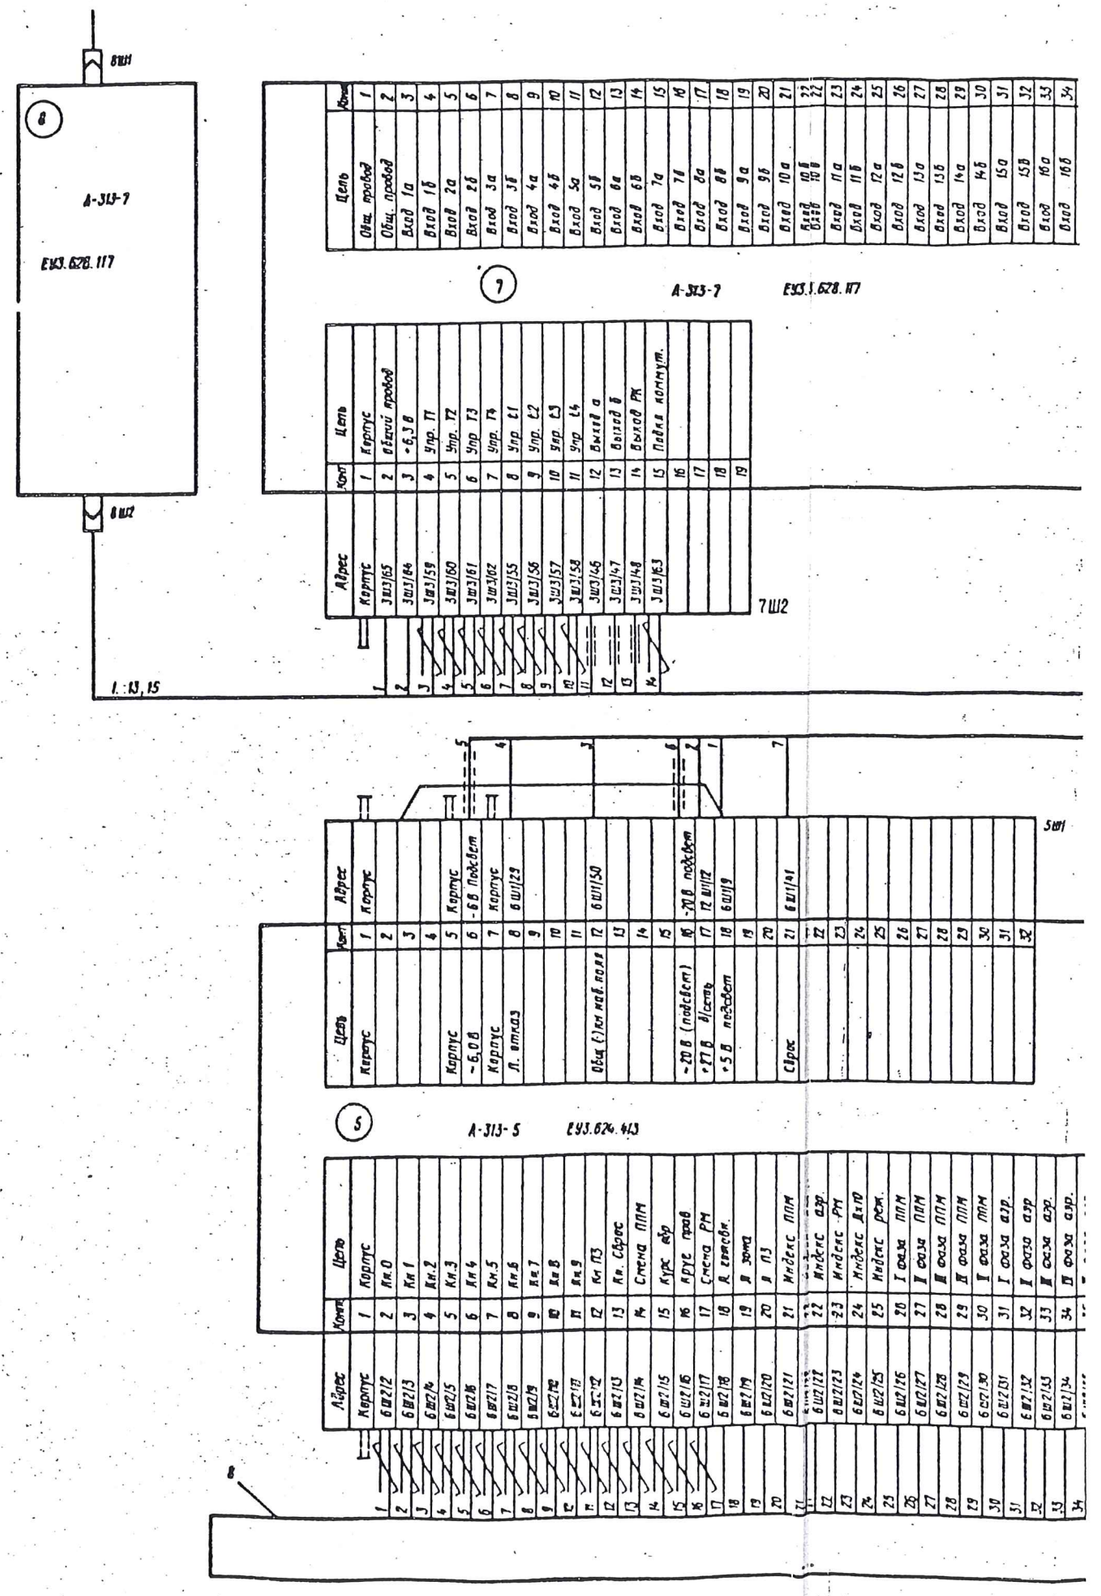

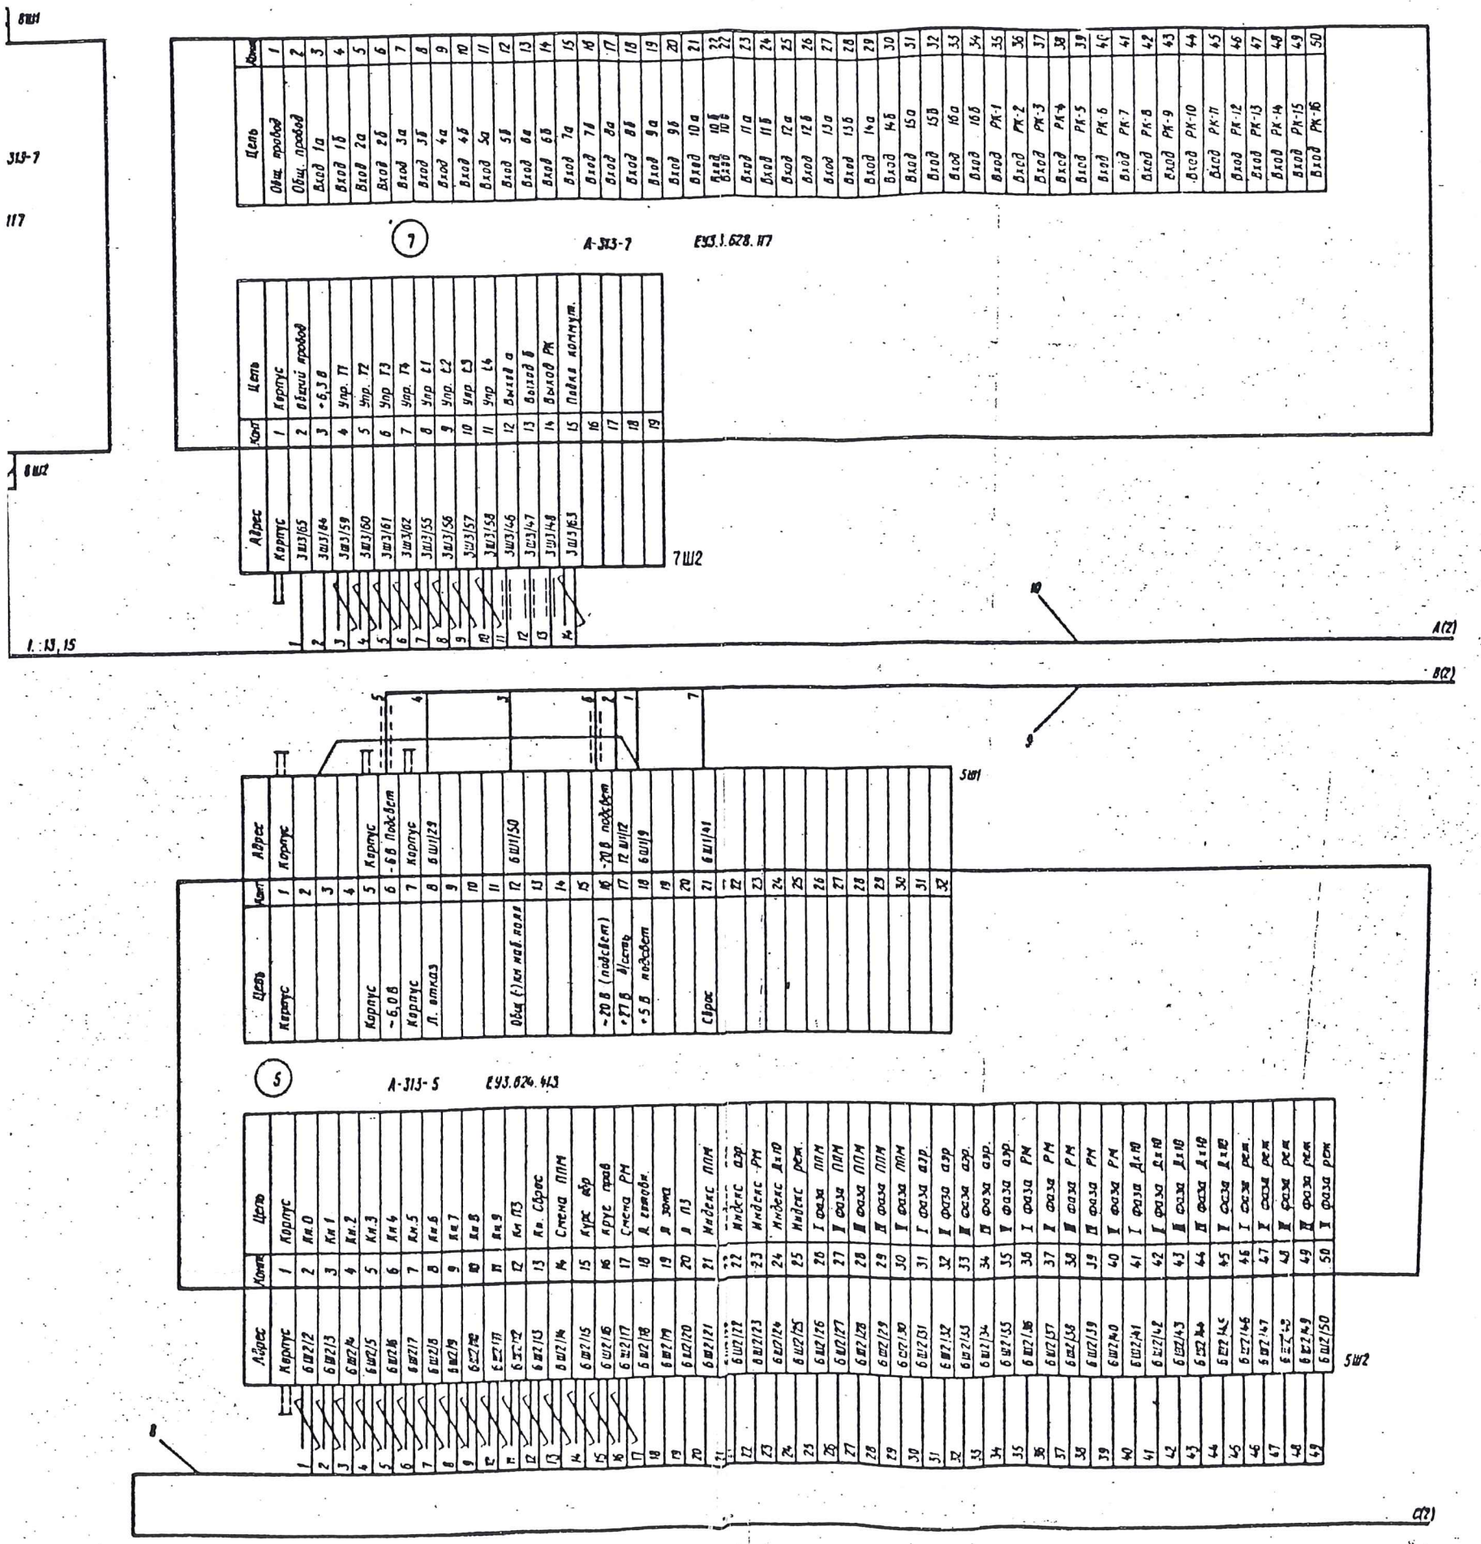

Поз. обозначение	Разъем			Место установки разъема		Номер комплектации
	Со стороны блока обозначение	Со стороны кабеля обозначение	Технические условия	Номер блока	Наименование	
1	2	3	4	5	6	7
3Б3В 3Б3	Вилка РПКМ3 67/67 В1-В	Розетка РПКМ3 67/67 Г1-В	АВО.364.040 ТУ	3	А-313-3	ЕУ1.247.199-03 ЕУ1.247.199-04 ЕУ1.247.199-05
3Б4В 3Б4	Вилка РПКМ3 67/67 В1-В	Розетка РПКМ3 67/67 Г1-В	АВО.364.040 ТУ	3		
5Б1	Вилка 2РМДТ33КПН32Б5В1-В	Розетка 2РМДТ33БПН32Г5В1-В	ГКО.364.126 ТУ	5	А-313-5	ЕУ1.247.199-04 ЕУ1.247.199-05
5Б2	Вилка 2РМДТ45КПН50С8В1-В	Розетка 2РМДТ45БПН50Г8В1-В	ГКО.364.126 ТУ	5		
6Б1	Вилка 2РМДТ45КПН50С8В1-В	Розетка 2РМДТ45БПН50Г8В1-В	ГКО.364.126 ТУ	6	А-313-6	ЕУ1.247.199-03 ЕУ1.247.199-04 ЕУ1.247.199-05
6Б2	Розетка 2РМДТ45КПН50Г8В1-В	Вилка 2РМДТ45БПН50С8В1-В	ГКО.364.126 ТУ	6		
7Б1	Вилка 2РМДТ45КПН50С8В1-В	Розетка 2РМДТ45БПН50Г8В1-В	ГКО.364.126 ТУ	7	А-313-7	ЕУ1.247.199-04 ЕУ1.247.199-05
7Б2	Вилка 2РМДТ27КПН19Ш5В1-В	Розетка 2РМДТ27БПН19Г5В1-В	ГКО.364.126 ТУ	7		
8Б1	Вилка 2РМДТ45КПН50С8В1-В	Розетка 2РМДТ45БПН50Г8В1-В	ГКО.364.126 ТУ	8	А-313-7	ЕУ1.247.199-04
8Б2	Вилка 2РМДТ27КПН19Ш5В1-В	Розетка 2РМДТ27БПН19Г5В1-В	ГКО.364.126 ТУ	8		
12Б1	Вилка 2РМДТ27БПН19Ш5В1-В	Розетка 2РМДТ27КПН19Г5В1-3	ГКО.364.126 ТУ	12	А-313-12	ЕУ1.247.199-03 ЕУ1.247.199-04 ЕУ1.247.199-05

Наименование	Шифр	Обозначение	Количество		
			ЕУ1.247.199-03	ЕУ1.247.199-04 ЕУ1.247.199-04.01	ЕУ1.247.199-05
1. Цифровое вычислительное устройство	А-313-2А	И13.031.009-01	1	1	1
2. Устройство ввода-вывода и питания	А-313-3	ЕУ3.048.002	1	1	1
3. Пульт управления	А-313-5	ЕУ3.624.413	-	1	1
4. Пульт оператора	А-313-6	ЕУ3.624.414	1	1	1
5. Блок входного коммутатора	А-313-7	ЕУ3.628.117	-	2	1
6. Устройство защиты	А-313-12	ЕУ3.229.063	1	1	1
7. Кабель	4.855.905	ЕУ4.855.905	1	1	1

Таблица

Обозначение	Литер
ЕУ1.247.199-04	ВХ-15
ЕУ1.247.199-04.01	ВР-15

Условные обозначения проводов

- 0,35
- 0,35 (экранированный)
- плетенка ПМЛ2х4
- витая пара (см. л. 8)