
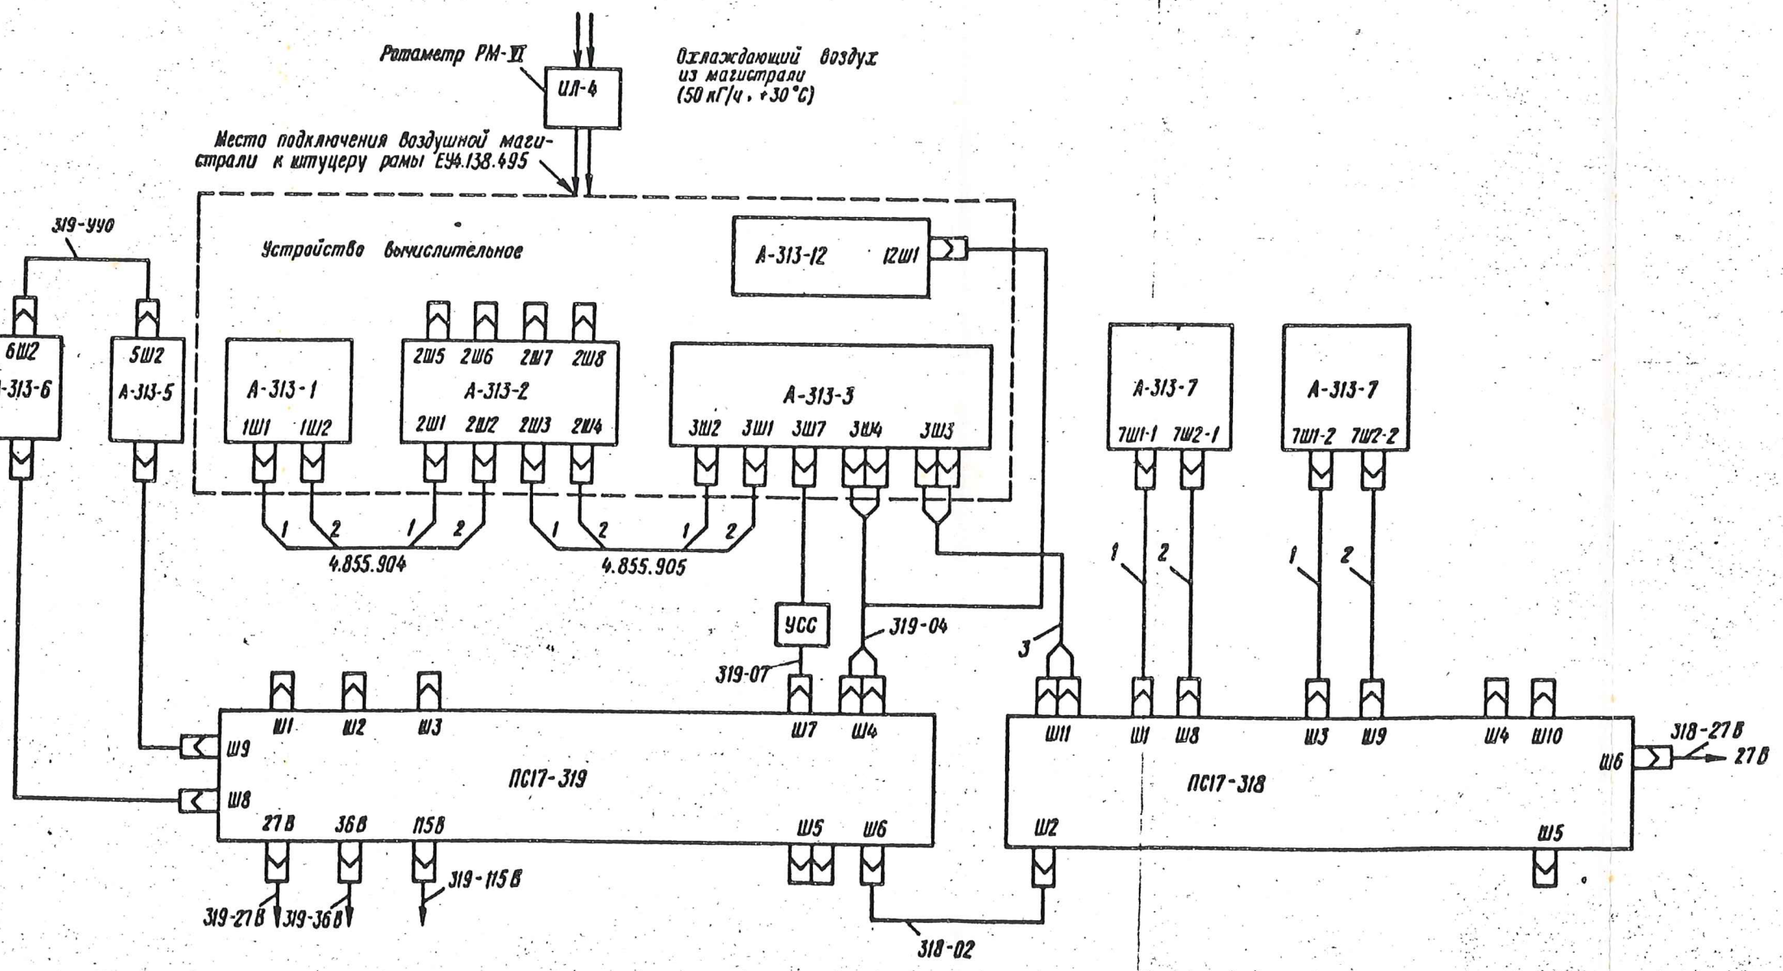


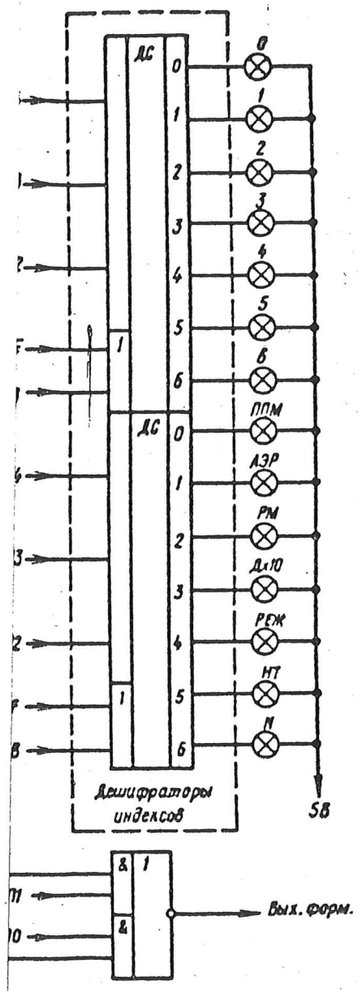

ПРИМЕЧАНИЕ. По сети 27 В должны применяться генератор постоянного тока типа ЭП-7,5, выпрямитель типа ВАКС или аналогичные источники обеспечивающие регулировку напряжения от 16 до 40 В и ток нагрузки не менее 100 А

СХЕМА СОЕДИНЕНИЙ ДЛЯ КОМПЛЕКСНОЙ ПРОВЕРКИ АППАРАТУРЫ А-313

Рис. 201