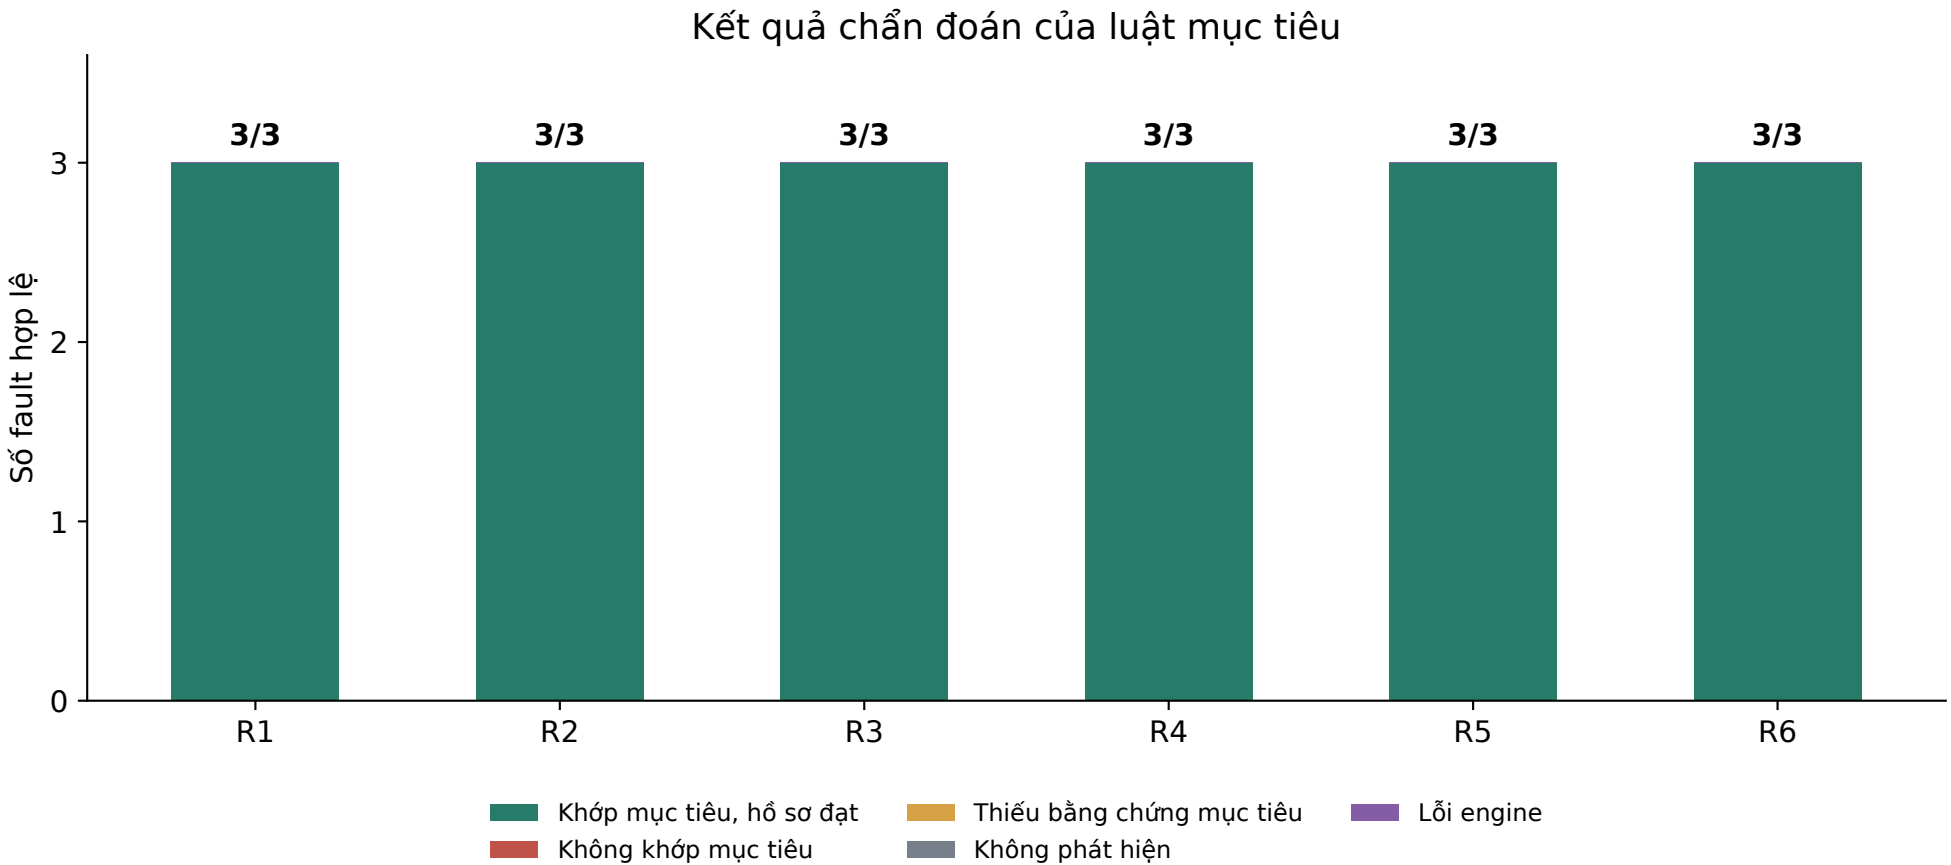


18 fault hợp lệ; R5-03 hủy trước fault được giữ riêng. Các nhóm còn lại đều bằng 0 trong bộ thử này.
18/18 không phải accuracy tổng quát: chưa có mẫu âm; các luật phụ được thống kê riêng trong CSV.