




Nomor Dokumen : 003/PKP-U/EA-ADM  
 Tanggal Berlaku : 01 November 2020  
 Lokasi : PT. Astra Daihatsu Motor.  
 Referensi : Emergency Response Policy Version 1.2 October 2019  
 Revisi : 1  
 Halaman : 1/1


Dibuat	Diperiksa	Disetujui
		
Head SIPD Sect.	Head EA Dept.	Head CA Div.

## NAMA KEGIATAN

### KETENTUAN PENANGANAN KEBAKARAN

#### URAIAN KEGIATAN

#### STANDAR

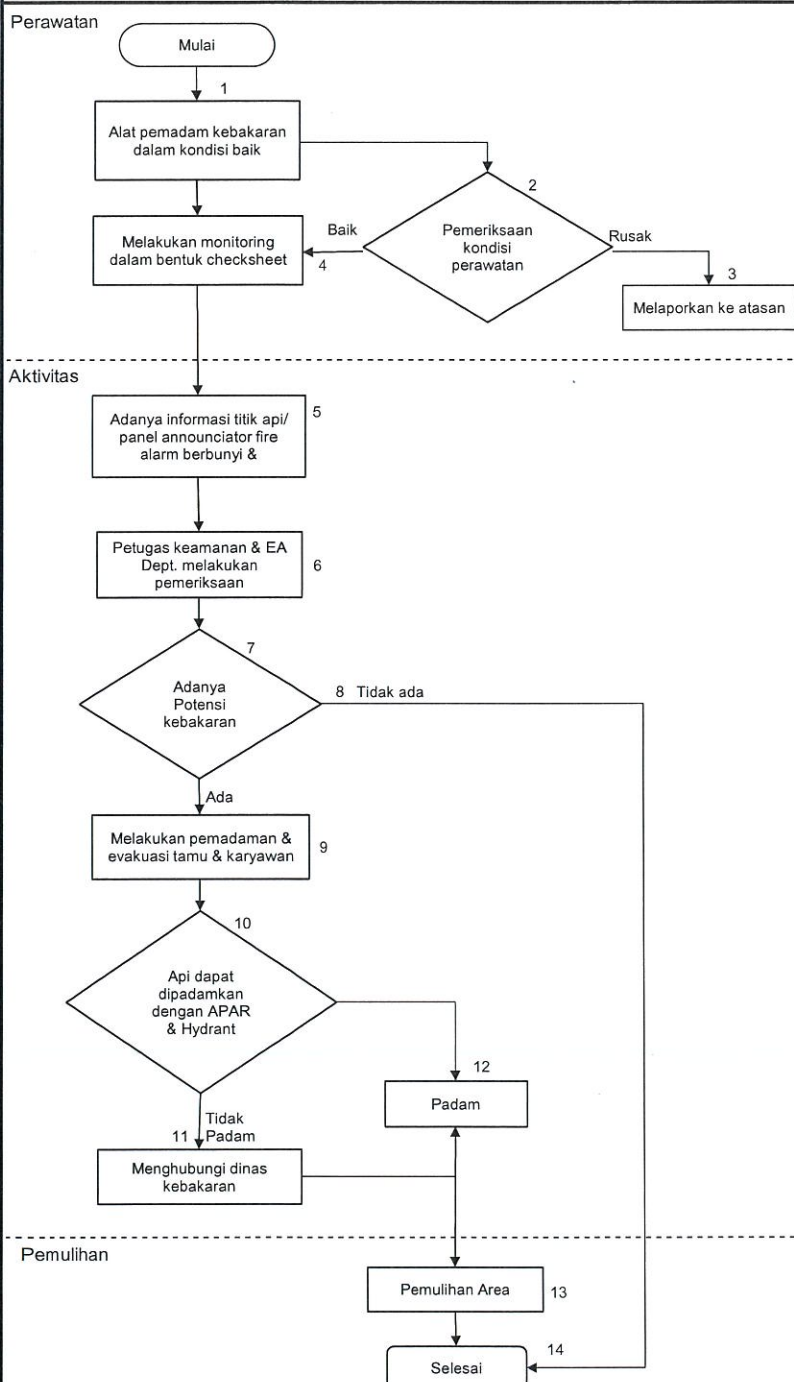

- Petugas Keamanan dari masing - masing area wajib memastikan alat pemadam kebakaran dalam kondisi baik
- Petugas keamanan wajib melaksanakan pemeriksaan perlengkapan terhadap alat pemadam kebakaran
- Apabila dalam pemeriksaan menemukan perlengkapan alat pemadam kebakaran ada yang "Rusak", maka wajib melaporkan ke atasan
- Apabila perlengkapan dalam kondisi "Baik", maka petugas keamanan wajib melakukan monitoring dalam bentuk checksheet
- Petugas keamanan memperoleh informasi mengenai titik api/ panel annunciator fire alarm yang berbunyi diposko security dan wajib melaporkan hal tersebut ke EA Dept.
- Petugas keamanan & EA Dept. secara bersama - sama untuk melakukan pemeriksaan berdasarkan informasi titik api/ panel annunciator fire alarm dilapangan yang berbunyi
- Selanjutnya setelah melakukan pemeriksaan, apakah adanya potensi kebakaran atau tidak?
- Jika "Tidak Ada", Maka EA Dept. berkoordinasi dengan pihak terkait seluruh gate dibuka kembali untuk melaksanakan aktivitas semula
- Jika "Ada", maka EA Dept. melaporkan ke team TKTD Area dan petugas keamanan mengarahkan seluruh tamu/ karyawan ke area evakuasi dengan menggunakan pengeras suara
  - Kewajiban Petugas Keamanan :
    - Membantu pemadaman titik api serta menutup pintu gerbang
    - Mempersiapkan ambulance di area evakuasi
    - Mendata seluruh tamu/vendor yang berada di area evakuasi
    - Memastikan pihak luar yang tidak berkepentingan di area yang evakuasi
  - Kewajiban team TKTD area :
    - Membantu pemadaman titik api
    - Masing - masing leader wajib mendata seluruh/membnernya

**Note : Jika ditemukan korban, maka Petugas Keamanan wajib membawa korban ke RS terdekat**
- Pemadaman api dibantu oleh petugas keamanan dengan menggunakan APAR & Hydrant jika diperlukan
- Jika api "Tidak Padam", maka Petugas Keamanan menghubungi dinas pemadam
 

**Note : Petugas Keamanan mengarahkan seluruh karyawan/ tamu ke area evakuasi yang lebih jauh**
- Jika "Padam", Maka EA Dept. berkoordinasi dengan pihak terkait dan melaporkan kondisi terkini kepada Area Koordinator
- Proses pemulihan area, EA Dept. berkoordinasi dengan Dept. terkait dalam proses komunikasi berkaitan dengan Emergency level dan kondisi dari lokasi kejadian yang terdampak
- EA Dept. berkoordinasi dengan pihak terkait dan seluruh gate dibuka kembali untuk melaksanakan aktivitas semula

## KEAMANAN LINGKUNGAN ADALAH TANGGUNG JAWAB BERSAMA

Tindakan yang harus dilakukan bila terjadi penyimpangan

A. Petugas keamanan segera melapor ke EA Dept.

B. Petugas keamanan atau EA Dept. segera melakukan tindakan sesuai Prosedur