

DripSafe

Detecta a tiempo el agua y la energía que se desperdician al enfriar un centro de datos.

DATOS SIMULADOS

Hackatón CIFOX · AguaSegura AI · Mérida · 22 de octubre de 2026

EL PROBLEMA

Las alarmas fijas no ven a los centros eficientes



158 %

más energía de enfriamiento sin que suene la alarma

1 acuífero

casi toda el agua de Yucatán sale de ahí, y conecta con los cenotes

Estimado sobre el centro con enfriamiento líquido del kit simulado · Fuentes [1, 2] · 2

NUESTRA BASE · LA PROPUESTA · CERO AGUA POTABLE

Primero: enfriar sin gastar agua potable



1 · Circuito cerrado

El líquido circula por tubos; no sale ni se evapora.

2 · Enfriador seco

Como un radiador: el aire se lleva el calor.

3 · Respaldo solo con calor

Se enciende solo en las horas más calientes.

Propuesta → DripSafe El software vigila que este sistema no desperdicie ni sea manipulado.

Propuesta para obra nueva o renovación · respaldo unas 2,235 horas al año arriba de 30 °C en Mérida · eficiencia energética 1.284, escenario · Fuentes [10–13] · 3

CRITERIO · INNOVACIÓN · DRIPSAFE

DripSafe: cada centro aprende cuánto debería gastar




Aprende lo normal
72 horas sin fallas, según su carga y el clima

Compara cada hora
Lo real contra lo esperado, en energía y agua

Explica por qué avisa
En una frase que entiende el operador

CRITERIO · VIABILIDAD TÉCNICA · DEMO

Funciona hoy, en una laptop y sin internet

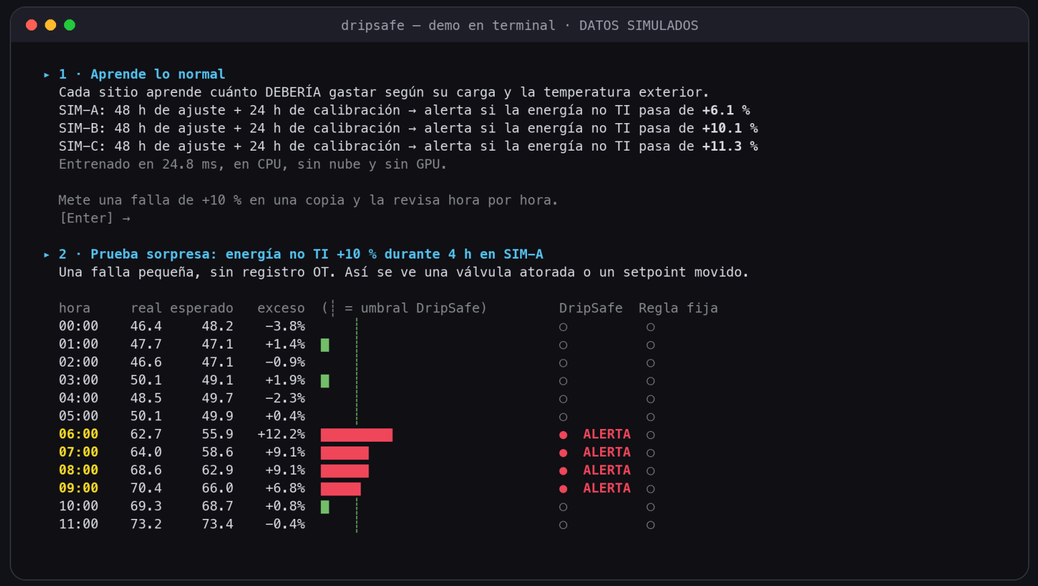

1 · Terminal: detecta una falla pequeña



2 · Tablero: lo que ve el operador

CRITERIO · CIBERSEGURIDAD INDUSTRIAL

Distingue un intento de un ataque con efecto

Ataque con efecto
Urgente: restaurar el ajuste

Cambio no autorizado
Alta: comparar y vigilar


Exceso sin registro
Alta: revisar e inspeccionar

Intento de acceso
Media: revisar cuentas

Solo lee: nunca da órdenes a los equipos. Cada alerta dice qué revisar primero.

CRITERIO · EFICIENCIA E INTELIGENCIA ARTIFICIAL VERDE · ETAPAS 1 Y 2

¿Cuánto se usó y detectamos mejor las fallas?

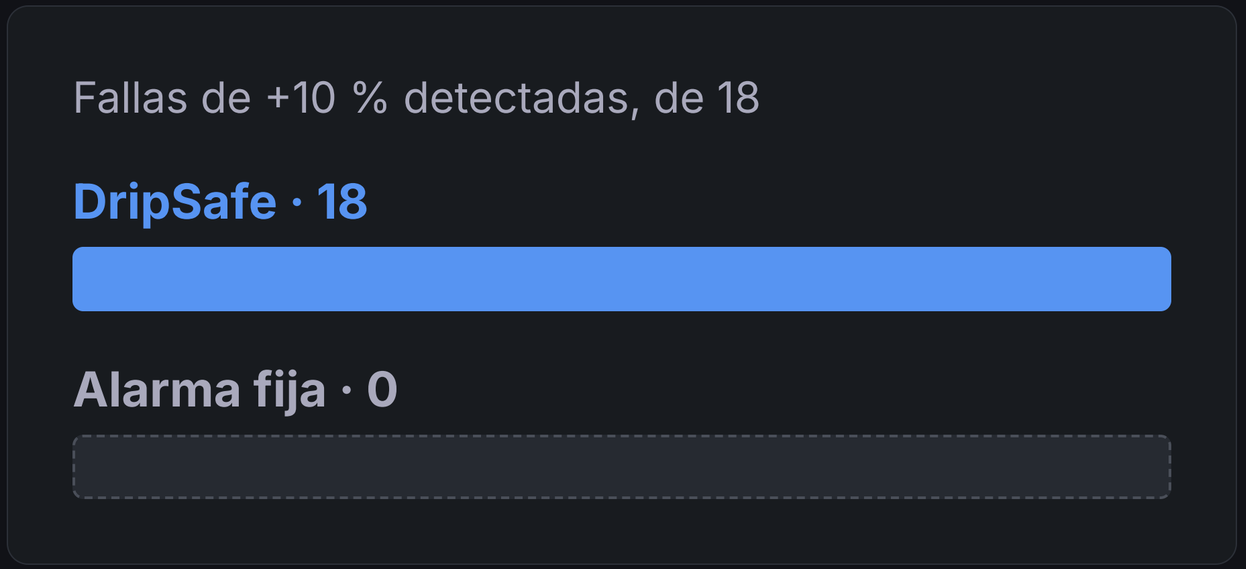

Exceso estimado sobre lo esperado

489 kilowatts hora

1,311 litros

En las horas con alerta física. Es **exceso estimado, no ahorro conseguido**.

Eficiencia energética 1.28: por cada unidad de los servidores, 0.28 más en enfriamiento y otros sistemas.

Tres centros ficticios, datos simulados · fallas en copias de los datos · con más ruido, las fallas pequeñas cuestan más · Fuentes [1, 2] · 7

CRITERIO · BALANCE NETO POSITIVO · ETAPA 3

¿El beneficio supera el costo del detector?

Evita 10,768 kilowatts hora al año



Gasta 526 a 920 kilowatts hora al año



Con el equipo completo encendido todo el año en los 3 centros. Solo el cálculo del detector: 0.000013.

Lo evitado equivale a **4.8 toneladas de dióxido de carbono** y **22,216 litros** de agua para generar electricidad al año.

Aun así evita **12 a 20 veces** lo que gasta: basta con detectar **2 fallas al año**. Son proyecciones.

Escenario: 6 fallas de +20 % al año por centro, corregidas en 4 horas · equipo por centro: minicomputadora de 12 watts y diodo de datos de 8 a 23 watts · Fuentes [2, 7–9, 19, 20] · 8

CRITERIO · GOBERNANZA DEL AGUA · ETAPA 4

¿Qué significa esto para Yucatán?

Mide

El agua captada, cada hora

→

Detecta

El exceso y su posible causa

→

Registra

Para compararlo con el permiso de extracción

El suelo calizo conecta el agua con cavernas y cenotes: importa cuánta se extrae, de dónde viene y adónde termina la descarga.

Para demostrar menos presión sobre el acuífero falta **comprobar el origen, medir la captación antes y después, y medir la purga**.

CRITERIO · MODELO DE NEGOCIO

Un pago inicial y una suscripción anual

Pago inicial

Instalación y auditoría de la línea base del centro. Una sola vez.

Suscripción anual

40 pesos por kilowatt de servidores al año.

Mantenimiento incluido

Reentrenamiento cada temporada y soporte, dentro de la suscripción.

Ejemplo: un centro de 1 megawatt paga **40,000 pesos al año**; se cubre evitando 16,000 kilowatts hora.

No hay pago fuerte por adelantado: el cliente paga mientras le sirve.

Precios supuestos, por validar en el piloto · la obra de enfriamiento la construye el cliente; nosotros vendemos el software · Fuentes [16] · 10

DRIPSAFE · YUCATÁN

Dónde podría aportar DripSafe

Operadores con presencia pública en la región · oportunidades por validar

EMPRESA	ANOMALÍA A VIGILAR	DRIPSAFE OFRECE
KIO Data Centers ● Centro confirmado en Mérida	Energía de soporte o temperatura fuera del patrón esperado	**Línea base del sitio y alerta explicada**
Mexico Telecom Partners ● Centro edge confirmado en Mérida	Consumo que sube sin un cambio comparable de carga o clima	**Detección por sitio y prioridad de revisión**
Mega / MCM Business Tech-Co ● Centro local por confirmar	Primero verificar instalación y telemetría disponible	**Piloto de anomalías si hay datos del sitio**
AiTelecom ● Centro confirmado en Mérida	Energía o temperatura fuera del patrón esperado	**Alerta explicada para inspección operativa**

Si se mide agua: exceso estimado en litros. Si hay registro OT: correlación entre evento y efecto.

Fuentes: KIO Data Centers · Asociación Mexicana de Data Centers · MCM Business Tech-Co · Arelion

CRITERIO · ESCALABILIDAD

De Mérida a todo el país

Hoy · Mérida

Pilotos con centros de datos locales

→

Querétaro

Primer cliente de pago: publicará su agua desde 2027

→

2027 · Yucatán

Centros nuevos medidos desde el primer día

Usa seis medidores que casi cualquier centro de datos ya tiene, y corre en local, sin nube.

El método no depende de Yucatán: sirve en cualquier región con agua bajo presión.

Operadores en Mérida por validar: KIO, AiTelecom, Mexico Telecom Partners · Querétaro: 12 centros en operación y 18 en construcción · Fuentes [17, 18] · 12



Que cada litro y cada kilowatt hora que sobra se note a tiempo.

DripSafe detecta, explica y deja decidir a una persona

DATOS SIMULADOS · KIT CIFOX

REFERENCIAS · 1 DE 2

Fuentes

[1] CIFOX (2026). Kit de datos del Hackatón AguaSegura AI: tres centros de datos simulados, 168 horas.

[2] DripSafe (2026). resultados/numeros_oficiales.json · github.com/David-Alcocer/dripsafe

[3] CONAGUA (2024). Disponibilidad del acuífero Península de Yucatán (3105) · sigagis.conagua.gob.mx/gas1/Edos_Acuiferos_18/yucatan/DR_3105.pdf

[4] ASHRAE Guideline 14 e IPMVP. Medición de ahorros con línea base ajustada por carga y clima.

[5] MITRE ATT&CK for ICS. Técnicas de ataque a sistemas industriales · attack.mitre.org/matrices/ics

[6] ISA/IEC 62443. Seguridad de sistemas de control industrial: zonas y conductos.

[7] CodeCarbon. Estimación de energía y emisiones del código · codecarbon.io

[8] SEMARNAT (2026). Aviso del factor de emisión del Sistema Eléctrico Nacional 2024: 0.444 kilogramos de dióxido de carbono por kilowatt hora · gob.mx

[9] Macknick et al. (2012) y CNE (2024). Agua de la generación eléctrica (NREL) y mezcla de generación del Sistema Eléctrico Nacional.

Los números entre corchetes en cada lámina remiten a esta lista · enlaces completos en el repositorio (docs/00, 07 y 13)

REFERENCIAS · 2 DE 2

Fuentes

[10] ASHRAE (2024). Emergence and Expansion of Liquid Cooling in Mainstream Data Centers: clase de agua W40 · ashrae.org

[11] Open-Meteo, ERA5. Temperatura horaria de Mérida, 2025 · archive-api.open-meteo.com

[12] ASHRAE 90.1, tabla 6.8.1-3. Eficiencia mínima de enfriadores por aire (relación de eficiencia energética 10.1).

[13] Alston, Love y Haider (2026). Data center cooling choices shift water impacts across the grid · arXiv:2609.25437

[14] Microsoft (2024). Next-generation datacenters consume zero water for cooling · microsoft.com

[15] Google, Douglas County. Enfriamiento con agua residual tratada · datacenterknowledge.com

[16] LBNL (2019). Smart Energy Analytics Campaign: mediana de 9 % de ahorro con diagnóstico automático de fallas · buildings.lbl.gov

[17] KIO Data Centers. Ficha técnica de MER1, Mérida · datacentermap.com

[18] DatacenterDynamics (2026). Querétaro publicará el consumo de agua de sus centros de datos · datacenterdynamics.com

[19] ServeTheHome e igor'sLAB. Consumo medido de minicomputadoras Intel N100: 6 a 12 watts en reposo · servethehome.com

[20] OPSWAT y Hirschmann. Diodos de datos industriales: Fend de 4 a 8 watts; Rail Data Diode de 23 watts · opswat.com, mouser.com

Los números entre corchetes en cada lámina remiten a esta lista · enlaces completos en el repositorio (docs/00, 07 y 13)