


Наименование параметра	Температура	Давление	Расход
Место отбора импульса	Трубопровод	Трубопровод	Трубопровод
Среда	Сэвilen с кислородом	Сэвilen с кислородом	Сэвilen с кислородом
Позиция	10	11	13

07 4211 4456-15.02.07-3202-23

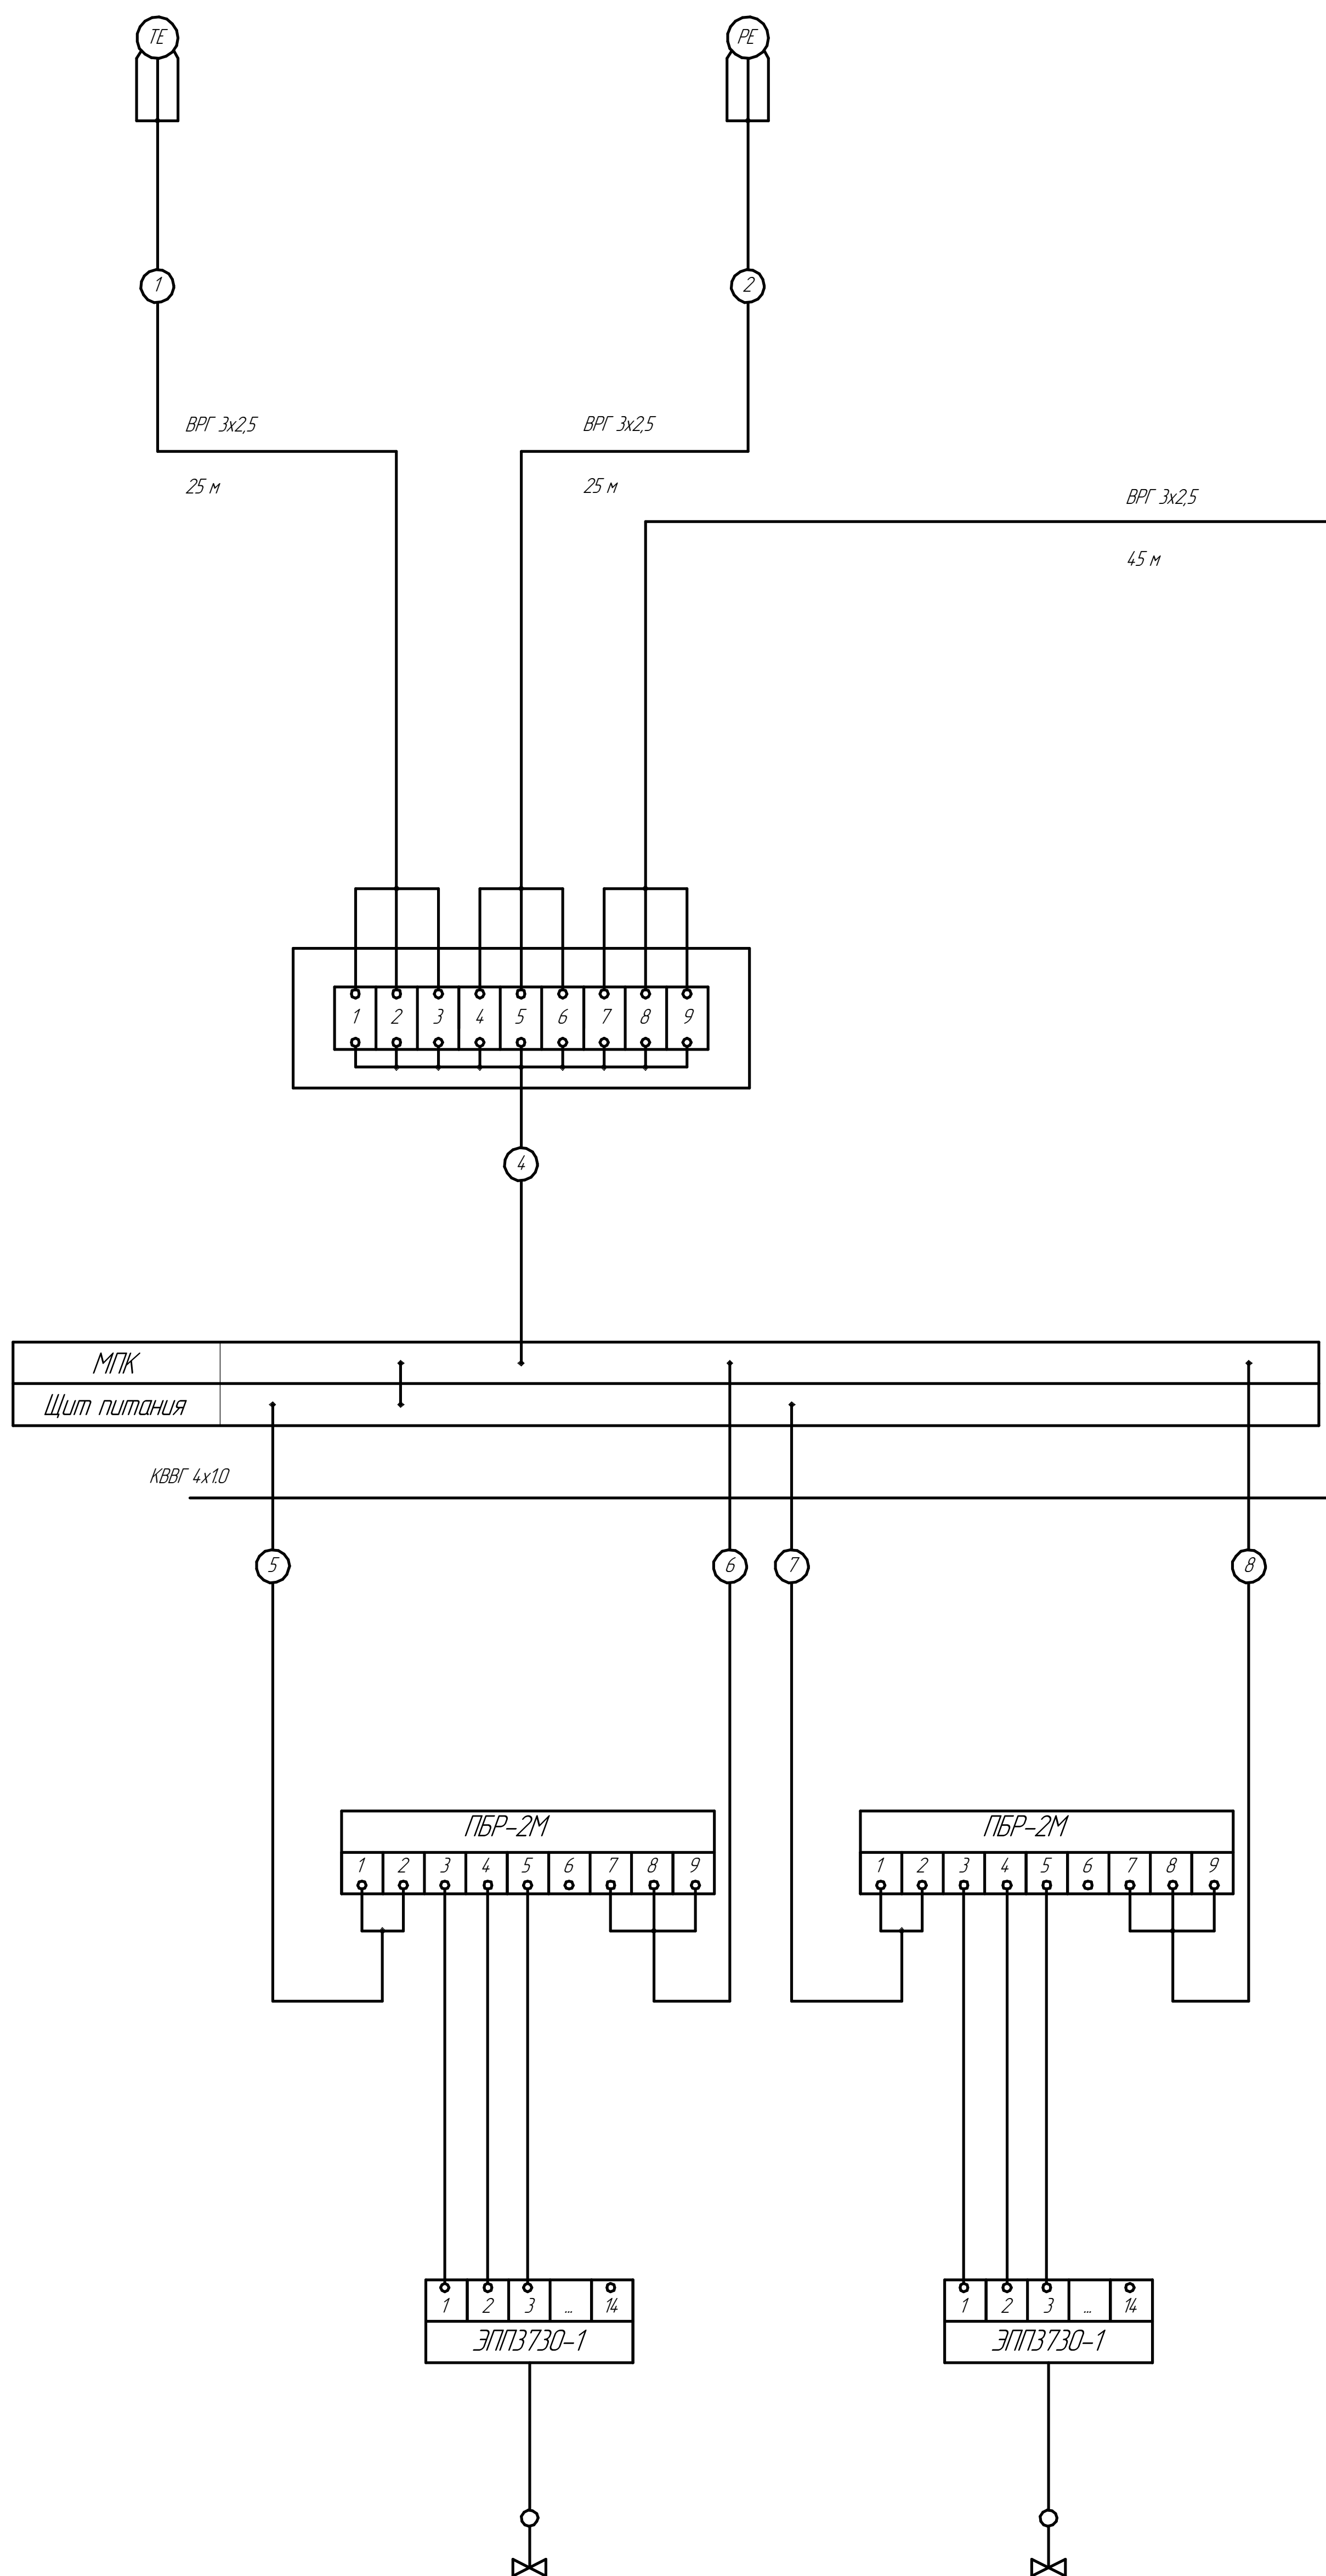

Позиция	12	14
Среда	Сэвillen с кислородом	Сэвillen с кислородом
Место установки PO	Трубопровод	Трубопровод

					ДП 4211 4456-15.02.07-3202-23			
Изм./Лист	№ докум.	Подп.	Дата	Автоматизация технологического узла полимеризации стэвила		Лист	Масса	Масштаб
Разраб.	Подготовлен №							11
Проб.	Коткова Н.А.							
Т.контр.						Лист	Листов	1
И.контр.	Шустов И.			Схема соединений внешних проводов		ГАОУ "КНХ" им. ВЛШушкова		
Упл.								

Копировал

Формат А1

№№ п/п	Полн. и сок.	Всего уч. №	№№ п/п	Полн. и сок.	Сред. №	Периодич.