


北京酒店建筑参数化仿真与热工-碳核算示意图


参数化酒店原型体量

a 几何变量: L, W, N, 层高, 长宽比
围护结构: U值、窗墙比 (WWR)、窗型

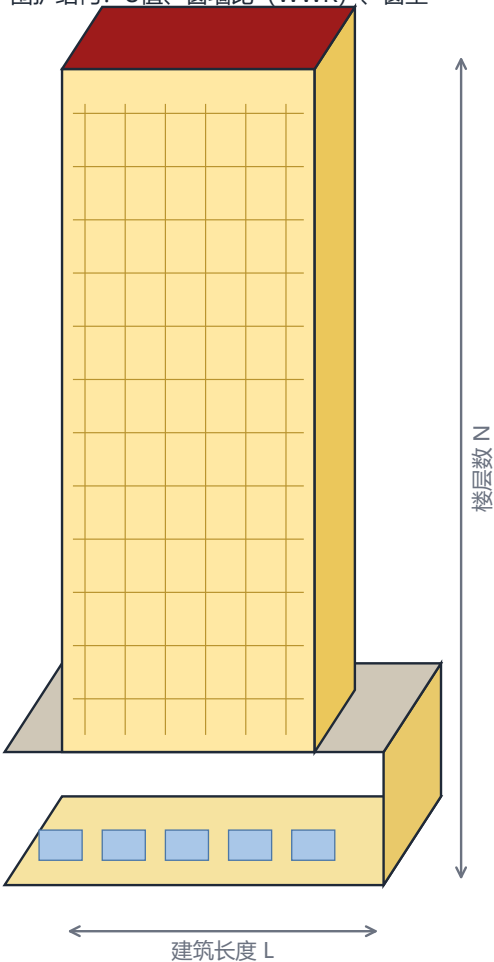


标准层平面与功能分区

b 可用面积比 = 客房/公共/服务面积约束后的有效面积 / 总建筑面积

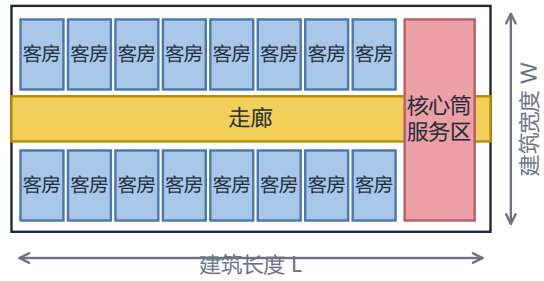


立面窗墙比与传热边界

c $WWR = \text{窗面积} / \text{外墙面积}$; 四向窗参数分别进入 IDF

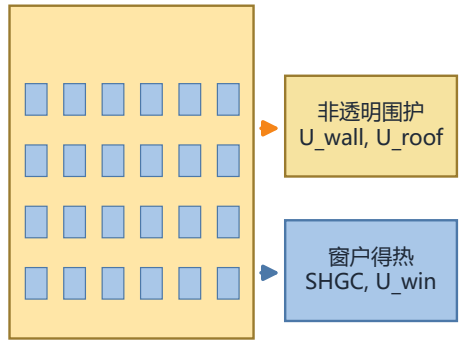

热工系统与 EUI-OCEI 核算链

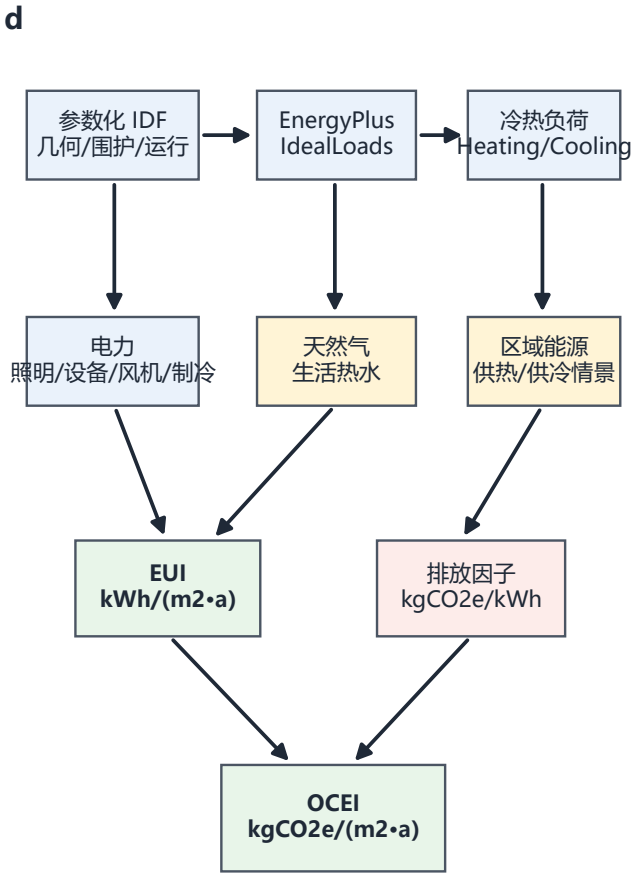

说明: EUI 由终端能耗归一化得到; OCEI 在相同样本上叠加能源载体排放因子。