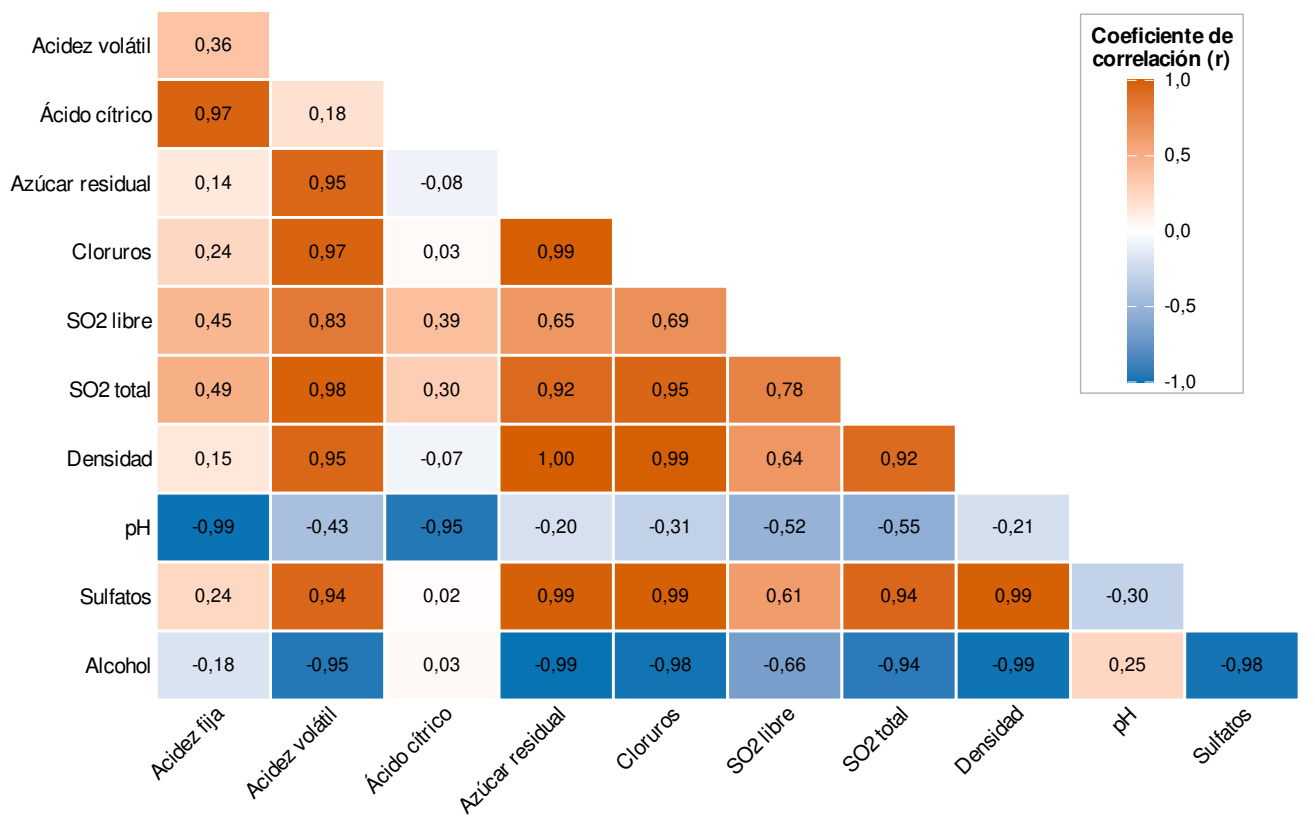
Coeficiente de correlación (r)
1,0
0,5
0,0
-0,5
-1,0
Acidez volátil 0,36
Ácido cítrico 0,97 0,18
Azúcar residual 0,14 0,95 -0,08
Cloruros 0,24 0,97 0,03 0,99
SO2 libre 0,45 0,83 0,39 0,65 0,69
SO2 total 0,49 0,98 0,30 0,92 0,95 0,78
Densidad 0,15 0,95 -0,07 1,00 0,99 0,64 0,92
pH -0,99 -0,43 -0,95 -0,20 -0,31 -0,52 -0,55 -0,21
Sulfatos 0,24 0,94 0,02 0,99 0,99 0,61 0,94 0,99 -0,30
Alcohol -0,18 -0,95 0,03 -0,99 -0,98 -0,66 -0,94 -0,99 0,25 -0,98
Acidez fija
Acidez volátil
Ácido cítrico
Azúcar residual
Cloruros
SO2 libre
SO2 total
Densidad
pH
Sulfatos