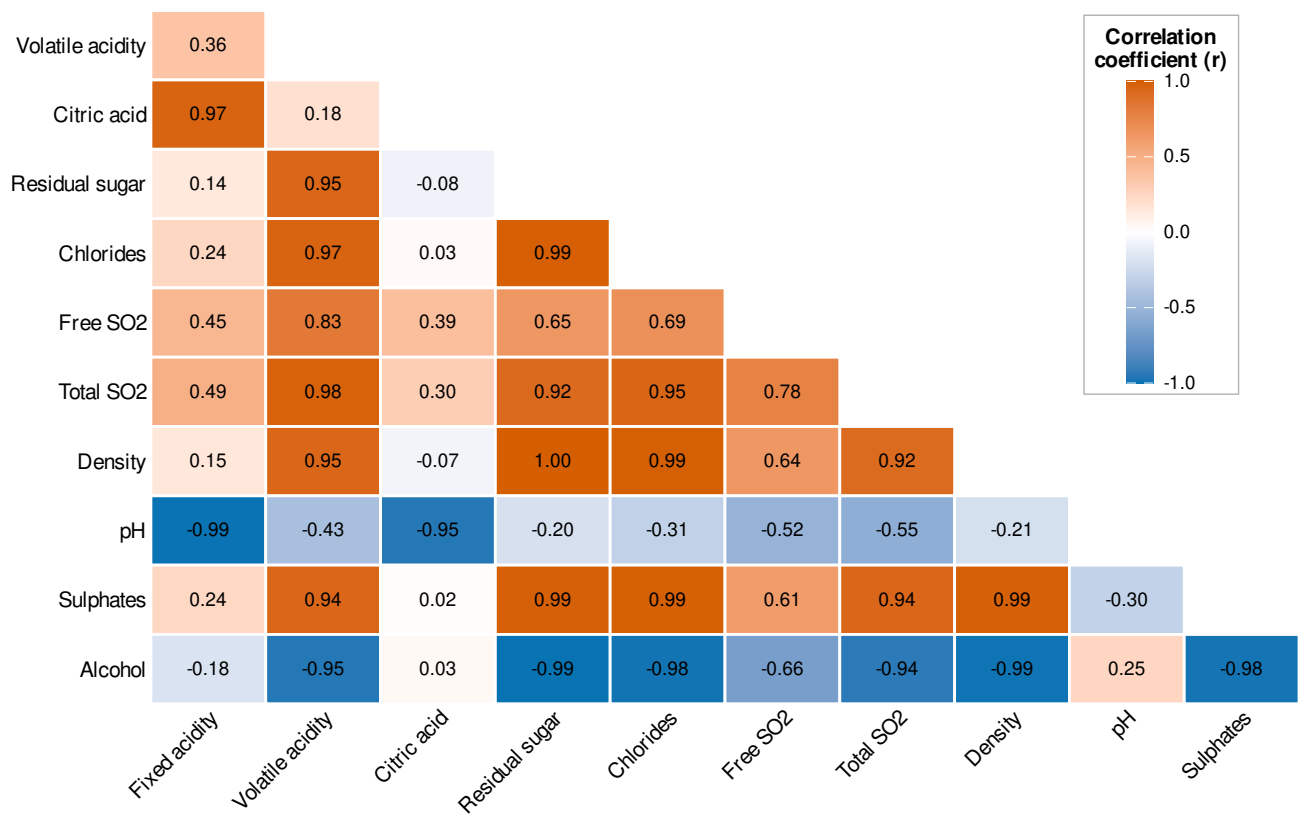
Correlation coefficient (r)
1.0
0.5
0.0
-0.5
-1.0
Volatile acidity 0.36
Citric acid 0.97 0.18
Residual sugar 0.14 0.95 -0.08
Chlorides 0.24 0.97 0.03 0.99
Free SO2 0.45 0.83 0.39 0.65 0.69
Total SO2 0.49 0.98 0.30 0.92 0.95 0.78
Density 0.15 0.95 -0.07 1.00 0.99 0.64 0.92
pH -0.99 -0.43 -0.95 -0.20 -0.31 -0.52 -0.55 -0.21
Sulphates 0.24 0.94 0.02 0.99 0.99 0.61 0.94 0.99 -0.30
Alcohol -0.18 -0.95 0.03 -0.99 -0.98 -0.66 -0.94 -0.99 0.25 -0.98
Fixed acidity
Volatile acidity
Citric acid
Residual sugar
Chlorides
Free SO2
Total SO2
Density
pH
Sulphates