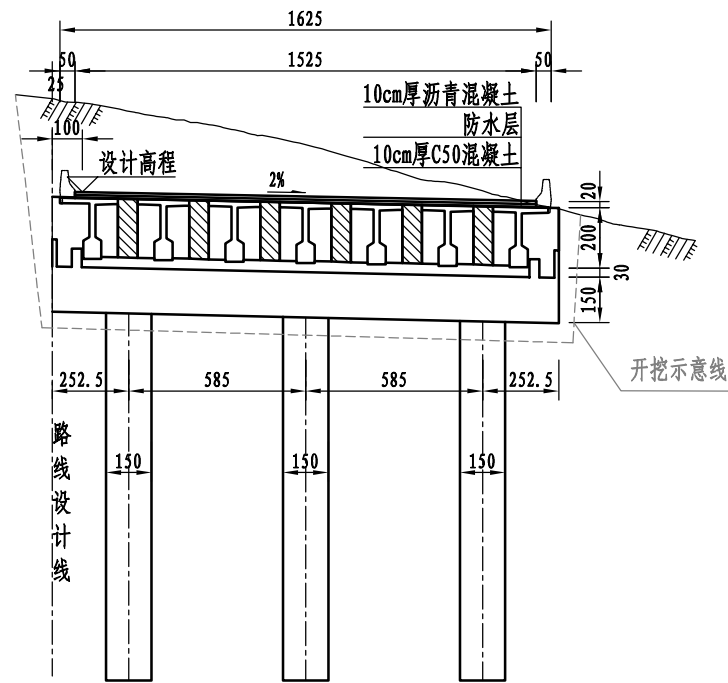
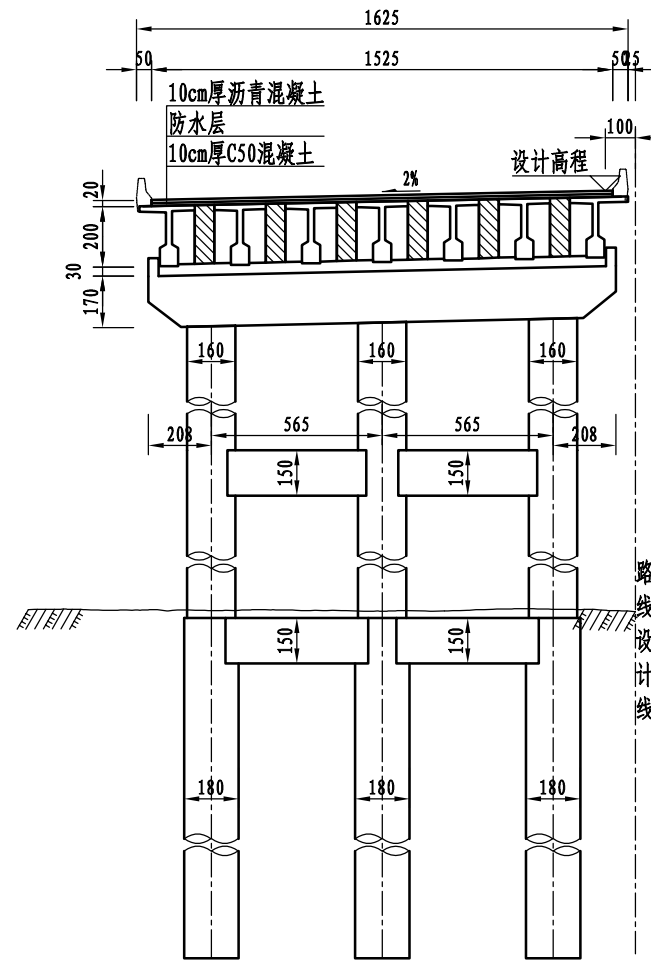
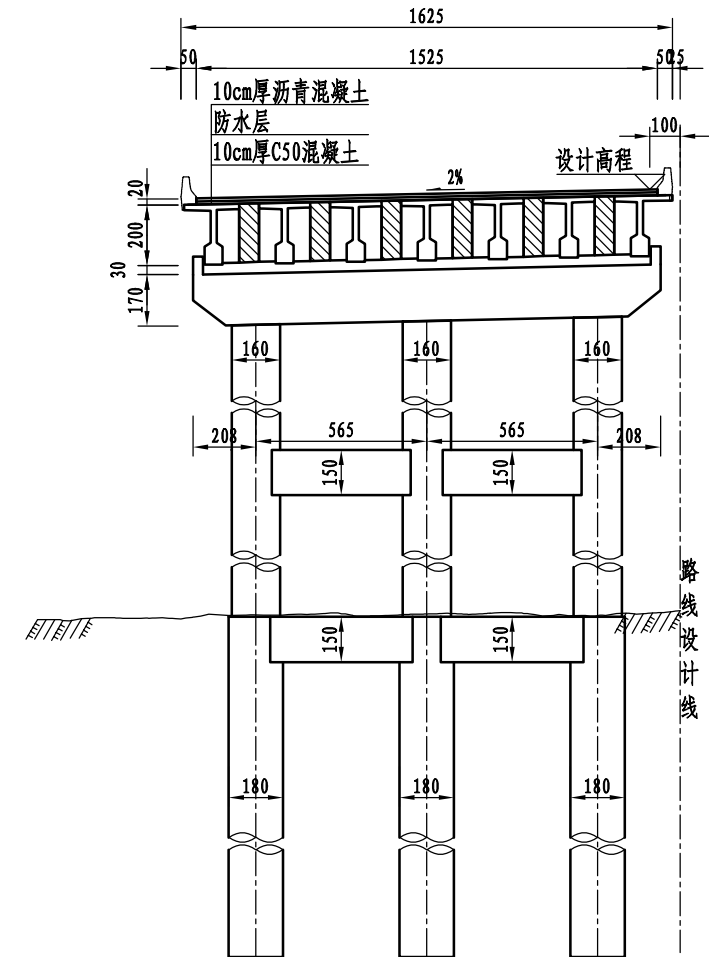
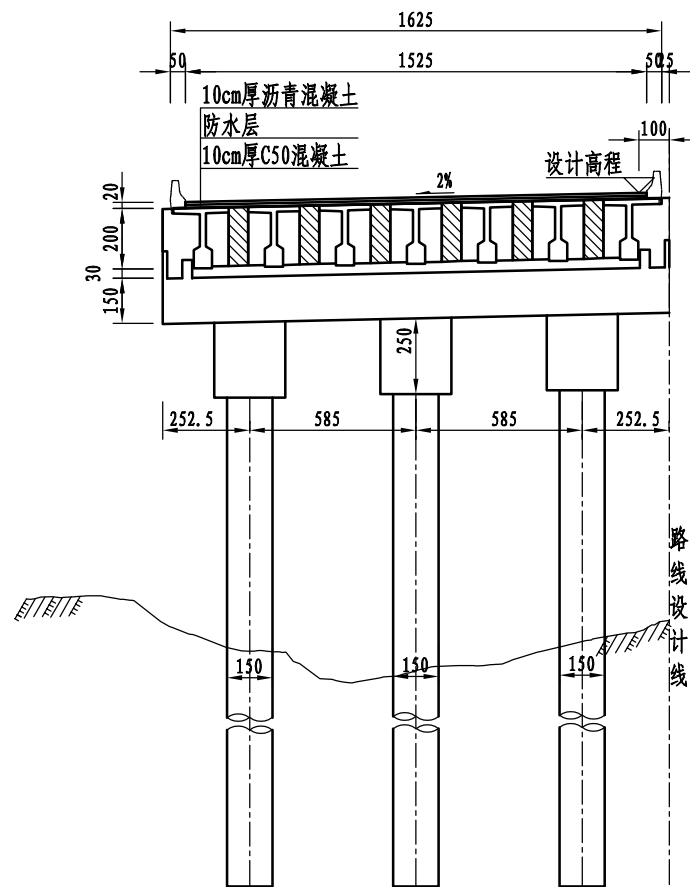


I-I 左半幅II-II 左半幅III-III 左半幅IV-IV 左半幅

注:

1. 本图尺寸除标高、里程桩号以米计外,其余均以厘米计。本图比例:平、立面为1:1000,其它为1:250。
2. 荷载等级:公路-I级;桥面净宽:1x净15.25m。
3. 全桥共2联:3x30+4x30m;上部结构采用预应力混凝土(后张)T梁,简支桥面连续;下部结构0号桥台(左幅)采用柱式台,7号桥台(左幅)采用座板台,桥墩采用柱式墩,墩台采用桩基础。
4. 本桥平面位于R=4000m的右偏圆曲线上,纵断面纵坡0.6%;墩台等角度布置。
5. 桥台和3号桥墩采用GBZYH450x86型滑板橡胶支座;其余桥墩采用GBZY450x84型板式橡胶支座;0、7号桥台采用80伸缩缝,3号桥墩采用160伸缩缝。
6. 左台后搭板长度为6m,右台后搭板长度为8m,详见通用图。
7. 桩基均为端承桩,要求桩基进入中风化岩层不小于2.5倍桩径,且最小桩长不小于10m,小桩号桥台桩顶单桩轴向受压承载力容许值要求不小于4200KN;大桩号桥台桩顶单桩轴向受压承载力容许值要求不小于3500KN;桥墩桩顶单桩轴向受压承载力容许值要求不小于7200KN。施工时若实际地质情况与本设计采用的地质资料不符,应及时通知设计单位变更设计。
8. 第4孔上跨横吴线,设置防抛网和桥梁集中排水。