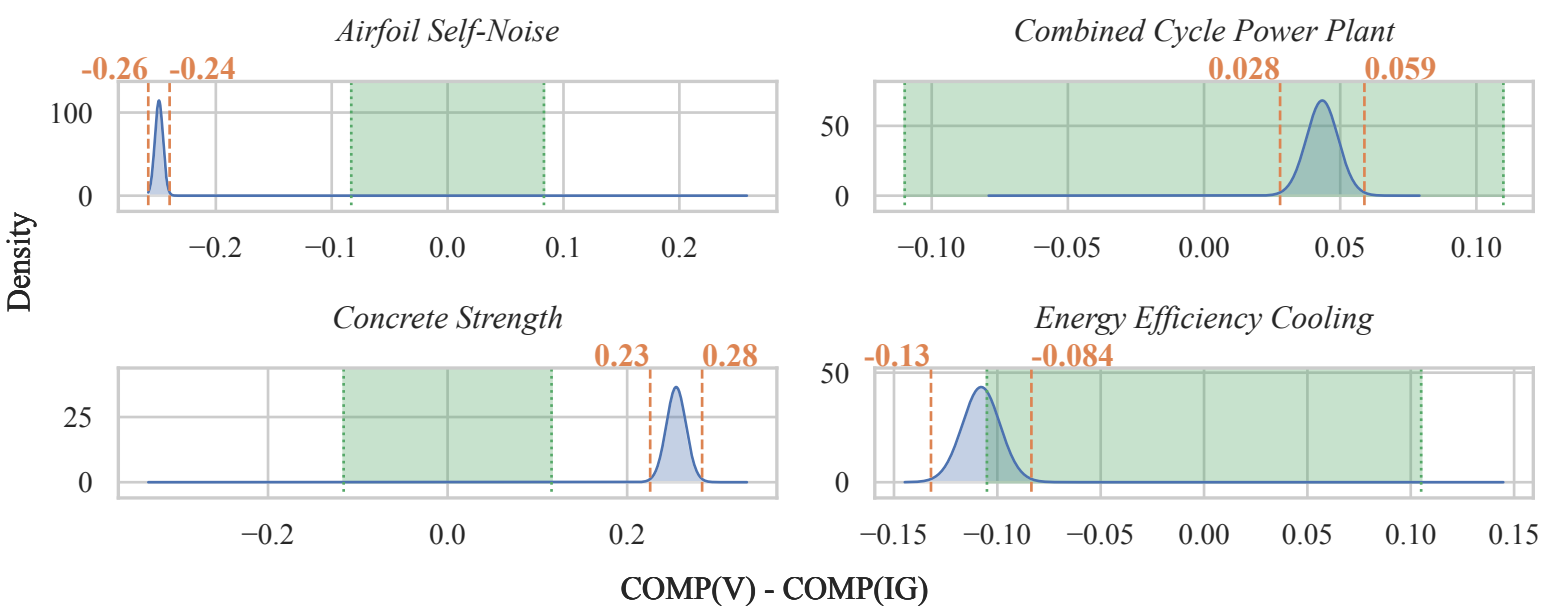
Airfoil Self-Noise
-0.26
-0.24
100
0
−0.2
−0.1
0.0
0.1
0.2
Combined Cycle Power Plant
0.028
0.059
50
0
−0.10
−0.05
0.00
0.05
0.10
Concrete Strength
0.23
0.28
25
0
−0.2
0.0
0.2
Energy Efficiency Cooling
-0.13
-0.084
50
0
−0.15
−0.10
−0.05
0.00
0.05
0.10
0.15
Density
COMP(V) - COMP(IG)